




Estação hidráulica

VWL 57 ... 127/5 IS

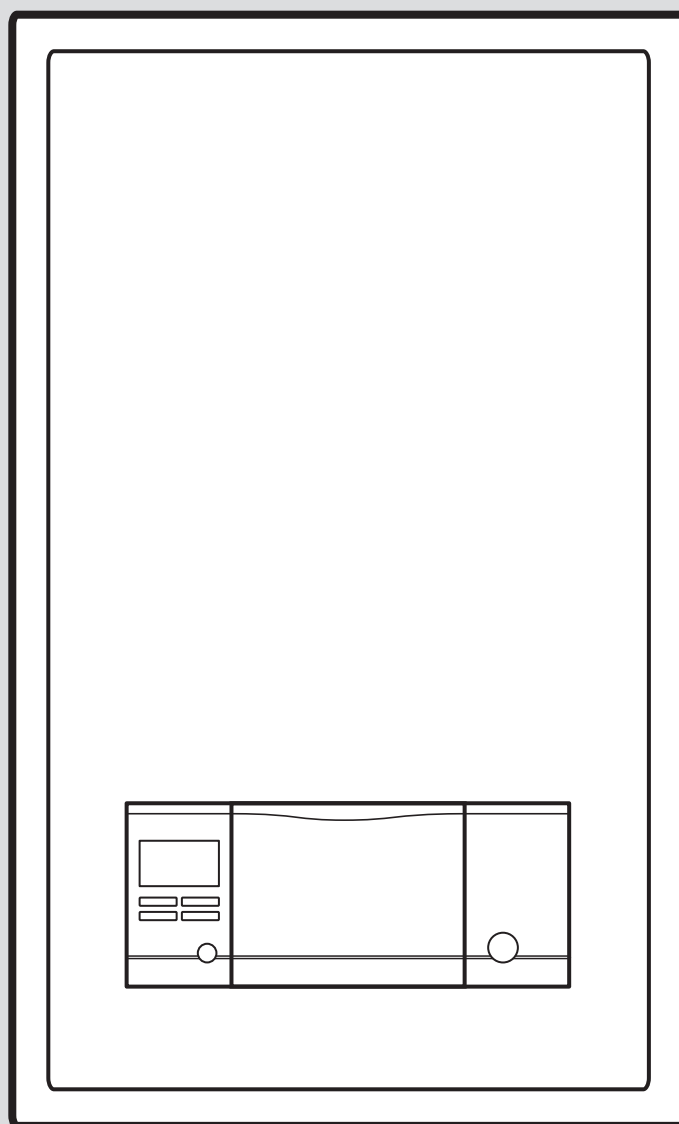

pt	Manual de instruções	3
pt	Manual de instalação e manutenção	16

Manual de instruções

Conteúdo

1	Segurança	4
1.1	Utilização adequada	4
1.2	Advertências gerais de segurança	4
2	Notas relativas à documentação.....	6
3	Descrição do produto.....	6
3.1	Sistema da bomba de calor	6
3.2	Estrutura do aparelho	6
3.3	Elementos de comando	6
3.4	Painel de comando	7
3.5	Descrição dos símbolos	7
3.6	Descrição das funções das teclas	7
3.7	Designação do tipo e número de série	8
3.8	Símbolo CE.....	8
3.9	Gases fluorados com efeito de estufa	8
3.10	Dispositivos de segurança.....	8
4	Serviço.....	8
4.1	Indicação básica	8
4.2	Âmbito de utilização.....	8
4.3	Apresentação do menu	9
4.4	Colocar o produto em funcionamento	9
4.5	Regular a temperatura de avanço do aquecimento	10
4.6	Definir a temperatura da água quente.....	10
4.7	Desligar as funções de produção	10
5	Conservação e manutenção	11
5.1	Conservar o produto	11
5.2	Manutenção	11
5.3	Consultar avisos de manutenção	11
5.4	Verificar a pressão de enchimento do sistema de aquecimento	11
6	Eliminação de falhas	11
6.1	Consultar mensagens de erro	11
6.2	Detetar e eliminar falhas.....	12
7	Colocação fora de serviço.....	12
7.1	Colocar o aparelho temporariamente fora de funcionamento	12
7.2	Colocar o produto definitivamente fora de funcionamento	12
8	Reciclagem e eliminação	12
8.1	Solicite a eliminação do agente refrigerante	12
9	Garantia e serviço de apoio ao cliente	12
9.1	Garantia	12
9.2	Serviço de apoio ao cliente	12
Anexo	13	
A	Eliminação de falhas	13
B	Vista geral nível do utilizador	13
Índice remissivo	15	



1 Segurança

1.1 Utilização adequada

Uma utilização incorreta ou indevida pode resultar em perigos para a vida e a integridade física do utilizador ou de terceiros e danos no produto e noutros bens materiais.

O produto é a unidade interior de uma bomba de calor de ar/água com tecnologia Split.

O produto utiliza o ar exterior como fonte de calor e pode ser utilizado para o aquecimento de um edifício habitacional e para a produção de água quente.

O produto destina-se exclusivamente à utilização doméstica.

A utilização adequada permite apenas estas combinações de produtos:

Unidade exterior	Unidade interior
VWL ..5/5 AS ...	VWL ..7/5 IS ...

A utilização adequada abrange o seguinte:

- a observância das instruções de uso do produto e de todos os outros componentes da instalação, fornecidas juntamente
- o cumprimento de todas as condições de inspeção e manutenção contidas nos manuais.

Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade, assim como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuam muita experiência ou conhecimento, desde que sejam vigiadas ou tenham sido instruídas sobre o manuseio seguro do produto e compreendam os possíveis perigos resultantes da utilização do mesmo. As crianças não podem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção destinada ao utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Uma outra utilização que não a descrita no presente manual ou uma utilização que vá para além do que é aqui descrito é considerada incorreta. Do mesmo modo, qualquer utilização com fins diretamente comerciais e industriais é considerada incorreta.

Atenção!

Está proibida qualquer utilização indevida.

1.2 Advertências gerais de segurança

1.2.1 Perigo devido a operação incorreta

Devido à operação incorreta pode colocar-se em risco a si próprio e a terceiros, assim como provocar danos materiais.

- ▶ Leia cuidadosamente o presente manual e todos os documentos a serem respeitados, em particular o capítulo "Segurança" e as indicações de aviso.
- ▶ Realize apenas as atividades para as quais as presentes instruções de uso dão orientação.

1.2.2 Perigo de vida devido a alterações no aparelho ou na área circundante do aparelho

- ▶ Nunca remova, neutralize ou bloqueie os dispositivos de segurança.
- ▶ Nunca manipule os dispositivos de segurança.
- ▶ Nunca destrua nem remova os selos dos componentes.
- ▶ Não proceda a alterações:
 - no produto
 - nos tubos de alimentação de água e de corrente
 - na válvula de segurança
 - nos tubos de descarga
 - nas entradas e saídas de ar
 - nos tubos para a alimentação e exaustão do ar
 - em circunstâncias que possam ter influência na segurança de funcionamento do aparelho

1.2.3 Perigo de ferimentos devido a queimaduras em caso de contacto com os tubos de agente refrigerante

Os tubos de agente refrigerante entre a unidade exterior e a unidade interior podem ficar muito quentes durante o funcionamento. Existe o perigo de queimaduras.

- ▶ Não toque em nenhum tubo de agente refrigerante não isolado.

1.2.4 Perigo de ferimentos devido a queimaduras de frio em caso de contacto com o agente refrigerante

O produto é fornecido com um enchimento operacional de agente refrigerante R410A. A saída de agente refrigerante pode provocar





queimaduras de frio em caso de contacto com locais de saída.

- ▶ Se houver saída de agente refrigerante, não toque em nenhum componente do produto.
- ▶ Não inspire os vapores ou gases que saem do circuito do agente refrigerante em caso de fugas.
- ▶ Evite o contacto do agente refrigerante com a pele ou os olhos.
- ▶ Em caso de contacto do agente refrigerante com a pele ou os olhos, consulte um médico.

1.2.5 Perigo de ferimentos e risco de danos materiais devido a uma manutenção e uma reparação incorretas ou não autorizadas

- ▶ Nunca tente executar trabalhos de manutenção ou reparações no aparelho por iniciativa própria.
- ▶ Solicite a eliminação imediata de falhas e danos por um técnico certificado.
- ▶ Mantenha os intervalos de manutenção indicados.

1.2.6 Risco de danos materiais causados pelo gelo

- ▶ Certifique-se de que, em circunstância alguma, o sistema de aquecimento permanece em serviço caso haja formação de gelo e que todos os locais se encontram a uma temperatura suficiente.
- ▶ Se não conseguir assegurar o serviço, solicite a um técnico especializado que esvazie o sistema de aquecimento.

1.2.7 Risco de dano ambiental causado pelo agente refrigerante R410A

O produto contém o agente refrigerante R410A. O agente refrigerante não pode entrar na atmosfera. R410A é um gás fluorado com efeito de estufa abrangido pelo Protocolo de Quioto com GWP 2088 (GWP = Global Warming Potential). Se o R410A entrar na atmosfera, tem um efeito 2088 vezes mais forte que o gás com efeito de estufa natural CO₂.

O agente refrigerante contido no produto tem de ser completamente purgado para os recipientes previstos para o efeito, antes da eliminação do produto, para ser, em seguida,

reciclado ou eliminado em conformidade com as disposições.

- ▶ Certifique-se de que os trabalhos de instalação, manutenção ou outras intervenções no circuito do agente refrigerante apenas são realizados por um técnico especializado certificado oficialmente com o respetivo equipamento de proteção.
- ▶ Solicite a um técnico especializado certificado que realize a reciclagem ou eliminação do agente refrigerante contido no produto em conformidade com as disposições.



2 Notas relativas à documentação

- Tenha particular atenção a todos os manuais de instruções que são fornecidos juntamente com os componentes da instalação.
- Conserve este manual bem como todos os documentos a serem respeitados para utilização posterior.


Este manual é válido exclusivamente para:

Produto	Unidade exterior
VWL 57/5 IS	VWL 35/5 AS VWL 55/5 AS
VWL 77/5 IS	VWL 75/5 AS
VWL 127/5 IS	VWL 105/5 AS VWL 125/5 AS

3 Descrição do produto


3.1 Sistema da bomba de calor

Estrutura de um sistema típico de bomba de calor com tecnologia Split:

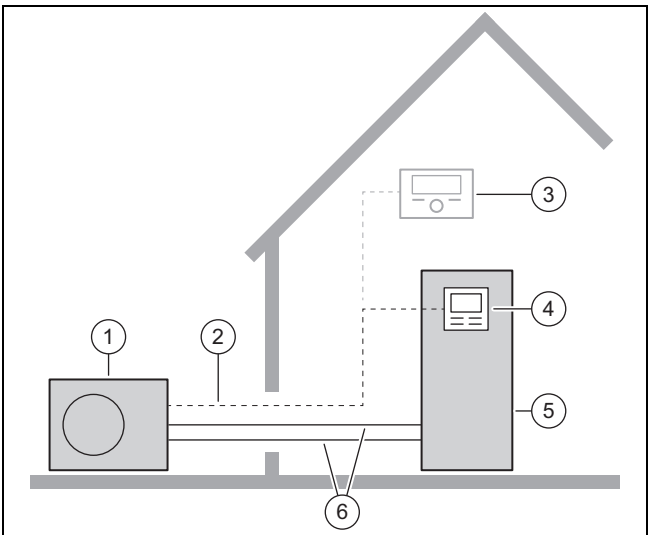


- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Unidade exterior | 4 | Regulador da unidade interior |
| 2 | Condutor eBUS | 5 | Unidade interior |
| 3 | Regulador do sistema (opcional) | 6 | Circuito do agente refrigerante |

3.2 Estrutura do aparelho

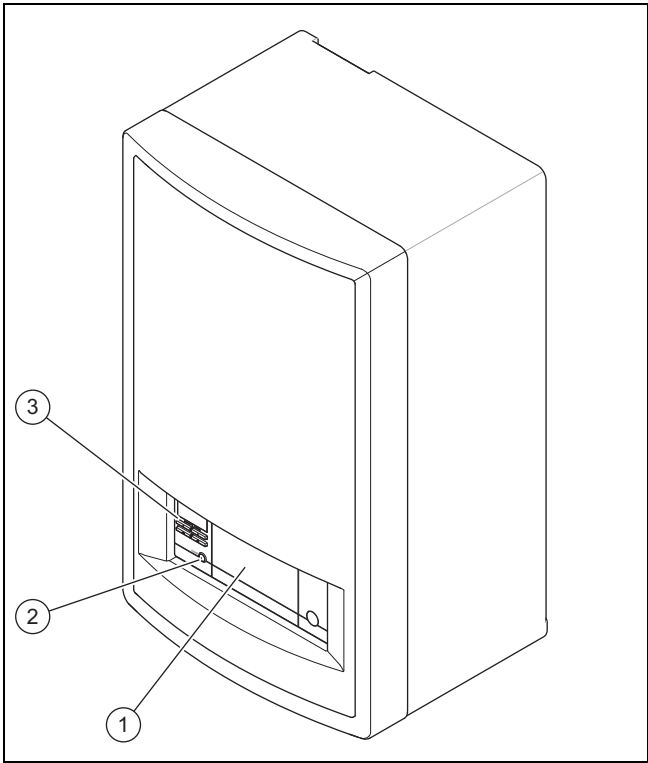


- | | | | |
|---|--|---|----------------------|
| 1 | Local de instalação opcional para o regulador do sistema | 2 | Tecla de reset |
| | | 3 | Elementos de comando |

3.3 Elementos de comando

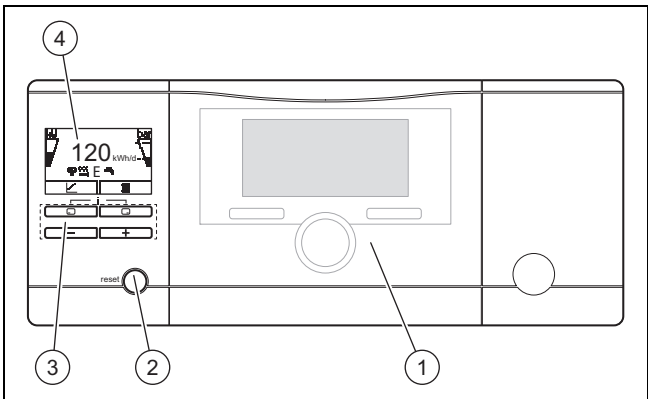

- | | | | |
|---|---|---|-------------------|
| 1 | Regulador do sistema (acessório opcional) | 3 | Painel de comando |
| 2 | Tecla de reset | 4 | Visor |

3.4 Painel de comando

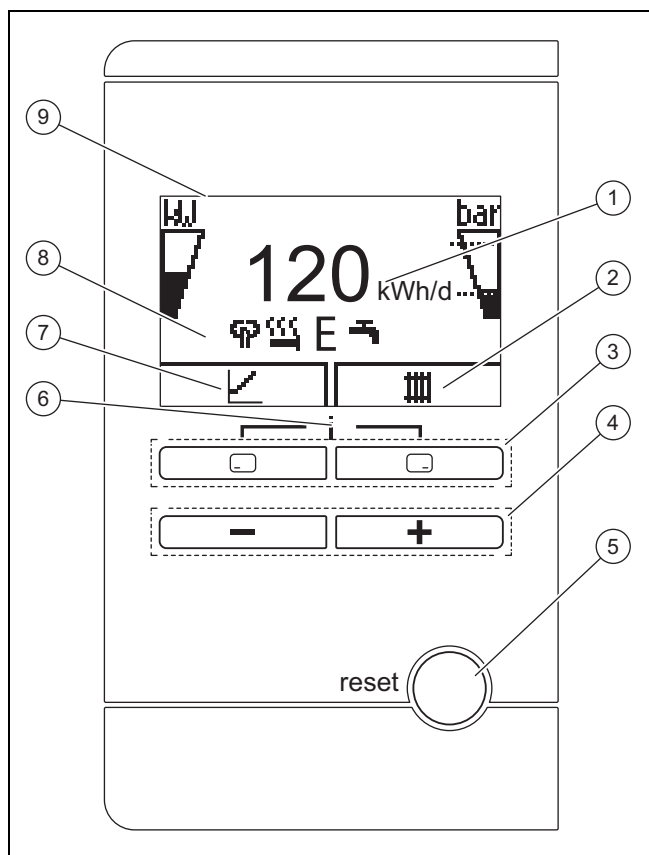

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indicação do rendimento diário das energias renováveis | 5 | Tecla de reset, reinicialização do produto |
| 2 | Indicação da ocupação atual da tecla de seleção direita | 6 | Acesso ao menu para as informações adicionais |
| 3 | Teclas de seleção esquerda e direita | 7 | Indicação da ocupação atual da tecla de seleção esquerda |
| 4 | Teclas - e + | 8 | Indicação dos símbolos do estado de serviço atual da bomba de calor |
| | | 9 | Visor |

3.5 Descrição dos símbolos

A iluminação apaga-se caso não prima qualquer tecla no espaço de um minuto.

Símbolo	Significado	Esclarecimento
	Potência do compressor	- não cheio: compressor não está em funcionamento - parcialmente cheio: compressor em funcionamento. Funcionamento com carga parcial. - totalmente cheio: compressor em funcionamento. Funcionamento com carga plena.
	Pressão de enchimento no circuito de aquecimento	As linhas tracejadas marcam a zona admissível. - indicado estaticamente: pressão de enchimento na faixa admissível - indicado a piscar: pressão de enchimento fora da faixa admissível

Símbolo	Significado	Esclarecimento
	Períodos de silêncio	Serviço com emissão de ruído reduzida
	Aquecimento adicional elétrico	- indicado a piscar: aquecimento adicional elétrico em funcionamento - indicado juntamente com o símbolo "Modo de aquecimento": aquecimento adicional elétrico ativo para modo de aquecimento - indicado juntamente com o símbolo "produção de água quente": aquecimento adicional elétrico ativo para modo de aquecimento de água
	Modo eco	Modo de aquecimento de água de poupança energética
	Modo aquecimento	Modo aquecimento ativo
	Produção de AQS	Modo de aquecimento de água ativo
	Modo de arrefecimento	Modo de arrefecimento ativo
	Estado de erro	Surge em vez da indicação básica e é exibida uma indicação de texto claro, se necessário

3.6 Descrição das funções das teclas

As duas teclas de seleção são teclas softkey, às quais podem ser atribuídas diversas funções.

Tecla	Significado
	- Cancelar a alteração de um valor de regulação ou ativar um modo de operação - Chamar um nível de seleção superior no menu
	- Confirmar um valor de regulação ou ativar um modo de operação - Chamar um nível de seleção inferior no menu
	Chamar as funções adicionais
	- Navegar entre as várias entradas do menu - Aumentar ou reduzir o valor de regulação selecionado

Os valores reguláveis aparecem intermitentes.

Tem de confirmar sempre a alteração de um valor. Só depois é memorizada a nova regulação. Com pode cancelar um processo em qualquer altura. Se não acionar qualquer tecla durante mais de 15 minutos, o visor volta para a indicação básica anterior.

3.7 Designação do tipo e número de série

A designação do tipo e o número de série encontram-se na chapa de características.

3.8 Símbolo CE



O símbolo CE indica que, de acordo com a declaração de conformidade, os produtos cumprem o disposto pelas diretivas em vigor.

A declaração de conformidade pode ser consultada no fabricante.

3.9 Gases fluorados com efeito de estufa

O produto contém gases fluorados com efeito de estufa.

3.10 Dispositivos de segurança

3.10.1 Função de proteção anticongelante

A função de proteção anticongelante do equipamento é controlada pelo próprio produto ou por um regulador do sistema opcional. Se o regulador do sistema falhar, o produto garante uma proteção anticongelante limitada para o circuito de aquecimento.

3.10.2 Proteção contra falta de água

Esta função monitoriza constantemente a pressão da água quente, para evitar uma possível falta de água quente.

3.10.3 Prot. contra congel.

Esta função evita o congelamento do evaporador da unidade exterior quando não é alcançada uma determinada temperatura da fonte de calor.

A temperatura de saída da fonte de calor é constantemente medida. Se a temperatura de saída da fonte de calor desce abaixo de um determinado valor, o compressor desliga-se temporariamente com uma mensagem de estado. Se este erro ocorrer três vezes seguidas, desliga-se com indicação de uma mensagem de erro.

3.10.4 Proteção de bloqueio da bomba

Esta função evita a imobilização das bombas para a água do circuito de aquecimento. As bombas que não estiveram em funcionamento durante 23 horas são ligadas uma após a outra durante 10 - 20 segundos.

3.10.5 Termóstato de gás quente no circuito do agente refrigerante

O termóstato de gás quente desliga a bomba de calor, se a temperatura no circuito do agente refrigerante for demasiado elevada. Após um tempo de espera, é feita uma nova tentativa de arranque da bomba de calor. Após três tentativas de arranque falhadas consecutivas, é emitida uma mensagem de avaria.

- Temperatura máx. do circuito do agente refrigerante: 135 °C
- Tempo de espera: 5 min (após a primeira ocorrência)
- Tempo de espera: 30 min (após a segunda e todas as outras ocorrências)

Reposição do contador de erros quando ocorrem ambas as condições:

- Pedido de calor sem desligamento antecipado
- 60 min de funcionamento sem interferências


3.10.6 Limitador de segurança da temperatura (STB) no circuito de aquecimento

Se a temperatura no circuito de aquecimento do aquecimento adicional elétrico interno ultrapassar a temperatura máxima, o limitador de segurança da temperatura desliga o aquecimento adicional elétrico, bloqueando-o. Depois de acionado, o limitador de segurança da temperatura tem de ser substituído.

- Temperatura máx. do circuito de aquecimento: 95 °C

4 Serviço

4.1 Indicação básica

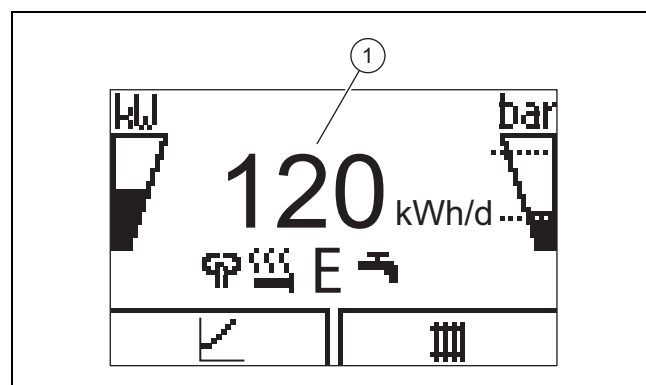

No visor, vê a indicação básica com o estado actual do aparelho. No centro do mostrador é exibido o rendimento energético diário (1).

Se pressionar uma tecla de selecção, é apresentada no visor a função activada.

Assim que se verificar uma mensagem de erro, a indicação básica muda para a mensagem de erro.

4.2 Âmbito de utilização


O aparelho tem dois níveis de comando.

O nível de comando para o utilizador exibe as informações mais importantes e oferece possibilidades de regulação que não exigem conhecimentos prévios especiais.

O nível do utilizador para o técnico especializado está reservado ao técnico especializado e protegido com código.

Vista geral nível do utilizador (→ Anexo B)

4.3 Apresentação do menu

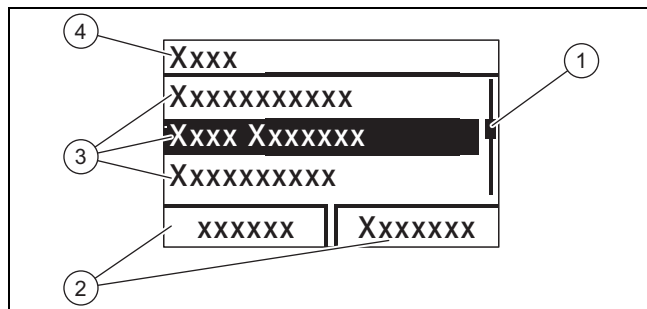

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Barra de deslocamento | 3 | Itens de lista dos níveis de seleção |
| 2 | Ocupação atual das teclas de seleção | 4 | Nível de seleção |



Indicação

No início de cada capítulo mostra-se como aceder a esta função, por ex. **Menu → Informação → Dados de contacto.**

4.4 Colocar o produto em funcionamento

4.4.1 Abrir os dispositivos de bloqueio

1. Peça esclarecimento junto do técnico certificado que instalou o aparelho acerca da localização e manuseamento dos dispositivos de bloqueio.
2. Se estiverem instaladas, abra as torneiras de manutenção na ida e retorno do sistema de aquecimento.
3. Abra a válvula de corte da água fria.

4.4.2 Ligar o aparelho



Indicação

O produto não possui um interruptor para ligar/desligar. O produto é ligado, assim que estiver conectado à rede elétrica e operacional. Só pode ser desligado através do dispositivo de separação instalado do lado da construção, p. ex. fusíveis ou interruptor de proteção na caixa de ligação doméstica.

1. Certifique-se de que a envolvente do produto está montada.
2. Ligue o produto através dos fusíveis na caixa de ligação doméstica.
 - ◁ Na indicação de serviço do produto surge a "indicação básica".
 - ◁ No mostrador do regulador do sistema opcional também pode surgir a "indicação básica".

4.4.3 Adaptar a temperatura nominal do acumulador



Perigo!

Perigo de vida devido a legionelas!

As legionelas desenvolvem-se em temperaturas inferiores a 60 °C.

- Informe-se junto de um técnico especializado sobre as medidas realizadas para a proteção da sua instalação contra legionelas.

- Não defina temperaturas de água inferiores a 60 °C sem falar com o técnico especializado.



Perigo!

Perigo de vida devido a legionelas!

Se reduzir a temperatura do acumulador, o perigo de propagação de legionelas é maior.

- Ative os tempos de proteção contra legionelas no regulador do sistema de definições.

Para obter uma produção de água quente com eficiência energética, principalmente através de energias renováveis, a regulação de fábrica para a temperatura de água quente desejada tem de ser adaptada no regulador do sistema opcional ou no campo de comando da bomba de calor.

Condição: Regulador do sistema ligado

- Para isso, defina a temperatura nominal do acumulador (**temperatura desejada do circuito da água quente**) entre 50 e 55 °C.
 - ◁ Dependendo da fonte de energia renovável, podem obter-se temperaturas de saída da água quente entre 50 e 55 °C.
- Além disso, deixe o aquecimento adicional elétrico para a produção de água quente ligado, de modo a que os 60 °C necessários para o programa temporizado da proteção contra legionelas possam ser atingidos.

Condição: Nenhum regulador do sistema ligado

- Para este efeito, defina a temperatura nominal do acumulador (**Temp nom. acumulador Água quente**) para 65 °C.



Indicação

Se não estiver ligado nenhum regulador do sistema, o programa temporizado para a proteção contra legionelas não está disponível. Para, ainda assim, garantir uma proteção contra legionelas, é necessária uma temperatura nominal do acumulador mais elevada.

- Além disso, deixe o aquecimento adicional elétrico para a produção de água quente ligado, de modo a que os 60 °C necessários para a proteção contra legionelas possam ser atingidos.

4.4.4 Indicações dos consumos de energia, dos rendimentos energéticos e das eficiências

O produto, o regulador do sistema e a aplicação indicam valores aproximados dos consumos de energia, dos rendimentos energéticos e das eficiências que são extrapolados com base em algoritmos de cálculo.

Os valores indicados na aplicação podem divergir de outras opções de apresentação devido a intervalos de transferência deslocados temporalmente.

Os valores apurados dependem de:

- Instalação e sistema do sistema de aquecimento
- Comportamento do utilizador

- Influências atmosféricas associadas à estação do ano
- Diversas tolerâncias de componentes internos do aparelho

O registo dos valores abrange apenas o produto no estado de fornecimento de fábrica. Acessórios complementados, mesmo quando são instalados no produto, bem como outros eventuais componentes no sistema de aquecimento e outros consumidores externos, não fazem parte do registo de dados.

As divergências entre os valores apurados e os valores reais podem ser significativas. Assim, os valores apurados não são adequados, entre outros, para criar ou comparar faturas de energia.

Na substituição da placa circuito impresso, os valores relativos aos consumos de energia, rendimentos energéticos e eficiências são repostos na unidade de comando da bomba de calor.

4.4.5 Exibir o Live Monitor

Menu → Live Monitor

Com a ajuda do Live Monitor, pode visualizar o estado atual do produto.

4.4.6 Exibir pressão do circuito do edifício

Menu → Live Monitor → Circuito edifício Pressão

Com esta função pode visualizar a pressão de enchimento atual do sistema de aquecimento.

4.4.7 Ler estatística de serviço

Menu → Informação → Horas serviço Aquecimento

Menu → Informação → Horas serviço Água quente

Menu → Informação → Horas serviço Arrefecimento

Menu → Informação → Horas serviço Total

Com esta função pode visualizar as horas de serviço respetivamente para o modo de aquecimento, o modo de aquecimento de água, o modo de arrefecimento e o serviço total.

4.4.8 Definir idioma

- ▶ Para confirmar o idioma definido e evitar uma alteração inadvertida do mesmo, selecione **OK** duas vezes.
 - ▽ Se tiver definido acidentalmente um idioma que não compreende:
 - ▶ Para alterar o idioma proceda da seguinte forma:
 - ▶ **Menu → Definições básicas → Idioma.**
 - ▶ Selecione o idioma pretendido.
 - ▶ Confirme a seleção com **OK**.

4.4.9 Definir o contraste do visor

Menu → Definições básicas → Contraste do visor

- ▶ Aqui pode regular o contraste.

4.4.10 Número de artigo e número de série

Menu → Informação → Número de série

É mostrado o número de série do produto.

O número de artigo encontra-se na segunda linha do número de série.

4.4.11 Dados de contacto do técnico especializado

Menu → Informação → Dados de contacto Telefone

Se, por ocasião da instalação, o técnico especializado tiver indicado o seu contacto telefónico, poderá lê-lo aqui.

4.5 Regular a temperatura de avanço do aquecimento

Condição: Nenhum regulador do sistema ligado

- ▶ Prima  na indicação básica.
- ▶ Altere o valor com  ou  e confirme.

Condição: Regulador do sistema ligado

- ▶ Regule a temperatura de avanço do aquecimento no regulador do sistema, → instruções de uso regulador do sistema.

4.6 Definir a temperatura da água quente

Condição: Nenhum regulador do sistema ligado

- ▶ Prima  na indicação básica.
- ▶ Altere o valor com  ou  e confirme.

Condição: Regulador do sistema ligado

- ▶ Regule a temperatura da água quente no regulador do sistema, → instruções de uso regulador do sistema.

4.7 Desligar as funções de produção

4.7.1 Função de proteção antigelo



Cuidado!

Risco de danos materiais devido à formação de gelo!

A função de proteção anticongelante não pode assegurar a circulação em todo o sistema de aquecimento. Para determinados elementos do sistema de aquecimento existe assim um eventual perigo de congelamento com possíveis danos subsequentes.

- ▶ Durante um período muito frio, assegure-se de que o sistema de aquecimento é mantido em funcionamento e que todos os locais são mantidos a uma temperatura suficiente durante a sua ausência.

Para que os dispositivos de proteção anticongelante estejam permanentemente operacionais, tem de deixar o sistema ligado.

Para períodos de paragem muito longos, a proteção anti-gelo oferece ainda uma outra possibilidade de esvaziar completamente o sistema de aquecimento e o aparelho.

- ▶ Entre em contacto com um técnico certificado.

4.7.2 Desligar o modo de aquecimento (modo Verão)

Condição: Nenhum regulador do sistema ligado

- ▶ Prima  na indicação básica.
- ▶ Com  altere o valor para zero e confirme.

Condição: Regulador do sistema ligado

- ▶ Desligue o modo de aquecimento no regulador do sistema (modo verão), → instruções de uso regulador do sistema.

4.7.3 Desligar a produção de água quente

Condição: Nenhum regulador do sistema ligado

- ▶ Prima  na indicação básica.
- ▶ Com  coloque o valor em zero e confirme.

Condição: Regulador do sistema ligado

- ▶ Desligue a produção de água quente no regulador do sistema, → instruções de uso regulador do sistema.

5 Conservação e manutenção

5.1 Conservar o produto

- ▶ Limpe a envolvente com um pano húmido e um pouco de sabão isento de solventes.
- ▶ Não utilize sprays, produtos abrasivos, detergentes, produtos de limpeza com solventes ou cloro.

5.2 Manutenção

Para garantir a operacionalidade e segurança contínua, a fiabilidade e uma vida útil prolongada do produto, é imprescindível que um técnico especializado efetue uma inspeção anual e uma manutenção bianual do produto. Em função dos resultados da inspeção, poderá ser necessária uma manutenção antecipada.

5.3 Consultar avisos de manutenção

Se o símbolo  surgir no mostrador, é necessário fazer a manutenção do produto ou o produto encontra-se em modo de funcionamento limitado (modo conforto). O produto não está em modo de erro, continuando a trabalhar.

- ▶ Entre em contacto com um técnico especializado.

Condição: Lhm. 37 é exibido

O aparelho encontra-se no funcionamento em modo de conforto. O produto detetou uma falha duradoura e continua a funcionar com conforto limitado.

5.4 Verificar a pressão de enchimento do sistema de aquecimento



Indicação

Para evitar o funcionamento do sistema com um caudal de água demasiado baixo e assim prevenir eventuais danos daí resultantes, o produto dispõe de um sensor de pressão e de uma indicação digital da pressão.

Para assegurar o funcionamento correto do sistema de aquecimento, a pressão de enchimento tem de se situar entre 0,1 MPa e 0,15 MPa (1,0 bar e 1,5 bar) no estado frio.

Se o sistema de aquecimento se estender por vários andares, poderá ser necessária uma maior pressão de enchimento do sistema de aquecimento. Consulte, a este respeito, um técnico certificado.



Indicação

Se a pressão descer abaixo de 0,07 MPa (0,7 bar), surge a mensagem M32.

Se a pressão subir acima de 0,07 MPa (0,7 bar), a mensagem M32 apaga-se.

Para além disso, após aprox. um minuto, é exibido o símbolo .

Se a pressão de enchimento do sistema de aquecimento descer abaixo dos 0,05 MPa (0,5 bar) por mais de um minuto, surge no mostrador alternadamente a mensagem de erro F.22 e a pressão de enchimento atual.

Se o tempo de bloqueio expirar ou se a pressão de enchimento do sistema de aquecimento subir acima de 0,05 MPa (0,5 bar), a mensagem de erro F.22 apaga-se.

1. Visualize a pressão de enchimento do sistema de aquecimento através de **Menu → Live Monitor Pressão da água**.
2. No caso de quedas de pressão frequentes, determine e elimine a causa da perda de água do circuito de aquecimento. Para isso, contacte um técnico certificado.

6 Eliminação de falhas

6.1 Consultar mensagens de erro

As mensagens de erro têm prioridade sobre todas as restantes indicações e são apresentadas alternadamente no visor em vez da indicação básica. Se surgirem vários erros em simultâneo, estas serão exibidas alternadamente durante dois segundos cada.

Dependendo do tipo de erro, o sistema pode funcionar em modo de emergência para manter o modo de aquecimento ou a produção de água quente.

F.723 Circuito edifício: Pressão dem.baixa

Se a pressão de enchimento descer abaixo da pressão mínima, a bomba circuladora é desligada automaticamente.

- ▶ Contacte o seu técnico especializado para que faça o enchimento de água do circuito de aquecimento.

F.1120 Resistência elétrica: falha de fase

A proteção contra legionelas não fica assegurada se o aquecimento adicional elétrico tiver um defeito.

- Informe o seu técnico especializado, para que elimine a causa e reponha o interruptor de proteção interno.

6.2 Detetar e eliminar falhas

- Se ocorrerem problemas durante o funcionamento do produto, poderá verificar alguns pontos com a ajuda da tabela.

Eliminação de falhas (→ Anexo A)

- Se o produto não funcionar corretamente, apesar de ter verificado os pontos da tabela, contacte um técnico especializado.

7 Colocação fora de serviço

7.1 Colocar o aparelho temporariamente fora de funcionamento

- Desligue o produto através do dispositivo de separação instalado no cliente (por ex. fusíveis ou interruptor de potência).

7.2 Colocar o produto definitivamente fora de funcionamento

- Solicite a um técnico especializado que coloque o aparelho definitivamente fora de funcionamento e o elimine.

8 Reciclagem e eliminação

Eliminar a embalagem

- Incumba o técnico especializado que instalou o produto da eliminação da respetiva embalagem.

Eliminar o produto



Se o produto estiver identificado com este símbolo:

- Neste caso, não elimine o produto com o lixo doméstico.
- Entregue antes o produto num centro de recolha para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Apagar dados pessoais

Os dados pessoais podem ser usados de forma abusiva por terceiros não autorizados.

Se o produto contiver dados pessoais:

- Certifique-se de que não existem dados pessoais no produto (p. ex. dados de acesso online, entre outros) antes de eliminar o produto.

8.1 Solicite a eliminação do agente refrigerante

O produto está cheio com o agente refrigerante R410A, que não pode entrar na atmosfera.

- Solicite a eliminação do agente refrigerante apenas a um técnico especializado autorizado.
- Respeite as indicações gerais de segurança.

9 Garantia e serviço de apoio ao cliente

9.1 Garantia

A garantia deste produto está ao abrigo da legislação em vigor.

9.2 Serviço de apoio ao cliente

Pode encontrar os dados de contacto para o nosso serviço de apoio ao cliente por baixo do endereço indicado no verso ou em www.vaillant.pt.

Anexo

A Eliminação de falhas

Problema	Possível causa	Eliminação
Sem água, o aquecimento permanece fio; o produto não entra em funcionamento	A alimentação de corrente do edifício está desligada	Ligar a alimentação de corrente do edifício
	Água quente ou aquecimento em "desligado" / temperatura da água quente ou nominal definida demasiado baixa	Certifique-se que o modo de aquecimento de água e/ou o modo de aquecimento no regulador do sistema estão ativados. Regule a temperatura da água quente no regulador do sistema para o valor desejado.
	Ar no sistema de aquecimento	Purgar os radiadores Se o problema persistir: informar um técnico especializado
Modo AQS sem falhas; o aquecimento não entra em funcionamento	o controlador não efetua um pedido de calor	Verificar o programa temporizado no controlador e corrigir, se necessário Verificar a temperatura ambiente e, se necessário, corrigir a temperatura ambiente nominal ("Instruções de uso do regulador")

B Vista geral nível do utilizador

Nível de definição	Valores		Unidade	Alcance do passo, seleccionar	Definições de fábrica	Definição
	mín.	máx.				
Indicação básica → tecla de seleção direita						
Temp. amb. Valor nominal *	valor actual		°C			
Solicitação manual de arrefecimento*						
Indicação básica → tecla de seleção esquerda						
Temperatura nominal acumulador de água quente sanitária*	valor actual		°C			
Temperatura real do acumulador de água quente sanitária	valor actual		°C			
Indicação rendimento →						
Rendim. energ. dia Aquecimento	valor acumulado		kWh			
Rendim. energ. dia Água quente	valor acumulado		kWh			
Rendim. energ. dia Arrefecimento	valor acumulado		kWh			
Rendim. energ. mês Aquecimento	valor acumulado		kWh			
N.º trabalho mês Aquecimento	valor acumulado					
Rendim. energ. total Aquecimento	valor acumulado		kWh			
N.º trabalho total Aquecimento	valor acumulado					
Rendimento energético Mês Arrefecimento	valor acumulado		kWh			
Coefficiente de trabalho Mês Arrefecimento	valor acumulado					
Rendimento energético total Arrefecimento	valor acumulado		kWh			
Coefficiente de trabalho total Arrefecimento	valor acumulado					
Rendim. energ. mês Água quente	valor acumulado		kWh			
N.º trabalho mês Água quente	valor acumulado					
Rendim. energ. total Água quente	valor acumulado		kWh			
N.º trabalho total Água quente	valor acumulado					
Consumo de energia total	valor acumulado		kWh			
*Se não estiver montado qualquer regulador do sistema, é exibida a opção de menu no campo de comando do produto.						

Nível de definição	Valores		Unidade	Alcance do passo, seleccionar	Definições de fábrica	Definição
	mín.	máx.				
Live Monitor →						
mensagem(s) de estado atuais	valor actual					
Circuito edifício Pressão	valor actual		bar			
Circuito de aquecimento Débito	valor actual		l/h			
Atraso ligação Unidade exterior	valor actual		min			
Atraso ligação Unidade interior	valor actual		min			
Temp circ aquec	valor actual		°C			
Temp. de avanço atual	valor actual		°C			
Integral energia	valor actual		kW			
Capacidade de arrefecimento	valor actual		kW			
Consumo de potência elétrica	valor actual		kW	Consumo total de po- tência da bomba de ca- lor sem componentes externos ligados (estado na altura da entrega).		
Compressor Modulação	valor actual					
Temperatura de admissão do ar	valor actual		°C			
Potência resistência elétrica	valor actual		kW			
Estado Ânodo de corrente para- sita	valor actual					
Offset temp ext.	valor actual		°C			
Informação →						
Dados de contacto	Número telefone					
Número de série	valor permanente					
Horas serviço Total	valor acumulado		h			
Horas serviço Aquecimento	valor acumulado		h			
Horas serviço Água quente	valor acumulado		h			
Horas funcion. arref.	valor acumulado		h			
Definições básicas →						
Idioma	Idioma atual			Idiomas seleccionáveis	02 English	
Contraste visor	valor actual			1	25	
	15	40				
Resets →						
não existem entradas						
*Se não estiver montado qualquer regulador do sistema, é exibida a opção de menu no campo de comando do produto.						

Índice remissivo

A

Agente refrigerante R410A.....	5
Ajustar o contraste do visor.....	10
Aviso de manutenção.....	11

C

Campo de comando.....	7
Colocação fora de funcionamento.....	12
Conceito de funcionamento.....	8

D

Dados de contacto dos técnicos especializados.....	10
Documentação.....	6

E

Elementos de comando.....	6
Eliminação.....	12
Eliminação de falhas.....	12

F

Função de proteção anticongelante.....	8
Função de proteção anti-gelo.....	10
Funcionamento em modo de conforto.....	11
Funcionamento limitado.....	11

G

Gelo.....	5
-----------	---

I

Idioma.....	10
-------------	----

L

Limitador de segurança da temperatura.....	8
--	---

M

Manutenção.....	5, 11
Marcação CE.....	8
Mensagem de erro.....	11
Menu.....	9
Modo de aquecimento, desligar.....	11
Modo Verão.....	11

N

Número de artigo.....	10
Número de série.....	6, 10

P

Pressão de enchimento no circuito do edifício.....	11
Pressão do circuito do edifício.....	10
Produção de água quente, desligar.....	11
Produto	
ligar.....	9
Proteção contra congelamento.....	8
Proteção de bloqueio da bomba.....	8

R

Reciclagem.....	12
Reparação.....	5

S

Sistema de aquecimento	
Esvaziar.....	10

T

Temperatura da água quente, regular.....	10
Temperatura de avanço do aquecimento.....	10
Temperatura de avanço do aquecimento, regular.....	10
Termóstato de gás quente.....	8

U

Utilização adequada.....	4
--------------------------	---

V

Visor.....	6–7
------------	-----

Manual de instalação e manutenção

Conteúdo

1	Segurança	18	6.8	Criar a alimentação de corrente, 3~/400V	32
1.1	Utilização adequada	18	6.9	Limitar o consumo de corrente	33
1.2	Advertências gerais de segurança	18	6.10	Instalar o regulador do sistema na caixa de distribuição.....	33
1.3	Disposições (diretivas, leis, normas).....	20	6.11	Requisitos do condutor eBUS	33
2	Notas relativas à documentação.....	21	6.12	Abrir a caixa de distribuição da placa de circuitos impressos do regulador.....	33
2.1	Mais informações.....	21	6.13	Instalar cabo na caixa de distribuição	33
3	Descrição do produto.....	21	6.14	Ligar os cabos	34
3.1	Sistema da bomba de calor	21	6.15	Ligar a bomba de recirculação	34
3.2	Dispositivos de segurança.....	21	6.16	Ligar o termostato de máximo para o aquecimento por piso radiante	34
3.3	Modo de funcionamento da bomba de calor	22	6.17	Comandar a bomba de recirculação com o regulador eBUS	35
3.4	Descrição do produto.....	22	6.18	Ligar o acumulador de água quente sanitária	35
3.5	Visão geral do produto.....	22	6.19	Ligar a válvula de transferência prioritária externa (opcional).....	35
3.6	Válvula de serviço.....	23	6.20	Ligar o sensor exterior	35
3.7	Número de série	23	6.21	Ligar o módulo de mistura VR 70 / VR 71	35
3.8	Dados na placa de características	23	6.22	Ligar cascata	35
3.9	Símbolos de ligação	24	6.23	Ligar a caixa de distribuição da placa circuito impresso de ligação de rede	35
3.10	Símbolo CE.....	24	6.24	Verificar a instalação elétrica.....	35
3.11	Limites de utilização	24	7	Utilização	35
3.12	Acumulador tampão.....	25	7.1	Conceito de manuseamento do aparelho.....	35
3.13	Modo de arrefecimento.....	25	8	Colocação em funcionamento	35
3.14	Indicações dos consumos de energia, dos rendimentos energéticos e das eficiências.....	25	8.1	Regular a válvula de transferência prioritária	35
4	Instalação	25	8.2	Verificar e preparar a água do circuito de aquecimento/água de enchimento e de compensação	36
4.1	Retirar o produto da embalagem.....	25	8.3	Encher e purgar o sistema de aquecimento	37
4.2	Verificar o material fornecido	25	8.4	Purgar	38
4.3	Selecionar o local de instalação	25	8.5	Ligar o aparelho	38
4.4	Dimensões.....	26	8.6	Executar o assistente de instalação	38
4.5	Distâncias mínimas e intervalos de instalação	26	8.7	Funções do menu sem regulador do sistema opcional	38
4.6	Pendurar o produto	26	8.8	Regulação do balanço energético	39
4.7	Desinstalar a envolvente frontal	27	8.9	Histerese do compressor.....	39
4.8	Desmontar a envolvente do fundo.....	27	8.10	Ativar o aquecimento adicional elétrico	39
5	Instalação hidráulica	27	8.11	Regular a proteção contra legionelas.....	39
5.1	Efetuar as preparações da instalação	27	8.12	Sangrar	39
5.2	Instalar os tubos de agente refrigerante.....	28	8.13	Chamar o nível do técnico especializado	39
5.3	Ligar os tubos de agente refrigerante.....	28	8.14	Reiniciar o assistente de instalação	39
5.4	Verificar a estanqueidade dos tubos de agente refrigerante	28	8.15	Verificar configuração	39
5.5	Instalar a entrada e o retorno do aquecimento do acumulador de água quente sanitária	28	8.16	Chamar estatísticas	39
5.6	Instalar as ligações do circuito do edifício	29	8.17	Ativar a secagem do soalho sem unidade exterior e sem regulador do sistema	39
5.7	Instalar descarga na válvula de segurança	29	8.18	Ativar o modo de arrefecimento	40
6	Instalação elétrica.....	29	8.19	Colocar em funcionamento o regulador do sistema opcional	40
6.1	Preparar a instalação elétrica	29	8.20	Exibir pressão de enchimento no circuito do edifício	40
6.2	Requisitos de qualidade de tensão de rede	30	8.21	Verificar o funcionamento e a estanqueidade	40
6.3	Dispositivo elétrico de separação.....	30			
6.4	Instalar componentes para a função Bloqueio da EAE.....	30			
6.5	Abrir a caixa de distribuição da placa circuito impresso de ligação de rede	30			
6.6	Instalar cabo no produto.....	30			
6.7	Criar a alimentação de corrente, 1~/230V	31			

9	Adaptação ao sistema de aquecimento	41	H	Funcionamento em modo de conforto	58
9.1	Configurar o sistema de aquecimento	41	I	Códigos da avaria.....	58
9.2	Altura manométrica do produto	41	J	Aquecimento adicional 5,4 kW	63
9.3	Definir a temperatura de avanço no modo de aquecimento (sem regulador ligado)	41	K	Aquecimento adicional 8,54 kW com 230 V	63
9.4	Informar o utilizador	41	L	Aquecimento adicional 8,54 kW com 400 V	63
10	Eliminação de falhas	42	M	Trabalhos de inspeção e manutenção	64
10.1	Contactar o serviço técnico	42	N	Parâmetros do sensor de temperatura, circuito do agente refrigerante.....	64
10.2	Exibir o Live Monitor (estado atual do produto)	42	O	Parâmetros dos sensores de temperatura internos, circuito hidráulico	65
10.3	Verificar os códigos de erro	42	P	Parâmetros dos sensores de temperatura internos VR10, temperatura do acumulador	65
10.4	Consultar a memória de erros	42	Q	Parâmetros do sensor exterior VRC DCF	66
10.5	Repor a memória de erros.....	42	R	Dados técnicos	67
10.6	Utilizar o menu de funcionamento	42		Índice remissivo	70
10.7	Utilizar os programas de teste	42			
10.8	Realizar a verificação dos atuadores	42			
10.9	Repor os parâmetros para a programação de fábrica	42			
10.10	Preparar a reparação.....	42			
10.11	Limitador de segurança da temperatura.....	43			
11	Inspeção e manutenção	43			
11.1	Indicações para a inspeção e manutenção	43			
11.2	Obter peças de substituição	43			
11.3	Verificar mensagens de manutenção	43			
11.4	Respeitar os intervalos de inspeção e manutenção	44			
11.5	Preparar a inspeção e manutenção	44			
11.6	Verificar a pressão de admissão do vaso de expansão	44			
11.7	Verificar e corrigir a pressão de enchimento do sistema de aquecimento.....	44			
11.8	Verificar o desligamento de alta pressão	44			
11.9	Concluir a inspeção e manutenção	44			
12	Esvaziamento.....	44			
12.1	Esvaziar o circuito de aquecimento do produto.....	44			
13	Colocação fora de serviço.....	45			
13.1	Colocar o aparelho temporariamente fora de funcionamento	45			
13.2	Colocar o produto definitivamente fora de funcionamento	45			
14	Reciclagem e eliminação	45			
14.1	Eliminar a embalagem.....	45			
14.2	Eliminar o produto e os acessórios	45			
14.3	Eliminar agente refrigerante	45			
15	Serviço de apoio ao cliente	46			
Anexo	47				
A	Esquema de conexões	47			
B	Placa eletrónica do regulador	48			
C	Esquema de ligação para bloqueio da EAE, desligamento através da ligação S21.....	49			
D	Esquema de ligação para bloqueio da EAE, desligamento através de contacto de isolamento.....	50			
E	Vista geral do nível do técnico certificado.....	51			
F	Código de estado.....	55			
G	Mensagens de manutenção.....	57			



1 Segurança

1.1 Utilização adequada

Uma utilização incorreta ou indevida pode resultar em perigos para a vida e a integridade física do utilizador ou de terceiros e danos no produto e noutros bens materiais.

O produto é a unidade interior de uma bomba de calor de ar/água com tecnologia Split.

O produto utiliza o ar exterior como fonte de calor e pode ser utilizado para o aquecimento de um edifício habitacional e para a produção de água quente.

O produto destina-se exclusivamente à utilização doméstica.

A utilização adequada permite apenas estas combinações de produtos:

Unidade exterior	Unidade interior
VWL ..5/5 AS ...	VWL ..7/5 IS ...

A utilização adequada abrange o seguinte:

- a observação das instruções para a instalação, manutenção e serviço do produto, bem como de todos os outros componentes da instalação
- a instalação e montagem de acordo com a licença do sistema e do aparelho
- o cumprimento de todas as condições de inspeção e manutenção contidas nos manuais.

A utilização adequada inclui também a instalação de acordo com o código IP.

Uma outra utilização que não a descrita no presente manual ou uma utilização que vá para além do que é aqui descrito é considerada incorreta. Do mesmo modo, qualquer utilização com fins diretamente comerciais e industriais é considerada incorreta.

Atenção!

Está proibida qualquer utilização indevida.

1.2 Advertências gerais de segurança

1.2.1 Perigo devido a qualificação insuficiente

Os trabalhos seguintes só podem ser realizados por técnicos especializados que possuam qualificação suficiente para o efeito:

- Montagem
- Desmontagem
- Instalação
- Colocação em funcionamento
- Inspeção e manutenção
- Reparação
- Colocação fora de serviço
- Proceda de acordo com o mais recente estado da técnica.

1.2.2 Perigo de vida devido a choque elétrico

Se tocar em componentes condutores de tensão existe perigo de vida devido a choque elétrico.

Antes de trabalhar no aparelho:

- Desligue a tensão do produto, desligando para tal todas as alimentações de corrente em todos os polos (dispositivo elétrico de separação da categoria de sobretensão III para separação total, p. ex. fusível ou interruptor de proteção da cablagem).
- Proteja contra rearme.
- Aguarde pelo menos 3 min, até que os condensadores tenham descarregado.
- Verifique se não existe tensão.

1.2.3 Perigo de vida devido à inexistência de dispositivos de segurança

Os esquemas contidos neste documento não apresentam todos os dispositivos de segurança que são necessários para uma instalação correta.

- Instale os dispositivos de segurança necessários na instalação.
- Observe as leis, normas e diretivas essenciais nacionais e internacionais.



1.2.4 Perigo de queimaduras, escaldões e congelamentos devido a componentes quentes e frios

Em alguns componentes, especialmente nos tubos não isolados, existe o perigo de queimaduras e congelamentos.

- ▶ Só trabalhe nos componentes quando estes tiverem atingido a temperatura ambiente.

1.2.5 Perigo de queimaduras devido a água sanitária quente

Nas tomadas de água quente existe perigo de queimaduras com temperaturas da água quente acima dos 50 °C. As crianças pequenas ou pessoas idosas podem correr perigo mesmo a temperaturas mais baixas.

- ▶ Selecione a temperatura de maneira a não colocar ninguém em perigo.
- ▶ Informe o utilizador sobre o perigo de queimaduras quando a função de **proteção contra legionelas** está ligada.

1.2.6 Perigo de ferimentos devido ao elevado peso do produto

- ▶ Transporte o produto no mínimo com duas pessoas.

1.2.7 Risco de danos materiais causados por superfície de montagem não adequada!

Irregularidades da superfície de montagem podem causar fugas no produto.

- ▶ Certifique-se de que o produto assenta de forma plana na superfície de montagem.
- ▶ Assegure-se de que a superfície de montagem é suficientemente resistente para suportar o peso em funcionamento do produto.

1.2.8 Risco de danos materiais devido a anomalias

Falhas não eliminadas, alterações nos dispositivos de segurança e manutenção não realizada podem originar anomalias e riscos de segurança no serviço.

- ▶ Certifique-se de que o sistema de aquecimento está em perfeitas condições técnicas.

- ▶ Certifique-se que nenhum dispositivo de segurança e monitorização foi removido, curto-circuitado ou desligado.
- ▶ Elimine de imediato falhas ou danos que possam prejudicar a segurança.

1.2.9 Perigo de ferimentos devido a queimaduras de frio em caso de contacto com agentes refrigerantes

O circuito do agente refrigerante da unidade interior é fornecido com um enchimento operacional de azoto, para assegurar uma verificação da estanqueidade. A unidade exterior é fornecida com um enchimento operacional de agente refrigerante R 410 A. A saída de agente refrigerante pode provocar queimaduras de frio em caso de contacto com locais de saída.

- ▶ Se houver saída de agente refrigerante, não toque em nenhum componente do produto.
- ▶ Não inspire os vapores ou gases que saem do circuito do agente refrigerante em caso de fugas.
- ▶ Evite o contacto do agente refrigerante com a pele ou os olhos.
- ▶ Em caso de contacto do agente refrigerante com a pele ou os olhos, consulte um médico.

1.2.10 Perigo de danos devido a condensados em casa

No modo de aquecimento os tubos entre a bomba de calor e a fonte de calor (circuito ambiental) estão frios, de modo que se podem criar condensados nos tubos em casa. No modo de arrefecimento os tubos do circuito do edifício estão frios, de modo que se possam formar condensados, mesmo não se obtendo o ponto de condensação. Os condensados podem levar a danos, por ex. por corrosão.

- ▶ Assegure-se que o isolamento térmico dos tubos não é danificado.

1.2.11 Risco de danos materiais devido a aditivos na água de aquecimento

Os produtos anticongelantes e anticorrosivos inadequados podem danificar as juntas e outros componentes do circuito de aquecimento e provocar fugas com saída de água.



- ▶ Adicione apenas produtos anticongelantes e anticorrosivos autorizados à água de aquecimento.

1.2.12 Risco de danos materiais causados pelo gelo

- ▶ Não instale o aparelho em locais onde pode haver formação de gelo.

1.2.13 Risco de danos materiais devido a ferramenta inadequada

- ▶ Utilize uma ferramenta adequada.

1.2.14 Risco de dano ambiental causado por agente refrigerante

O produto contém um agente refrigerante com um considerável GWP (GWP = Global Warming Potential).

- ▶ Certifique-se de que o agente refrigerante não entra na atmosfera.
- ▶ Se for um técnico especializado qualificado para trabalhar com agentes refrigerantes, então faça a manutenção do produto utilizando o respetivo equipamento de proteção e, se necessário, faça intervenções no circuito do agente refrigerante. Recicle ou elimine o produto de acordo com as disposições relevantes.

1.3 Disposições (diretivas, leis, normas)

- ▶ Respeite as disposições, normas, diretivas, regulamentos e leis nacionais.



2 Notas relativas à documentação

- ▶ É impreterível respeitar todos os manuais de instruções e instalação que são fornecidos juntamente com os componentes da instalação.
- ▶ Entregue este manual, bem como todos os documentos a serem respeitados, ao utilizador da instalação.

Este manual é válido exclusivamente para:

Produto	Unidade exterior
VWL 57/5 IS	VWL 35/5 AS VWL 55/5 AS
VWL 77/5 IS	VWL 75/5 AS
VWL 127/5 IS	VWL 105/5 AS VWL 125/5 AS

2.1 Mais informações




- ▶ Leia o código indicado com o seu smartphone para obter mais informações relativas à instalação.
 - ◁ É encaminhado para os vídeos de instalação.

3 Descrição do produto

3.1 Sistema da bomba de calor

Estrutura de um sistema típico de bomba de calor com tecnologia Split:

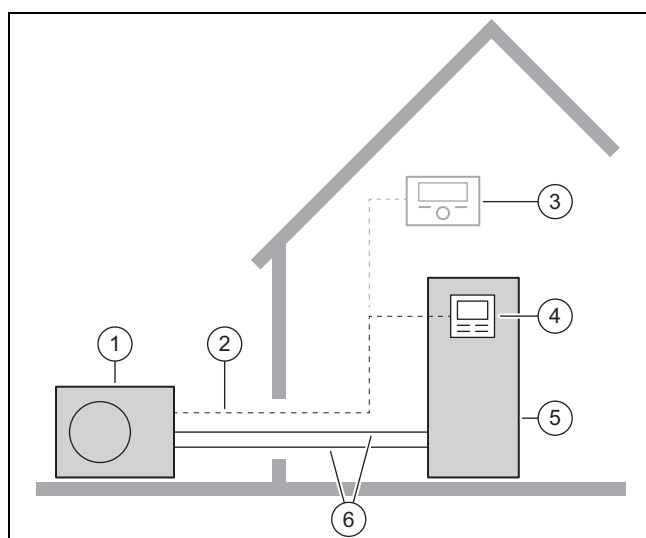

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Unidade exterior | 4 | Regulador da unidade interior |
| 2 | Condutor eBUS | 5 | Unidade interior |
| 3 | Regulador do sistema (opcional) | 6 | Circuito do agente refrigerante |

3.2 Dispositivos de segurança

3.2.1 Função de proteção anticongelante

A função de proteção anticongelante do equipamento é controlada pelo próprio produto ou por um regulador do sistema opcional. Se o regulador do sistema falhar, o produto garante uma proteção anticongelante limitada para o circuito de aquecimento.

3.2.2 Proteção contra falta de água

Esta função monitoriza constantemente a pressão da água quente, para evitar uma possível falta de água quente. Um sensor de pressão analógico desliga o produto e coloca outros módulos, se existentes, em modo de espera, se a pressão da água descer abaixo da pressão mínima. O sensor de pressão volta a ligar o produto quando a pressão da água atinge a pressão de serviço.

Se a pressão no circuito de aquecimento for de $\leq 0,1$ MPa (1 bar), surge uma mensagem de manutenção por baixo da pressão de serviço mínima.

- Pressão mínima circuito de aquecimento: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- Pressão mín. de serviço circuito de aquecimento: $\geq 0,07$ MPa ($\geq 0,70$ bar)

3.2.3 Proteção de bloqueio da bomba

Esta função evita a imobilização das bombas para a água do circuito de aquecimento. As bombas que não estiveram em funcionamento durante 23 horas são ligadas uma após a outra durante 10 - 20 segundos.

3.2.4 Termóstato de gás quente no circuito do agente refrigerante

O termóstato de gás quente desliga a bomba de calor, se a temperatura no circuito do agente refrigerante for demasiado elevada. Após um tempo de espera, é feita uma nova tentativa de arranque da bomba de calor. Após três tentativas de arranque falhadas consecutivas, é emitida uma mensagem de avaria.

- Temperatura máx. do circuito do agente refrigerante: 135°C
- Tempo de espera: 5 min (após a primeira ocorrência)
- Tempo de espera: 30 min (após a segunda e todas as outras ocorrências)

Reposição do contador de erros quando ocorrem ambas as condições:

- Pedido de calor sem desligamento antecipado
- 60 min de funcionamento sem interferências

3.2.5 Limitador de segurança da temperatura (STB) no circuito de aquecimento

Se a temperatura no circuito de aquecimento do aquecimento adicional elétrico interno ultrapassar a temperatura máxima, o limitador de segurança da temperatura desliga o aquecimento adicional elétrico, bloqueando-o. Depois de acionado, o limitador de segurança da temperatura tem de ser substituído.


- Temperatura máx. do circuito de aquecimento: 95°C

3.3 Modo de funcionamento da bomba de calor

A bomba de calor possui um circuito do agente refrigerante fechado no qual circula um agente refrigerante.

Através da evaporação cíclica, da compressão, da liquefação e da expansão, no modo de aquecimento a energia térmica é retirada do ambiente e introduzida no edifício. No modo de arrefecimento, a energia térmica é extraída do edifício e libertada no ambiente.


3.3.1 Princípio de funcionamento no modo de aquecimento

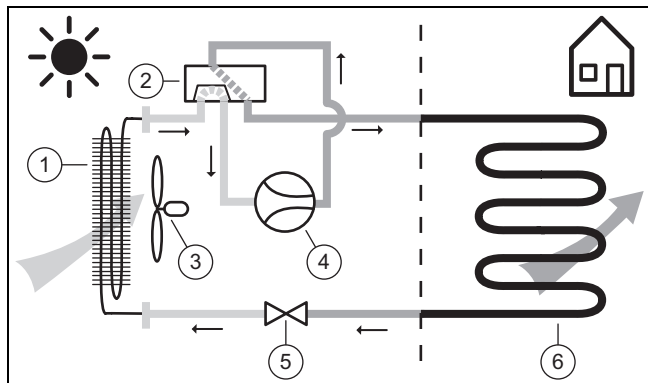

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Evaporador | 4 | Compressor |
| 2 | Válvula de transferência de 4 vias | 5 | Válvula de expansão |
| 3 | Ventilador | 6 | Condensador |

3.3.2 Princípio de funcionamento no modo de arrefecimento

Validade: Produto com modo de arrefecimento

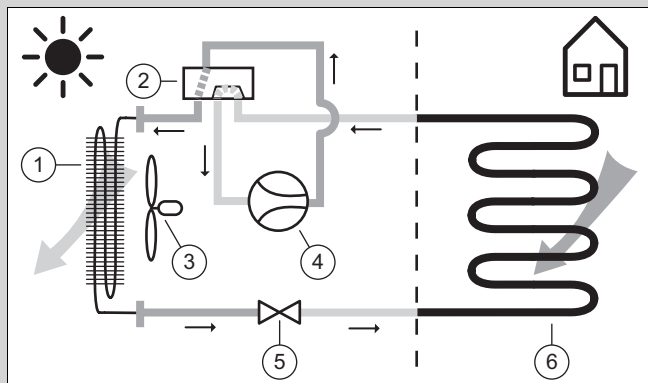

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Condensador | 4 | Compressor |
| 2 | Válvula de transferência de 4 vias | 5 | Válvula de expansão |
| 3 | Ventilador | 6 | Evaporador |


3.4 Descrição do produto

O produto é a unidade interior de uma bomba de calor de ar/água com tecnologia Split.

A unidade interior está ligada à unidade exterior através do circuito do agente refrigerante.


3.5 Visão geral do produto

3.5.1 Estrutura do aparelho

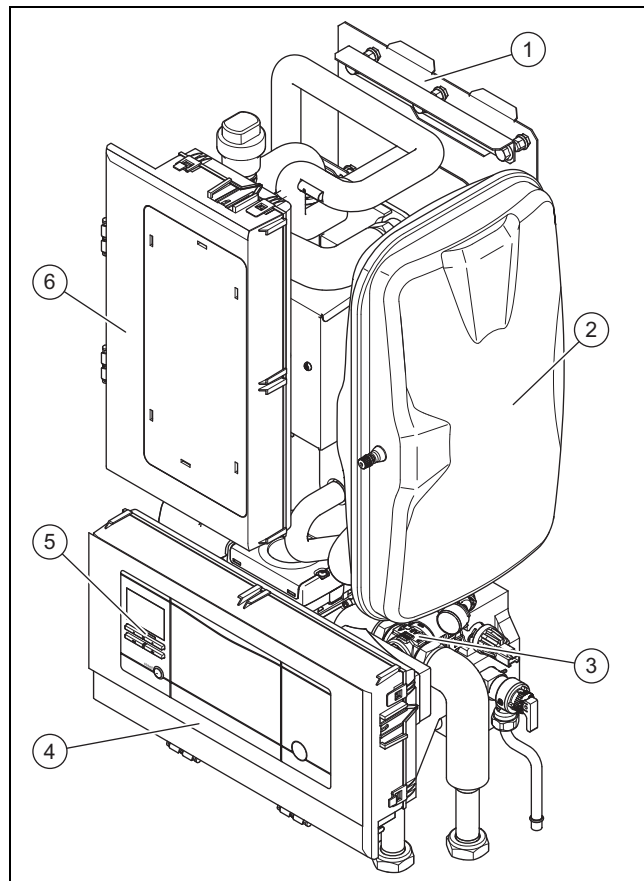


- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Suporte do aparelho | 5 | Regulador da unidade interior |
| 2 | Vaso de expansão | 6 | Caixa de distribuição (para resistência elétrica adicional) |
| 3 | Bloco hidráulico | | |
| 4 | Caixa de distribuição com placa circuito impresso | | |

3.5.2 Estrutura do bloco hidráulico

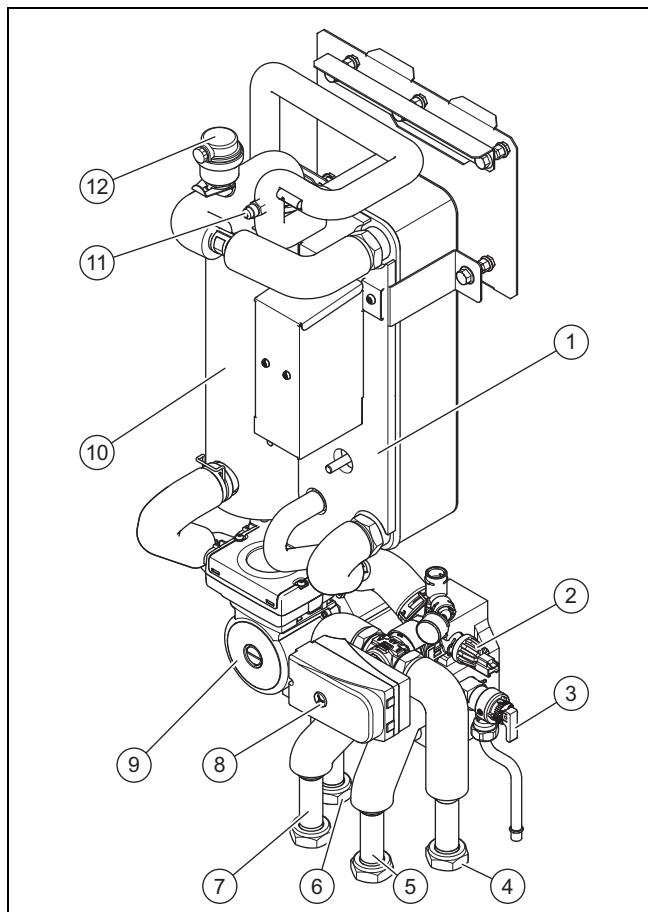

- | | |
|--|--|
| 1 Condensador | 8 Válvula de transferência prioritária (circuito de aquecimento/carga do acumulador) |
| 2 Sensor de pressão (circuito de aquecimento) | 9 Bomba de aquecimento |
| 3 Válvula de segurança | 10 Aquecimento adicional elétrico |
| 4 Retorno do aquecimento | 11 Válvula de serviço para o enchimento e aspiração do circuito do agente refrigerante |
| 5 Avanço do aquecimento | 12 Purgador automático |
| 6 Retorno do acumulador de água quente sanitária | |
| 7 Entrada do acumulador de água quente sanitária | |

3.5.3 Lado inferior do produto

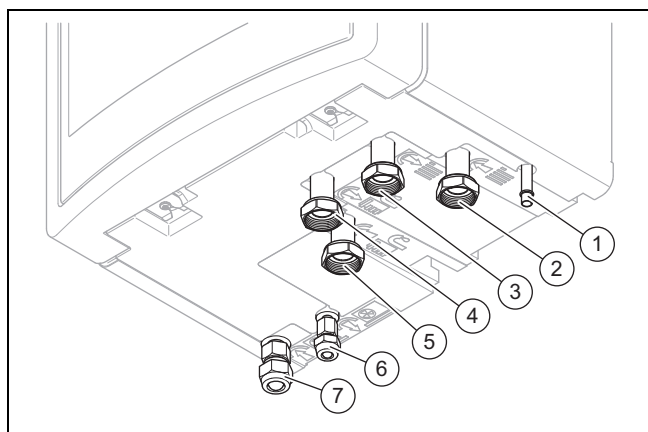

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1 Descarga válvula de segurança | 2 Retorno do aquecimento |
|---------------------------------|--------------------------|

- | | |
|--|--|
| 3 Avanço do aquecimento | 5 Retorno do acumulador de água quente sanitária |
| 4 Entrada do acumulador de água quente sanitária | 6 Ligação do tubo de líquido |
| | 7 Ligação tubo de gás quente |

3.6 Válvula de serviço

Na válvula de serviço pode testar o vácuo, efetuar testes de pressão e encher o circuito do agente refrigerante.

- Binário de aperto da tampa de fecho a válvula de esvaziamento: 4 Nm

3.7 Número de série

O número de série encontra-se na chapa de características na parte de trás da caixa de distribuição.

Também pode visualizar o número de série no mostrador do produto (→ Instruções de uso).

3.8 Dados na placa de características

A chapa de características encontra-se na parte posterior da caixa de distribuição.

	Indicação	Significado
	Número de série	Número de identificação inequívoco do aparelho
Nomenclatura	VWL	Vaillant, bomba de calor, ar
	5, 7, 12	Potência de aquecimento em kW
	7	Modo de aquecimento ou modo de arrefecimento
	/5	Geração do aparelho
	IS	Unidade interior, tecnologia Split
	230 V	Ligação elétrica: 230 V: 1~/N/PE 230 V 400 V: 3~/N/PE 400 V
	IP	Classe de proteção
Símbolos		Compressor
		Regulador
		Circuito do agente refrigerante
		Circuito de aquecimento
		aquecimento adicional
	P máx.	Potência atribuída, máxima
	I máx.	Corrente de medição, máxima
	I	Corrente de arranque
Circuito do agente refrigerante	MPa (bar)	Pressão de funcionamento permitida (relativa)
	R410A	Agente refrigerante, tipo
	GWP	Agente refrigerante, Global Warming Potential
Circuito de aquecimento	MPa (bar)	Pressão de funcionamento permitida
	Símbolo CE	ver capítulo "Símbolo CE"

3.9 Símbolos de ligação

Símbolo	Ligação
	Circuito do edifício, entrada
	Circuito do edifício, retorno
	Circuito do agente refrigerante, tubo de gás quente
	Circuito do agente refrigerante, tubo de líquido
	Acumulador de água quente sanitária, entrada
	Acumulador de água quente sanitária, retorno

3.10 Símbolo CE




O símbolo CE indica que, de acordo com a declaração de conformidade, os produtos cumprem o disposto pelas diretivas em vigor.

A declaração de conformidade pode ser consultada no fabricante.

3.11 Limites de utilização

O produto funciona entre uma temperatura exterior mínima e máxima. Estas temperaturas exteriores definem os limites de utilização para o modo de aquecimento, o modo de aquecimento de água e o modo de arrefecimento. Ver Dados técnicos (→ Anexo R). O serviço fora dos limites de utilização leva ao desligamento do produto.


3.11.1 Modo aquecimento

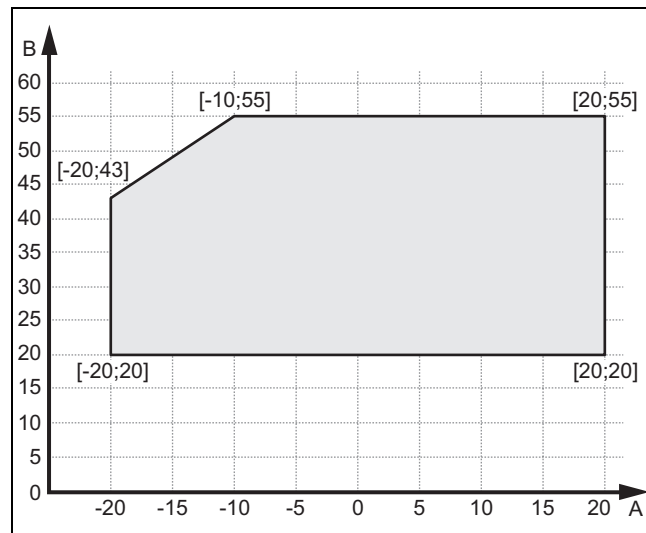

A Offset temp ext.

B Temperatura da água de aquecimento

3.11.2 Modo água quente

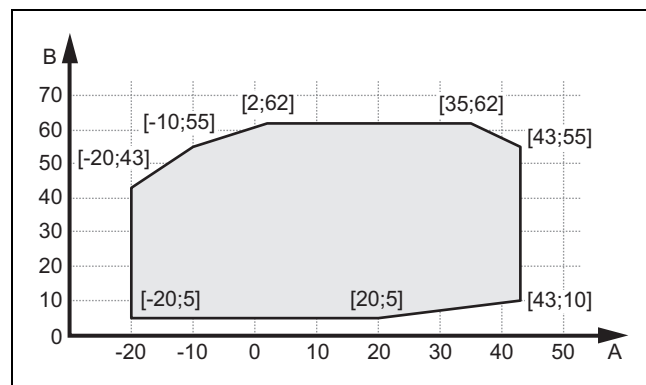


A Offset temp ext.

B Temperatura da água de aquecimento

3.11.3 Modo de arrefecimento

Validade: Produto com modo de arrefecimento

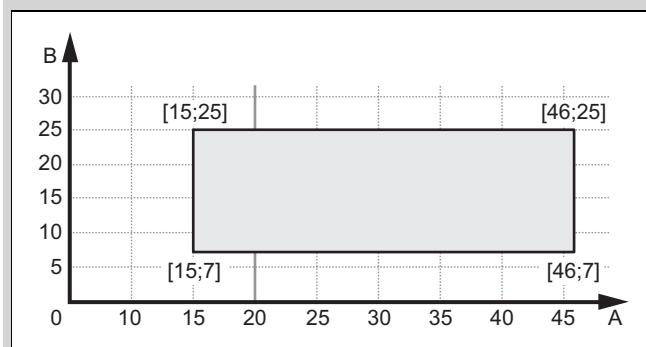

A Offset temp ext.

B Temperatura da água de aquecimento

3.12 Acumulador tampão

Os sistemas de aquecimento, constituídos sobretudo por ventiloconvetores ou corpos de aquecimento, apresentam normalmente um volume de água mais baixo. Recomendamos a instalação de um depósito tampão. No caso de dois ou mais circuitos de aquecimento no sistema, deve igualmente ser utilizado um depósito tampão ou um depósito de equilíbrio hidráulico como desacoplamento.

Para a unidade exterior é importante para o processo de descongelação do evaporador que seja disponibilizada a energia térmica suficiente.

Consulte informações sobre o planeamento de um depósito tampão no manual de instalação correspondente da unidade exterior que é utilizada em combinação com a unidade interior atual.

3.13 Modo de arrefecimento

Dependendo do país, a unidade exterior possui a função de modo de aquecimento ou modo de aquecimento e arrefecimento. A unidade interior é compatível com esta função.

As unidades exteriores que são fornecidas de fábrica sem modo de arrefecimento são identificadas na nomenclatura com "S2". Para estes aparelhos é possível uma ativação posterior do modo de arrefecimento através de um acessório opcional.

A ativação faz-se através de um resistor codificado e de uma configuração no campo de comando da unidade interior e no regulador do sistema opcional. (→ Capítulo 8.19)

3.14 Indicações dos consumos de energia, dos rendimentos energéticos e das eficiências

O produto, o regulador do sistema e a aplicação indicam valores aproximados dos consumos de energia, dos rendimentos energéticos e das eficiências que são extrapolados com base em algoritmos de cálculo.

Os valores indicados na aplicação podem divergir de outras opções de apresentação devido a intervalos de transferência deslocados temporalmente.

Os valores apurados dependem de:

- Instalação e sistema do sistema de aquecimento
- Comportamento do utilizador
- Influências atmosféricas associadas à estação do ano
- Diversas tolerâncias de componentes internos do aparelho

O registo dos valores abrange apenas o produto no estado de fornecimento de fábrica. Acessórios complementados, mesmo quando são instalados no produto, bem como outros eventuais componentes no sistema de aquecimento e outros consumidores externos, não fazem parte do registo de dados.

As divergências entre os valores apurados e os valores reais podem ser significativas. Assim, os valores apurados não são adequados, entre outros, para criar ou comparar faturas de energia.

Na substituição da placa circuito impresso, os valores relativos aos consumos de energia, rendimentos energéticos e eficiências são repostos na unidade de comando da bomba de calor.

4 Instalação

4.1 Retirar o produto da embalagem

1. Retire o aparelho da embalagem.
2. Retire a documentação.
3. Remova as películas protetoras de todas as peças do produto.

4.2 Verificar o material fornecido

- ▶ Verifique se o volume de fornecimento se encontra completo e intacto.

Quantidade	Designação
1	Estação hidráulica
1	Documentação fornecida
1	Saco com material de instalação
1	Alavanca seletora para válvula de transferência prioritária
1	Mecanismo de enchimento
1	Cabo de ligação de 400 V e 5 polos
1	Fita adesiva para redução de ruído

4.3 Selecionar o local de instalação

- ▶ O local de instalação tem de se situar abaixo dos 2000 metros acima do nível do mar.
- ▶ Escolha um local seco e permanentemente resistente ao congelamento, que não ultrapasse a altura máxima de instalação e que não esteja abaixo nem acima da temperatura ambiente permitida.
 - Temperatura ambiente permitida: 7 ... 25 °C
 - Humidade do ar relativa admissível: 40 ... 75 %
- ▶ Assegure-se que o local de instalação tem o volume mínimo exigido.


Bomba de calor	Quantidade de enchimento do agente refrigerante R 410 A	Local de instalação mínimo
VWL 57/5 IS	1,5 kg	3,41 m³
VWL 77/5 IS	2,4 kg	5,45 m³
VWL 127/5 IS	3,6 kg	8,18 m³
Local de instalação mínimo = quantidade de enchimento do agente refrigerante (kg) / valor-limite prático (kg/m³) (para R410A = 0,44kg/m³)		

- ▶ Assegure-se que as distâncias mínimas exigidas podem ser respeitadas.
- ▶ Observe a diferença de altura permitida entre a unidade exterior e a unidade interior, → Manual de instalação da unidade exterior.
- ▶ Ao selecionar o local de instalação, tenha em atenção que a bomba de calor em serviço pode transmitir vibrações às paredes.
- ▶ Assegure-se de que a parede é plana e suficientemente resistente para suportar o peso do produto.
- ▶ Assegure-se de que é possível dispor a tubagem de forma apropriada (tanto do lado da água quente, do aquecimento, como do agente refrigerante).
- ▶ Não instale o produto por cima de outro aparelho que o possa danificar (por ex. por cima de um fogão com formação de vapor de água e libertação de gordura) nem


num local com muita formação de poeiras ou ambiente corrosivo.

- ▶ Não instale o produto por baixo de um aparelho do qual possam sair líquidos.

4.4 Dimensões

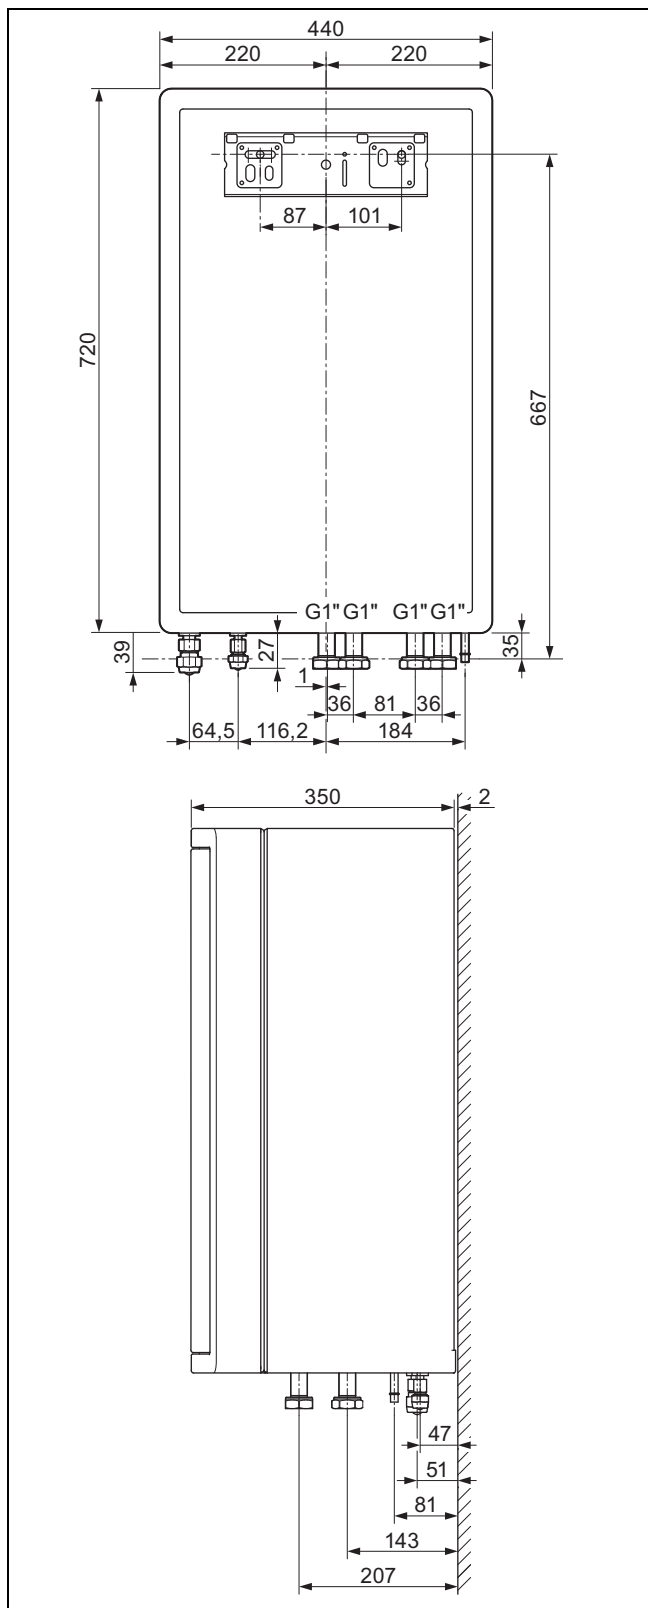


4.5 Distâncias mínimas e intervalos de instalação

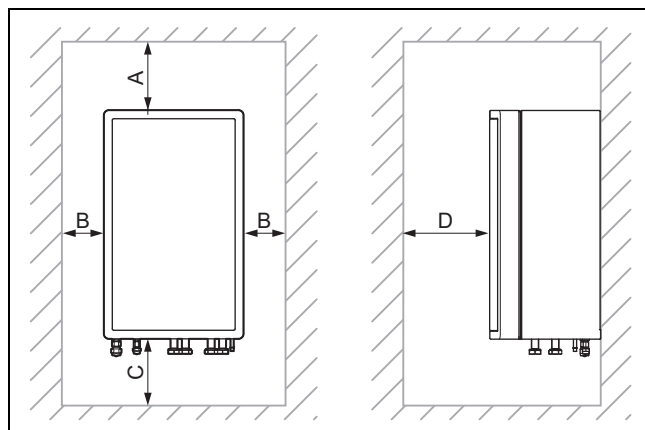


A	mín. 200 mm	C	1000 mm
B	mín. 200 mm	D	> 600 mm

- ▶ Preveja uma distância lateral suficiente nos dois lados do produto, para facilitar o acesso no caso de trabalhos de manutenção e de reparação.
- ▶ Ao utilizar os acessórios, tenha atenção às distâncias mínimas/aos intervalos de instalação.
- ▶ Assegure-se de que peças facilmente inflamáveis não tocam nos componentes, uma vez que estes podem atingir temperaturas superiores a 80°C.
- ▶ Assegure uma distância mínima entre as peças facilmente inflamáveis e os componentes quentes.
 - Distância mínima: 200 mm

4.6 Pendurar o produto

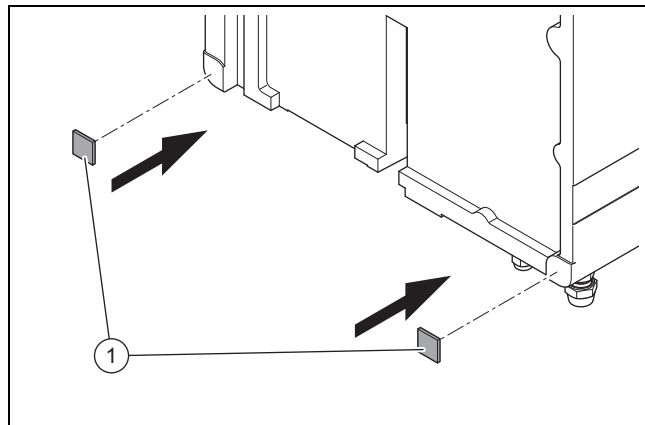

1. Corte a fita adesiva fornecida para redução de ruído em 2 pedaços do mesmo tamanho (3 cm x 3 cm).
2. Cole as fitas adesivas no produto, como ilustrado na figura.

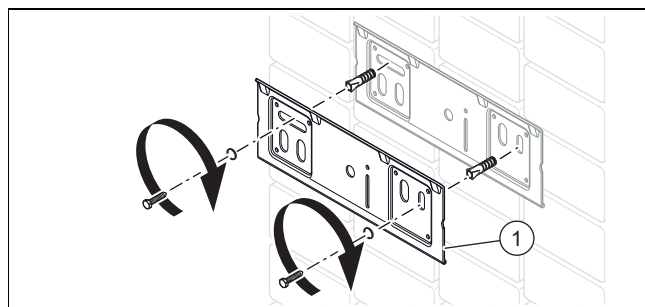

3. Verifique se a parede é suficientemente resistente para suportar o peso operacional do produto.

4. Verifique se o material de fixação fornecido para a parede pode ser utilizado.

Condição: A capacidade de carga da parede é suficiente, O material de fixação é permitido para a parede

- ▶ Fixe o suporte do aparelho na parede, tal como exemplificado na figura.
- ▶ Pendure o aparelho pelo lado de cima com um estribo de suspensão sobre o suporte do aparelho.


Condição: A capacidade de carga da parede é insuficiente

- ▶ Instale um dispositivo de suspensão com capacidade de carga suficiente do lado da construção. Para o efeito, utilize por ex. suportes individuais ou um revestimento.
- ▶ Se não conseguir instalar um dispositivo de suspensão com capacidade de carga suficiente, não pendure o produto.

Condição: O material de fixação não é permitido para a parede


- ▶ Pendure o produto com o material de fixação permitido, disponibilizado pelo cliente, conforme ilustrado na figura.

4.7 Desinstalar a envolvente frontal

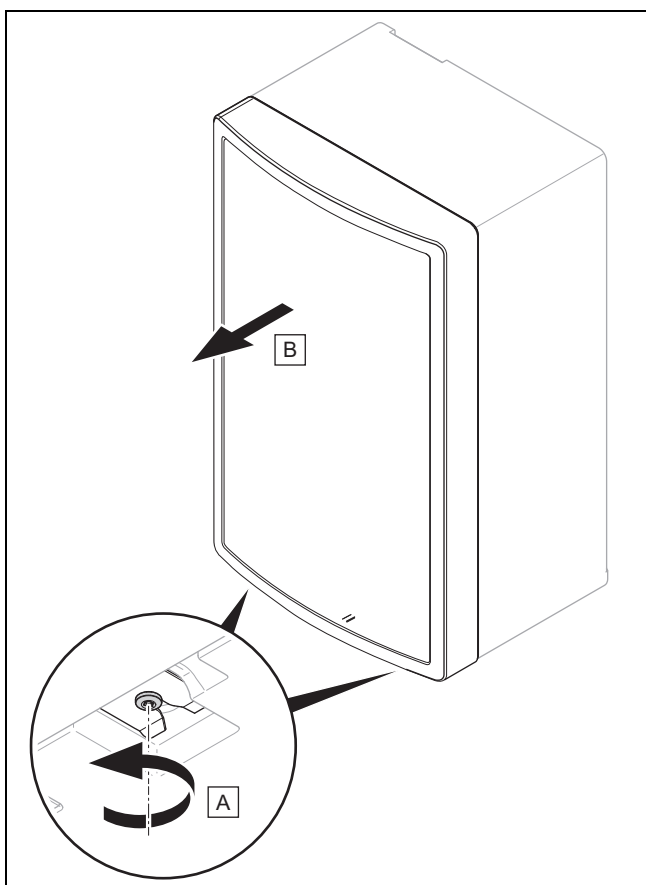

- ▶ Volte a instalar os componentes na ordem inversa.

4.8 Desmontar a envolvente do fundo

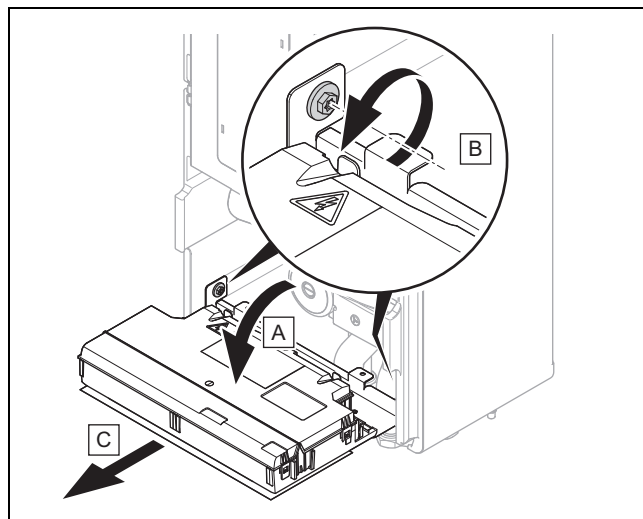

1. Abra a caixa de distribuição puxando a tampa para a frente.
2. Abra da caixa de distribuição e remova a cobertura superior.
3. Retire a ficha da placa de circuitos impressos.
4. Retire os dois parafusos como mostra a figura.
5. Retire a caixa de distribuição puxando-a para a frente.
6. Retire a envolvente do fundo puxando-a para a frente.
7. Volte a instalar os componentes na ordem inversa.

5 Instalação hidráulica


5.1 Efetuar as preparações da instalação

- ▶ Instale os seguintes componentes, de preferência dos acessórios do fabricante:
 - uma válvula de segurança, uma torneira de bloqueio e um manómetro no retorno do aquecimento
 - um grupo de segurança de água quente e uma torneira de bloqueio na entrada de água fria
 - uma torneira de bloqueio no avanço do aquecimento
- ▶ Verifique se o volume do vaso de expansão incorporado é suficiente para o sistema de aquecimento. Se o volume do vaso de expansão instalado não for suficiente, instale um vaso de expansão adicional no retorno do aquecimento, o mais próximo possível do produto. Adapte a pressão de admissão do sistema de aquecimento.
- ▶ Instale os tubos de ligação sem tensão.
- ▶ Lave cuidadosamente o sistema de aquecimento antes da ligação do produto para remover possíveis resíduos que se acumulam no produto e podem provocar danos.
- ▶ Solde as peças de ligação apenas enquanto estas ainda não estiverem aparafusadas às torneiras de manutenção.
- ▶ Verifique se se ouve um silvo ao abrir as tampas dos tubos de agente refrigerante (causado pelo excesso de pressão de fábrica no azoto). Se não for identificado qualquer excesso de pressão, verifique todas as uniões roscadas e tubos quanto a fugas.
- ▶ Verifique se a tubagem de descarga da válvula de segurança permanece aberta para o ar exterior, está instalada num ambiente sem gelo, é conduzida sempre para baixo e termina numa descarga aberta e visível.
- ▶ No caso de sistemas de aquecimento com válvulas eletromagnéticas ou válvulas com regulação termostática,

instale uma tubagem de retorno com válvula de descarga para garantir um fluxo volumétrico de pelo menos 40 %.

5.2 Instalar os tubos de agente refrigerante

1. Observe as indicações relativas ao manuseamento de tubos de agente refrigerante no manual de instalação da unidade exterior.
2. Instale os tubos de agente refrigerante da conduta para parede para o produto.
3. Dobre os tubos apenas uma vez na sua posição final. Utilize uma mola flexível ou uma outra ferramenta flexível adequada para evitar vincos.

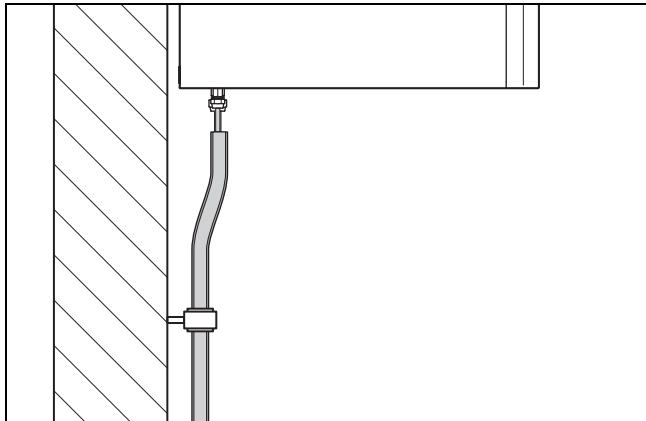

4. Fixe os tubos com braçadeiras de parede isoladas (braçadeiras termoisolantes) à parede.

5.3 Ligar os tubos de agente refrigerante




Perigo!

Perigo de ferimentos e risco de danos ambientais devido ao agente refrigerante que sai!

O agente refrigerante que sai pode provocar ferimentos em caso de contacto. O agente refrigerante que sai origina danos ambientais se entrar na atmosfera.

- Efetue os trabalhos no circuito do agente refrigerante apenas se tiver formação para o efeito.

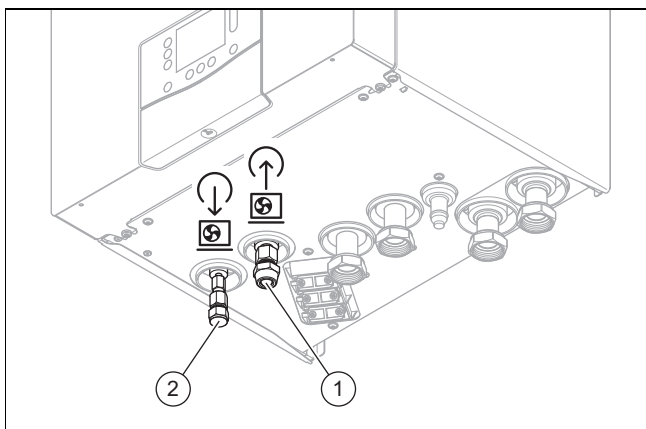

1. Retire as porcas de rebordo e as tampas das ligações dos tubos de agente refrigerante no produto.
 - ◁ Um silvo audível (saída de azoto) indica que o circuito do agente refrigerante no produto está estanque.

2. Aplique uma gota de óleo nas partes exteriores das extremidades dos tubos para evitar o rompimento dos rebordos ao aparafusar.
3. Ligue o tubo de gás quente (2). Utilize a porca de rebordo do produto.



Cuidado!

Perigo de danos nos tubos de agente refrigerante devido a binário de aperto demasiado alto

- Tenha em atenção que os seguintes binários se referem exclusivamente a ligações com rebordo. Os binários para ligações SAE são mais baixos.

4. Aperte a porca de rebordo.

Potência de aquecimento	Diâmetro do tubo	Binário de aperto
6 kW	1/2 "	50 ... 60 Nm
8 a 12 kW	5/8 "	65 ... 75 Nm

5. Ligue o tubo de líquido (1). Utilize a porca de rebordo do produto.


6. Aperte a porca de rebordo.

Potência de aquecimento	Diâmetro do tubo	Binário de aperto
6 kW	1/4 "	15 ... 20 Nm
8 a 12 kW	3/8 "	35 ... 45 Nm

5.4 Verificar a estanqueidade dos tubos de agente refrigerante


1. Verifique a estanqueidade dos tubos de agente refrigerante (ver manual de instalação da unidade exterior).
2. Certifique-se de que o isolamento térmico dos tubos de agente refrigerante é ainda suficiente após a instalação.

5.5 Instalar a entrada e o retorno do aquecimento do acumulador de água quente sanitária

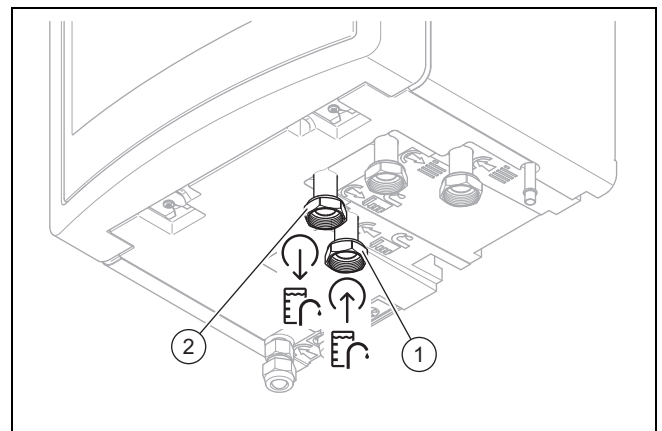


- Instale o retorno do aquecimento (1) e a entrada do aquecimento (2) do acumulador de água quente sanitária em conformidade com as normas.

5.6 Instalar as ligações do circuito do edifício

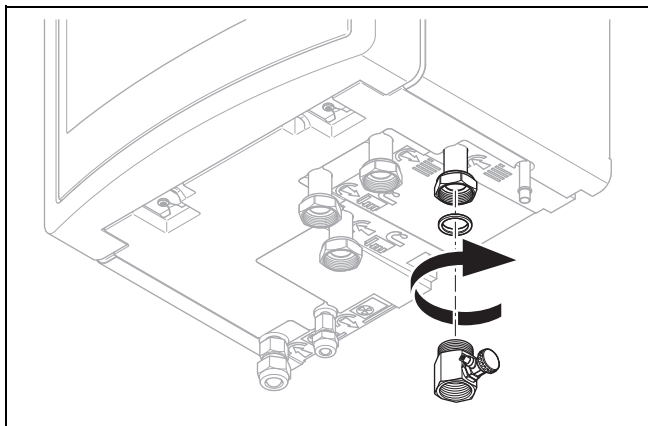


1. Instale o dispositivo de enchimento no retorno do circuito do edifício do produto com a junta fornecida.

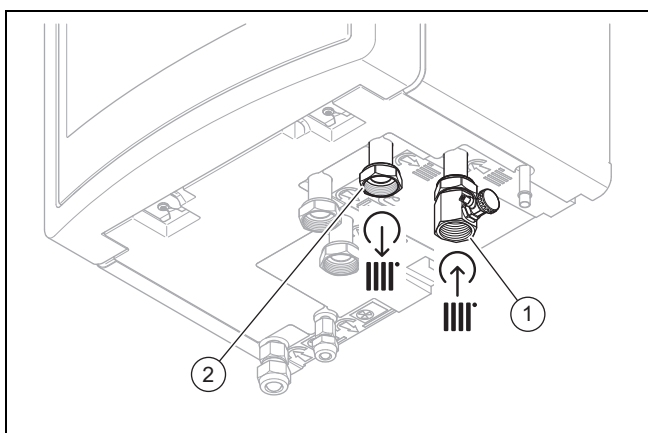

2. Instale o retorno (1) e a entrada (2) do circuito do edifício em conformidade com as normas.
Símbolos de ligação (→ Capítulo 3.9)

5.7 Instalar descarga na válvula de segurança

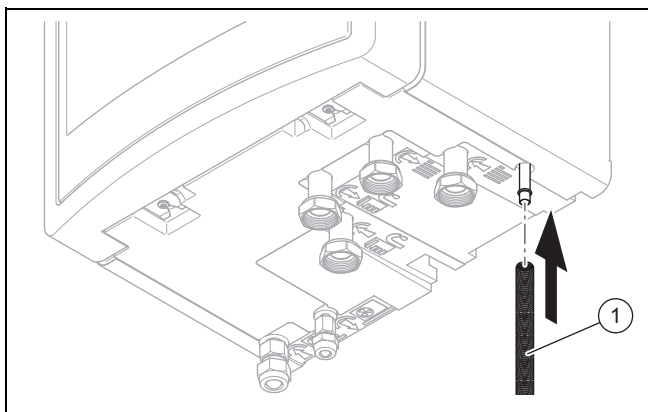

1. Monte uma mangueira de descarga (1) na válvula de segurança.
2. Instale a mangueira da válvula de segurança num ambiente sem gelo e faça-a terminar numa descarga aberta e visível.
3. Certifique-se de que a água que sai não representa qualquer perigo para pessoas e componentes eletrónicos.

4. Certifique-se de que a mangueira de descarga está instalada de forma resistente ao congelamento e com uma inclinação suficiente.

6 Instalação elétrica

6.1 Preparar a instalação elétrica



Perigo!

Perigo de vida devido a choque elétrico em caso de ligação elétrica incorreta!

Uma ligação elétrica incorretamente executada pode comprometer a segurança operacional do produto e causar danos materiais e pessoais.

- Efetue a instalação elétrica apenas se for um técnico certificado formado e possuir qualificações para este trabalho.

1. Tenha em atenção as condições técnicas para a ligação à rede de baixa tensão da empresa abastecedora de energia.
2. Através da chapa de características determine se o produto necessita de uma ligação elétrica de 1~/230V ou 3~/400V.
3. O produto é pré-configurado de fábrica para a ligação 1~/230V não bloqueada.
4. Determine se a alimentação de corrente para o produto deve ser realizada com um contador de tarifa única ou com um contador bi-horário.
5. Certifique-se de que a tensão nominal da rede monofásica é de 230 V (+10%/-15%) e a da rede trifásica é de 400 V (+10%/-15%).
6. Ligue o aparelho através de uma ligação fixa e de um dispositivo de separação com uma abertura de contacto mínima de 3 mm (por ex. fusíveis ou interruptor de potência).
7. Através da chapa de características determine a corrente de medição do produto. Daí deduza as secções transversais adequadas para os cabos elétricos. Pode consultar os requisitos dos cabos em (→ Capítulo 6.7.1) até (→ Capítulo 6.8.2).
8. Em qualquer dos casos, tenha em conta as condições de instalação (instalado no cliente).
9. Certifique-se de que a tensão nominal da rede elétrica da cablagem da alimentação de corrente principal corresponde ao produto.
10. Assegure-se de que o acesso à ligação à rede está sempre garantido e que não está tapado ou obstruído.
11. Se a empresa abastecedora de energia local estipular que a bomba de calor deverá ser comanda através de um sinal de bloqueio, monte um interruptor de contacto correspondente, estipulado pela empresa.

6.2 Requisitos de qualidade de tensão de rede

Para a tensão da rede 230 V monofásica tem de ser dada uma tolerância de +10% a -15%.

Para a tensão da rede 400 V trifásica tem de ser dada uma tolerância de +10% a -15%. Para a diferença de tensão entre cada fase tem de ser dada uma tolerância de +-2%.

6.3 Dispositivo elétrico de separação

Os dispositivos elétricos de separação são designados neste manual também de disjuntores. Como disjuntor é utilizado normalmente o fusível ou o interruptor de proteção da tubagem, que está montado na caixa do contador/dos fusíveis do edifício.

6.4 Instalar componentes para a função Bloqueio da EAE

Condição: Função Bloqueio da EAE prevista

O gerador de calor da bomba de calor pode ser desligado ocasionalmente. O desligamento é feito pela empresa abastecedora de energia e normalmente com um recetor de telecomando.

Opção 1: acionar a ligação S21

- ▶ Ligue um cabo de comando de 2 polos ao contacto de relé (isento de potencial) do recetor de telecomando e à ligação S21, ver anexo.



Indicação

Com um comando através da ligação S21 a alimentação de energia não deve ser desligada do lado da construção.

- ▶ Regule no regulador do sistema se deve ser bloqueado o aquecimento adicional, o compressor ou ambos.
- ▶ Defina a parametrização da ligação S21 no regulador do sistema.

Opção 2: cortar a alimentação de corrente com contactor

- ▶ Instale um contactor antes da unidade interior na alimentação de corrente para a tarifa reduzida.
- ▶ Instale um cabo de comando de 2 polos. Conecte a saída de comando do recetor de telecomando à saída de comando do contactor.
- ▶ Solte os cabos montados de fábrica na ficha X311 e retire-o juntamente com a ficha X310.
- ▶ Ligue uma alimentação de corrente não bloqueada a X311.
- ▶ Ligue a alimentação de tensão conectada pelo contactor a X300, ver anexo.




Indicação

Ao desligar a alimentação de corrente (do compressor ou do aquecimento adicional) através do contactor de tarifa, o S21 não é comutado.


6.5 Abrir a caixa de distribuição da placa circuito impresso de ligação de rede

1. Desinstale a envolvente frontal. (→ Capítulo 4.7)

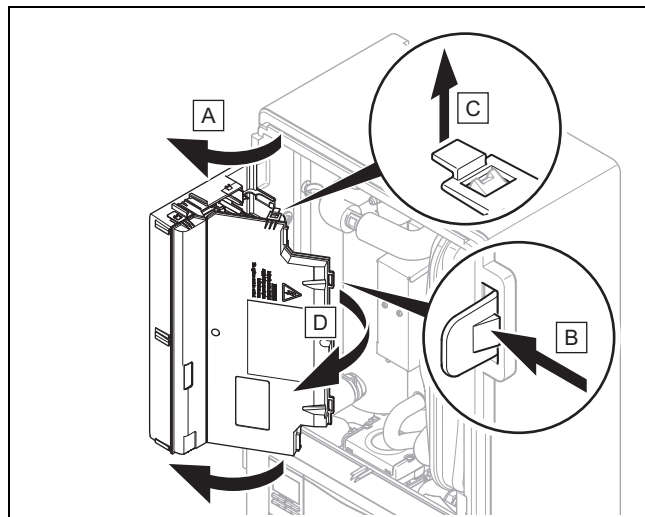


2. Rebata a caixa de distribuição para a frente.
3. Solte os quatro cliques à esquerda e à direita dos suportes.

6.6 Instalar cabo no produto

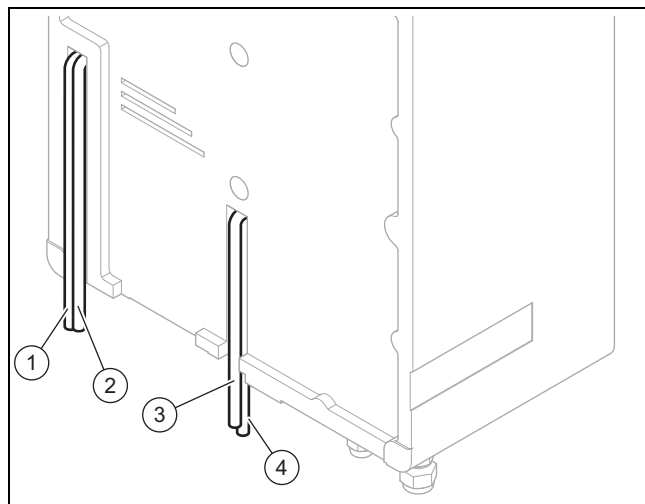

1. Desinstale a envolvente frontal. (→ Capítulo 4.7)
2. Abra a caixa de distribuição da placa circuito impresso de ligação de rede. (→ Capítulo 6.5)
3. Passe o cabo de ligação à rede (3) e outros cabos de ligação à rede (230 V) (4) até ao produto através da abertura do meio do aparelho.
4. Passe o cabo eBUS (1) e outros cabos de ligação de baixa tensão (24 V) (2) até ao produto através da abertura esquerda do aparelho.

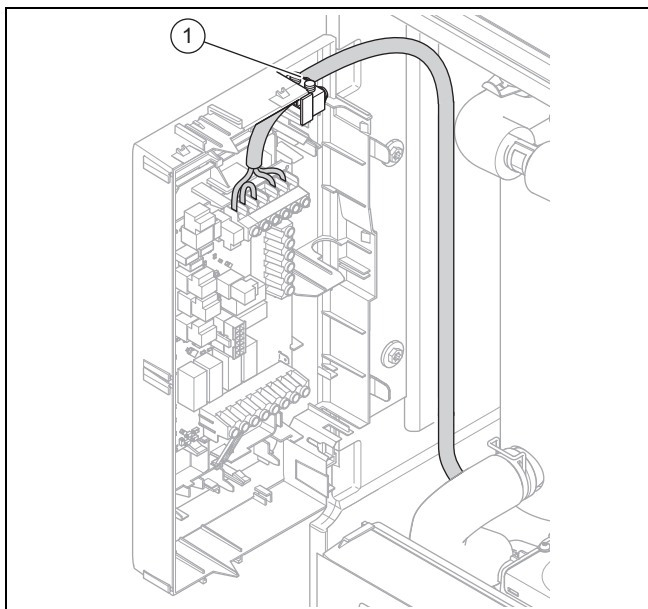

5. Passe os cabos de ligação à rede pelo protetor de cabos (1) até aos bornes da placa circuito impresso de ligação de rede.
6. Ligue o cabo de ligação à rede aos respetivos bornes.
7. Fixe os cabos de ligação à rede aos protetores de cabos.

6.7 Criar a alimentação de corrente, 1~/230V

- Determine o tipo de ligação:

Caso	Tipo de ligação
Bloqueio da EAE não previsto	Alimentação de corrente simples
Bloqueio da EAE previsto, desligamento através da ligação S21	
Bloqueio da EAE previsto, desligamento através do contacto de isolamento	Alimentação de corrente dupla

6.7.1 1~/230V alimentação de corrente simples




Cuidado!

Risco de danos materiais devido a uma tensão de ligação demasiado elevada!

No caso de tensões de rede demasiado elevadas, os elementos eletrónicos podem ser destruídos.

- Certifique-se de que a tensão de rede se encontra na área permitida.

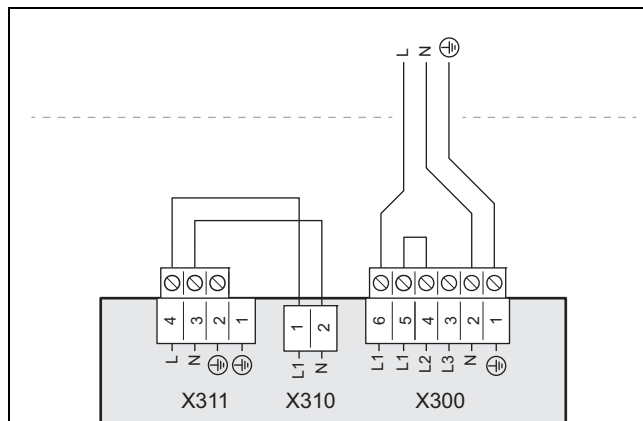

1. Instale um interruptor de segurança contra correntes de fuga próprio do tipo B para o produto.
2. Observe as informações no autocolante na caixa de distribuição.
3. Utilize um cabo de ligação à rede de 3 polos com uma secção transversal de 4 mm² e uma resistência a temperaturas de 90 °C.
 - Ao utilizar um outro cabo para a ligação fixa diferente do que está incluído no material fornecido, tenha em atenção que normalmente os cabos de ligação à rede convencionais não têm uma resistência a temperaturas suficiente.
4. Retire o isolamento do cabo em 30 mm.
5. Ligue o cabo de ligação à rede, conforme ilustrado, a L1, N, PE.
6. Fixe o cabo com a braçadeira para cabos.
7. Observe as indicações relativas à ligação de uma alimentação bi-horária, ver (→ Capítulo 6.4).

6.7.2 1~/230V alimentação de corrente dupla




Cuidado!

Risco de danos materiais devido a uma tensão de ligação demasiado elevada!

No caso de tensões de rede demasiado elevadas, os elementos eletrónicos podem ser destruídos.

- Certifique-se de que a tensão de rede se encontra na área permitida.

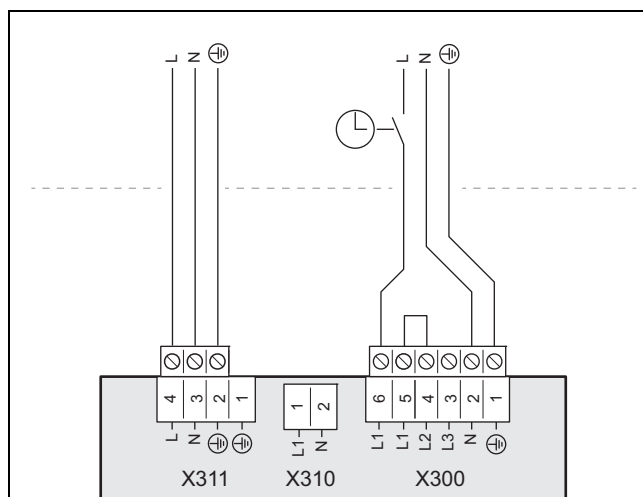

1. Instale um interruptor de segurança contra correntes de fuga próprio do tipo B para o produto.

2. Observe as informações no autocolante na caixa de distribuição.
3. Utilize um cabo de ligação à rede de 3 polos (tarifa reduzida) com uma secção transversal de 4 mm² e uma resistência a temperaturas de 90 °C. Utilize um cabo de ligação à rede de 3 polos (tarifa elevada) com uma secção transversal de 0,75 mm² e uma resistência a temperaturas de 90 °C.
 - Ao utilizar um outro cabo para a ligação fixa diferente do que está incluído no material fornecido, tenha em atenção que normalmente os cabos de ligação à rede convencionais não têm uma resistência a temperaturas suficiente.
4. Retire o isolamento do cabo em 30 mm.
5. Ligue os cabos de ligação à rede, conforme ilustrado.
6. Fixe o cabo com uma braçadeira para cabos.
7. Observe as indicações relativas à ligação de uma alimentação bi-horária ver (→ Capítulo 6.4).

6.8 Criar a alimentação de corrente, 3~/400V

- Determine o tipo de ligação:

Caso	Tipo de ligação
Bloqueio da EAE não previsto	Alimentação de corrente simples
Bloqueio da EAE previsto, desligamento através da ligação S21	
Bloqueio da EAE previsto, desligamento através do contacto de isolamento	Alimentação de corrente dupla

6.8.1 3~/400V alimentação de corrente simples




Cuidado!

Risco de danos materiais devido a uma tensão de ligação demasiado elevada!

No caso de tensões de rede demasiado elevadas, os elementos eletrónicos podem ser destruídos.

- Certifique-se de que a tensão de rede se encontra na área permitida.

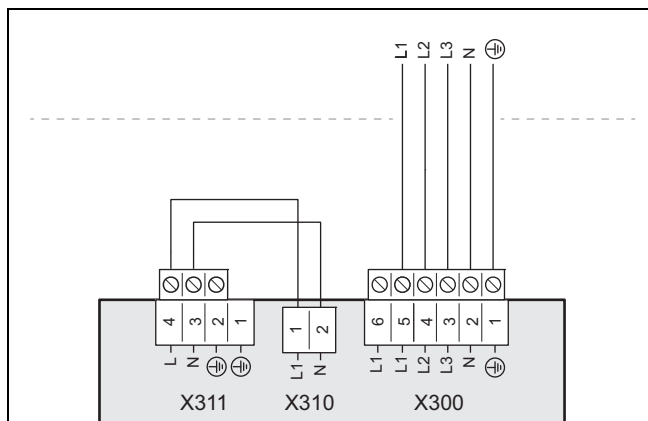

1. Instale um interruptor de segurança contra correntes de fuga próprio do tipo B para o produto.
2. Observe as informações no autocolante na caixa de distribuição.
3. Utilize um cabo de ligação à rede de 5 polos com uma secção transversal de 2,5 mm² e uma resistência a temperaturas de 90 °C.

- Ao utilizar um outro cabo para a ligação fixa diferente do que está incluído no material fornecido, tenha em atenção que normalmente os cabos de ligação à rede convencionais não têm uma resistência a temperaturas suficiente.
4. Retire o isolamento do cabo em 70 mm.
 5. Retire o jumper entre as ligações L1 e L2.
 6. Ligue o cabo de ligação à rede, conforme ilustrado, a L1, L2, L3, N, PE.
 7. Observe as indicações relativas à ligação de uma alimentação bi-horária ver (→ Capítulo 6.4).

6.8.2 3~/400V alimentação de corrente dupla




Cuidado!

Risco de danos materiais devido a uma tensão de ligação demasiado elevada!

No caso de tensões de rede demasiado elevadas, os elementos eletrónicos podem ser destruídos.

- Certifique-se de que a tensão de rede se encontra na área permitida.

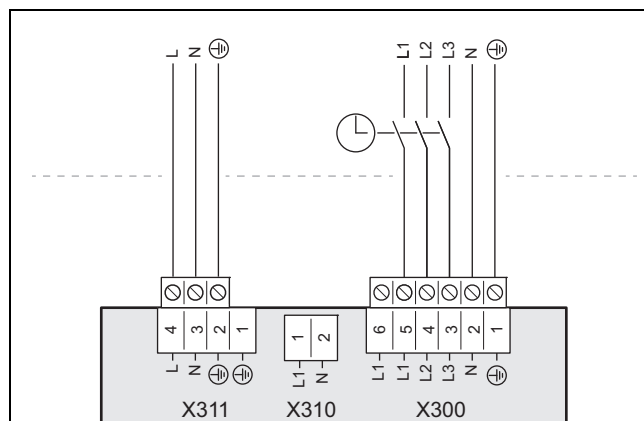


1. Instale um interruptor de segurança contra correntes de fuga próprio do tipo B para o produto.
2. Observe as informações no autocolante na caixa de distribuição.
3. Utilize um cabo de ligação à rede de 5 polos (tarifa reduzida) com uma secção transversal de 2,5 mm² e uma resistência a temperaturas de 90 °C. Utilize um cabo de ligação à rede de 3 polos (tarifa elevada) com uma secção transversal de 0,75 mm² e uma resistência a temperaturas de 90 °C.
 - Tenha em atenção que normalmente os cabos de ligação à rede convencionais não têm uma resistência a temperaturas suficiente. Ao utilizar um outro cabo para a ligação fixa diferente do que está incluído no material fornecido, tenha em atenção que normalmente os cabos de ligação à rede convencionais não têm uma resistência a temperaturas suficiente.
4. Retire o isolamento do cabo de 5 polos em 70 mm, do cabo de 3 polos em 30 mm.
5. Retire o jumper entre as ligações L1 e L2.
6. Ligue os cabos de ligação à rede, conforme ilustrado.
7. Observe as indicações relativas à ligação de uma alimentação bi-horária ver (→ Capítulo 6.4).

6.9 Limitar o consumo de corrente

Existe a possibilidade de limitar a potência elétrica do aquecimento adicional do produto e do compressor da unidade exterior. No mostrador do produto pode regular a potência máxima desejada.

6.10 Instalar o regulador do sistema na caixa de distribuição

Condição: Instalação de um multiMATIC VRC 700

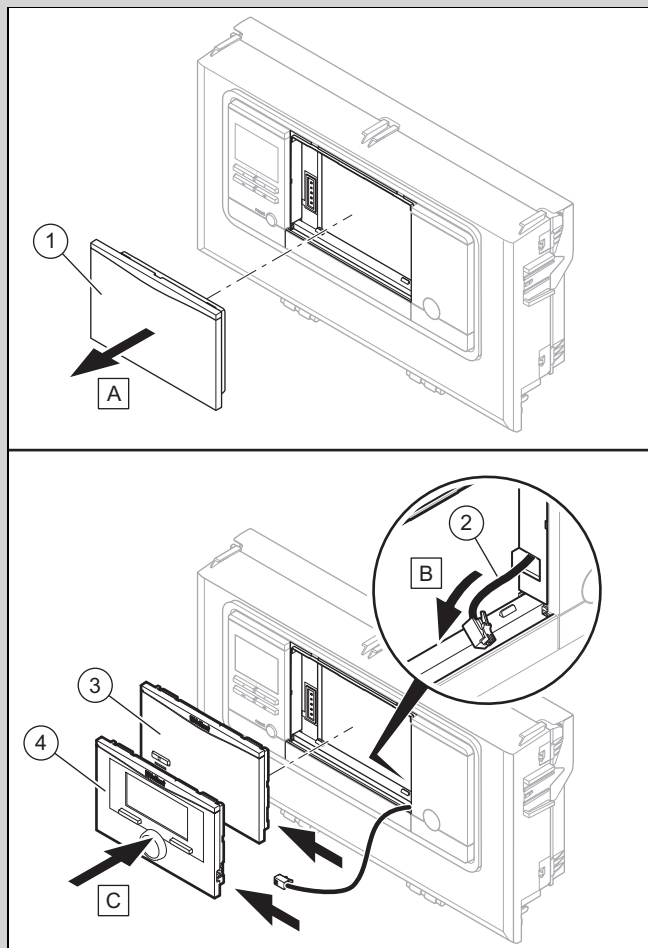

- ▶ Retire a cobertura (1) que se encontra na caixa de distribuição.
- ▶ Ligue o cabo DIF pronto (2) ao regulador do sistema ou à base de rádio.
- ▶ Se utilizar um recetor de rádio, monte a base de rádio (3).
- ▶ Para o acoplamento da base de rádio e do regulador do sistema, consulte o manual do regulador do sistema.
- ▶ Se utilizar o regulador do sistema ligado por cabo, defina o regulador do sistema (4) → Instruções de instalação do regulador do sistema e Instruções do sistema.
- ▶ Para ligação à rede eBUS, consulte o esquema de ligações anexo.

6.11 Requisitos do condutor eBUS

Observe as seguintes regras na instalação de condutores eBUS:


- ▶ Utilize cabos de 2 fios.
- ▶ Nunca utilize cabos blindados ou trançados.
- ▶ Utilize apenas cabos adequados, p. ex. do tipo NYM ou H05VV (-F / -U).
- ▶ Respeite o comprimento total permitido de 125 m. Neste caso, aplica-se uma secção transversal de fio de $\geq 0,75 \text{ mm}^2$ até 50 m de comprimento total e uma secção transversal de fio de $1,5 \text{ mm}^2$ a partir de 50 m.

Para evitar falhas nos sinais eBUS (p. ex. devido a interferências):

- ▶ Mantenha uma distância mínima de 120 mm em relação a cabos de ligação à rede ou outras fontes de perturbação eletromagnéticas.
- ▶ Na instalação paralela de cabos de rede conduza os cabos de acordo com as disposições relevantes, p. ex. em rotas de cabos.
- ▶ **Exceções:** nas aberturas de parede e em caixas de distribuição é aceitável que a distância mínima não seja alcançada.

6.12 Abrir a caixa de distribuição da placa de circuitos impressos do regulador


1. Desinstale a envolvente frontal. (→ Capítulo 4.7)

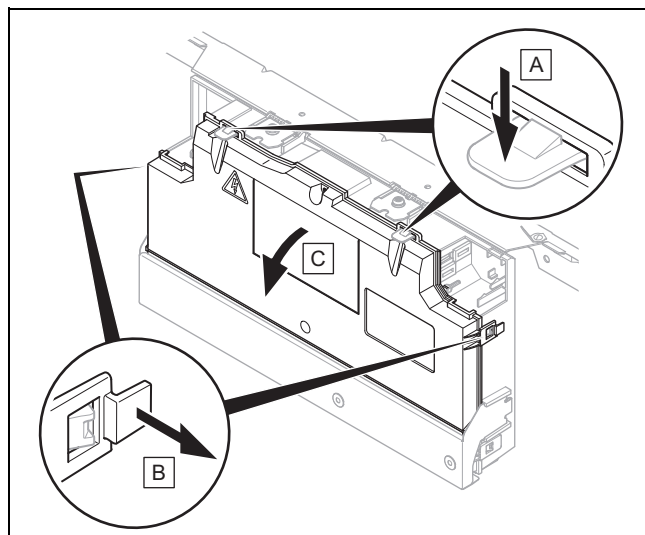


2. Rebata a caixa de distribuição (1) para a frente.
3. Solte os quatro grampos (3) à esquerda e à direita dos suportes.

6.13 Instalar cabo na caixa de distribuição

1. Faça passar separadamente os cabos de ligação com tensão de rede e os cabos dos sensores, a partir de um comprimento de 10 m. Distância mínima cabos de baixa tensão e com tensão de rede para um comprimento do cabo > 10 m: 25 cm.
2. Observe os requisitos para os cabos eBUS. (→ Capítulo 6.11)

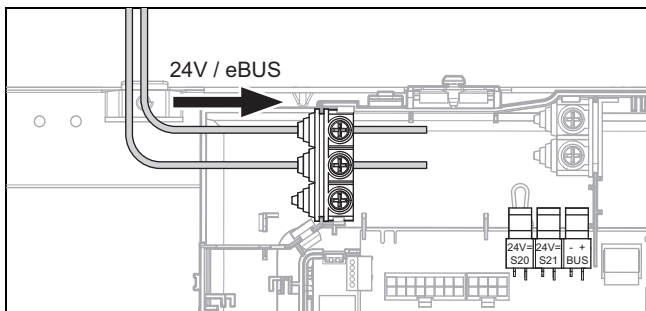

3. Instale o cabo de 24 V e o cabo eBUS através dos dispositivos de alívio de tração da caixa de distribuição.

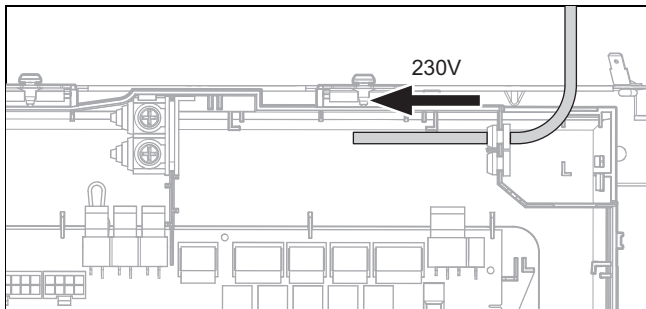

4. Instale o cabo de 230 V através dos dispositivos de alívio de tração da caixa de distribuição.

6.14 Ligar os cabos



Indicação


Nas ligações S20 e S21 existe uma baixa tensão de segurança (SELV).



Indicação

Se a função Bloqueio da EAE for utilizada, ligue um contacto normalmente aberto isento de potencial com uma capacidade de comutação de 24 V/0,1 A na ligação S21. Tem de configurar o funcionamento da ligação no regulador do sistema. (p. ex. se o contacto for fechado, o aquecimento adicional elétrico é bloqueado.)

1. Assegure a separação correta da tensão de rede e da tensão baixa de segurança.
2. Ligue o cabo de ligação à rede apenas aos bornes que estão assinalados para o efeito!
3. Encurte os cabos de ligação conforme for necessário.

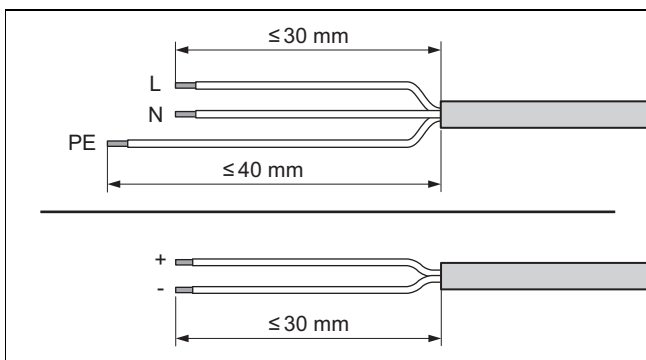


4. Descarte o cabo elétrico como representado na figura. No processo, tenha atenção para não danificar os isolamentos dos fios individuais.
5. Certifique-se de que o isolamento dos condutores internos não é danificado durante o descarte do revestimento exterior.

6. Isole os condutores internos apenas até ser possível estabelecer ligações corretas e estáveis.
7. Coloque terminais nas extremidades descarnadas dos fios.
8. Aparafuse a respetiva ficha ao cabo de ligação.
9. Verifique se todos os fios estão mecanicamente fixos nos terminais de encaixe da ficha. Se for necessário, fixe-os devidamente.
10. Insira a ficha no respetivo slot da placa eletrónica.

6.15 Ligar a bomba de recirculação

1. Passe o cabo de ligação de 230 V da bomba de recirculação da direita para a caixa de distribuição da placa de circuito impresso do regulador.
2. Conecte o cabo de ligação de 230 V à ficha do slot X11 na placa eletrónica do regulador e insira-a no slot.

Condição: Ativação da circulação com botões externos

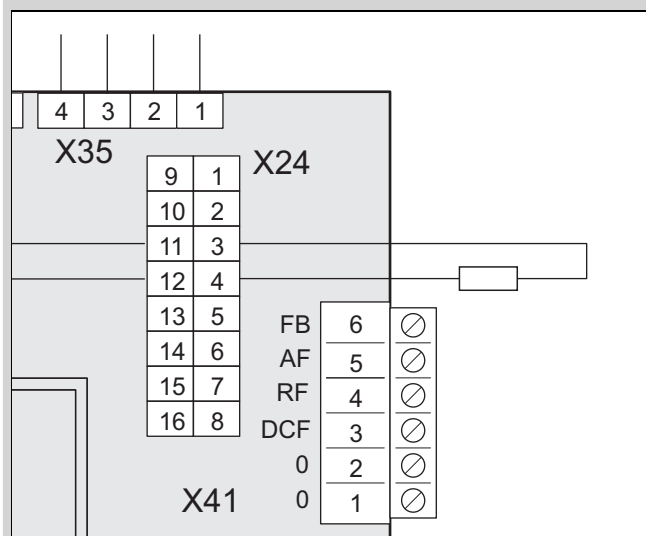


- Conecte o cabo de ligação do interruptor externo aos bornes 1 (0) e 6 (FB) do conector de expansão X41, que é fornecido com o regulador.
- Insira o conector de expansão no slot X41 da placa eletrónica do regulador.

3. Regule a bomba de recirculação no regulador do sistema.

6.16 Ligar o termóstato de máximo para o aquecimento por piso radiante

1. Instale o cabo de ligação para o termóstato de máximo através dos dispositivos de alívio de tração esquerdos da caixa de distribuição.
2. Remova o cabo de ligação em ponte da ficha S20 do borne X100 na placa eletrónica do regulador.
3. Conecte o termóstato de máximo à ficha S20.

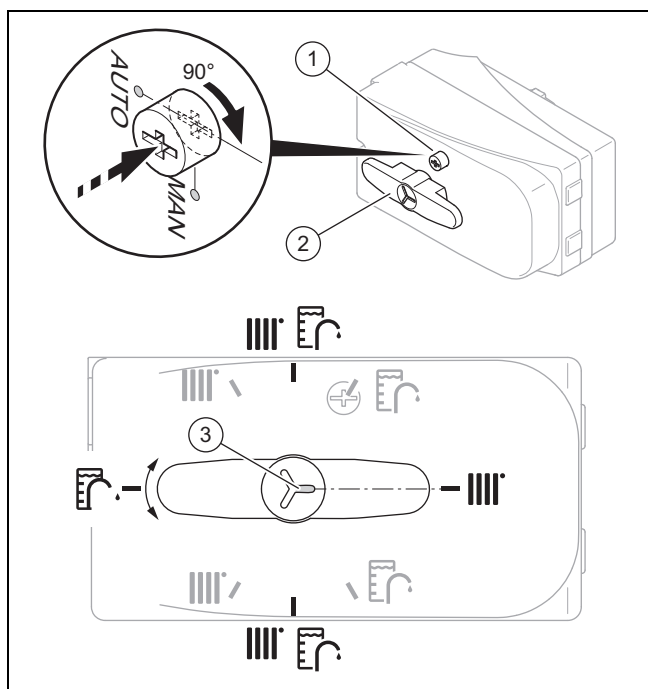

2. Se desejar regular manualmente a válvula de transferência prioritária, prima o botão (1) e rode-o a 90° para a direita.
 - ◁ Agora pode rodar a alavanca seletora (2) para a posição desejada.



Indicação

O entalhe (3) ao longo da alavanca seletora indica o modo selecionado, p. ex. o entalhe ao longo da alavanca seletora indica para a direita: o circuito de aquecimento está selecionado. Em funcionamento automático a alavanca seletora ocupar outras posições intermédias (cinzento).

3. Se desejar acionar o circuito de aquecimento, rode a alavanca seletora para "Circuito de aquecimento".
4. Se desejar acionar o acumulador de água quente sanitária, rode a alavanca seletora para "Acumulador de água quente sanitária".
5. Se desejar acionar o circuito de aquecimento e o acumulador de água quente sanitária, rode a alavanca seletora para "Circuito de aquecimento/Acumulador de água quente sanitária".

8.2 Verificar e preparar a água do circuito de aquecimento/água de enchimento e de compensação



Cuidado!

Risco de danos materiais devido a água do circuito de aquecimento de qualidade inferior

- Certifique-se que a água do circuito de aquecimento possui uma qualidade suficiente.

- Antes de encher ou reencher a instalação, verifique a qualidade da água do circuito de aquecimento.

Verificar a qualidade da água do circuito de aquecimento

- Retire um pouco de água do circuito aquecimento.
- Verifique o aspeto da água do circuito de aquecimento.
- Se verificar a existência de matéria sedimentada, terá de deslamear a instalação.
- Controle a presença de magnetite (óxido de ferro) com uma barra magnética.
- Se detetar a presença de magnetite, limpe a instalação e adote medidas adequadas para a proteção anticorrosiva (p. ex. montar separador de magnetite).
- Controle o valor de pH da água retirada a 25 °C.
- No caso de valores inferiores a 8,2 ou superiores a 10,0 limpe a instalação e prepare a água do circuito de aquecimento.
- Certifique-se de que não é possível entrar oxigénio na água do circuito de aquecimento.

Verificar a água de enchimento e de compensação

- Antes de encher a instalação, meça a dureza da água de enchimento e de compensação.

Preparar a água de enchimento e de compensação

- Para a preparação da água de enchimento e de compensação, observe as normas técnicas e as diretivas nacionais em vigor.

Salvo se as diretivas nacionais e as regras técnicas impuserem outras condições, aplica-se:

Tem de preparar a água de enchimento e de compensação,

- se a quantidade total de água de enchimento e de compensação durante o período de utilização da instalação for três vezes superior ao volume nominal do sistema de aquecimento, ou
- se os valores de referência indicados na tabela seguinte não forem mantidos ou
- se o valor de pH da água do circuito de aquecimento for inferior a 8,2 ou superior a 10,0.

Potência de aquecimento total	Dureza da água com volume específico do sistema ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 40 l/kW		> 40 l/kW	
kW	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³
< 50	≤ 16,8 ²⁾	≤ 3 ²⁾	≤ 8,4 ³⁾	≤ 1,5 ³⁾	< 0,3	< 0,05
> 50 a ≤ 200	≤ 11,2	≤ 2	≤ 5,6	≤ 1,0	< 0,3	< 0,05
> 200 a ≤ 600	≤ 8,4	≤ 1,5	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05
> 600	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05

1) Capacidade nominal em litros/potência de aquecimento; em sistemas de caldeiras múltiplas dever-se-á aplicar a potência de aquecimento individual mais baixa.
 2) Sem restrições
 3) ≤ 3 (16,8)



Cuidado!

Risco de danos materiais devido à adição de aditivos inadequados à água do circuito de aquecimento!

Os aditivos inadequados podem provocar alterações nos componentes, ruídos no modo de aquecimento e, eventualmente, outros danos subsequentes.

- ▶ Não utilize meios de proteção contra gelo e corrosão inadequados, biocidas e vedante.

Mediante a utilização correta dos seguintes aditivos, não foi detetado até ao momento qualquer tipo de incompatibilidade nos nossos produtos.

- ▶ Durante a utilização, siga impreterivelmente o manual do fabricante do aditivo.

Não nos responsabilizamos pela compatibilidade de quaisquer aditivos no restante sistema de aquecimento e pela respetiva eficácia.

Aditivos para as operações de limpeza (é necessário enxaguar de seguida)

- Adey MC3+
- Adey MC5
- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Aditivos para permanência duradoura no sistema

- Adey MC1+
- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Aditivos para proteção antigelo e permanência duradoura no sistema


- Adey MC ZERO
- Fernox Antifreeze Alphi 11
- Sentinel X 500

- ▶ Se utilizou os aditivos acima referidos, informe o utilizador sobre as medidas necessárias.
- ▶ Informe o utilizador relativamente ao procedimento a seguir para garantir a proteção antigelo.


8.3 Encher e purgar o sistema de aquecimento

1. Lave muito bem o sistema de aquecimento antes do enchimento.
2. Abra todas as válvulas do termostato do sistema de aquecimento e, eventualmente, todas as restantes válvulas de corte.
3. Se não for ligado um acumulador de água quente sanitária, feche a ligação do tubo de alimentação e do tubo de retorno do acumulador do produto com tampões do lado da construção.
4. Verifique as fugas de todas as ligações e de todo o sistema de aquecimento.
5. Mude a válvula de transferência prioritária para o funcionamento manual (→ Capítulo 8.1) e rode a alavanca seletora para "Circuito de aquecimento/Acumulador de água quente sanitária".

- ◁ Ambos os caminhos estão abertos e o processo de enchimento é melhorado, uma vez que o ar existente no sistema pode sair.
- ◁ O circuito de aquecimento e a espiral de aquecimento do acumulador de água quente sanitária são cheios em simultâneo.

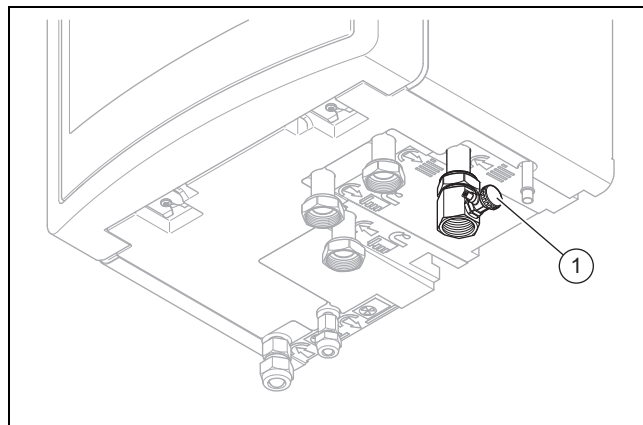

6. Ligue uma mangueira de enchimento ao dispositivo de enchimento (1).
7. Para tal, desenrosque a tampa roscada no dispositivo de enchimento e fixe aqui a ponta livre da mangueira de enchimento.

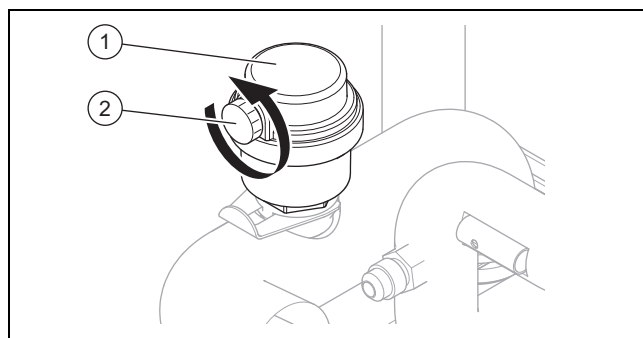

8. Abra o parafuso de purga do ar (2) no purgador automático (1), para purgar o produto.
9. Abra o dispositivo de enchimento.
10. Abra lentamente o abastecimento de água do circuito de aquecimento.
11. Purgue o corpo de aquecimento que se encontra no ponto mais alto ou o circuito de aquecimento do chão e aguarde até que o circuito esteja completamente purgado.
 - ◁ A água tem de sair sem bolhas pela válvula de purga.
12. Encha de água até que no manómetro (instalado no cliente) se atinja uma pressão do sistema de aquecimento de aprox. 1,5 bar.



Indicação

Se encher o circuito de aquecimento num local externo, tem de instalar um manómetro adicional para controlar a pressão na instalação.

13. Feche o dispositivo de enchimento.
14. De seguida verifique novamente a pressão do sistema de aquecimento (repita eventualmente o processo de enchimento).

15. Retire a mangueira de enchimento do Dispositivo de enchimento e volte a enroscar a tampa roscada.
16. Volte a regular o funcionamento automático da válvula de transferência prioritária (→ Capítulo 8.1).
 - ◁ Na colocação em funcionamento do produto, a válvula de transferência passa automaticamente para a posição "Circuito de aquecimento".

8.4 Purgar

1. Abra o purgador automático.
2. Inicie o programa de purga do circuito do edifício P06 através de: **Menu → Nível téc. certificado → Menu de teste → Programas de teste → Purgar circuito do edifício → P06**.
3. Deixe a função P06 funcionar durante 15 minutos.
 - ◁ O programa funciona durante 15 minutos. 7,5 minutos dos quais a válvula de transferência prioritária está em "Circuito de aquecimento". A seguir, a válvula de transferência prioritária muda para "Acumulador de água quente sanitária" durante 7,5 minutos.
4. No fim dos dois programas de purga, verifique se a pressão no circuito de aquecimento é de 1,5 bar.
 - ◁ Reencha água se a pressão for inferior a 1,5 bar.

8.5 Ligar o aparelho



Indicação

O produto não possui um interruptor para ligar/desligar. O produto é ligado, assim que estiver conectado à rede elétrica.

1. Ligue o produto através do dispositivo de separação instalado do lado da construção (p. ex. fusíveis ou interruptor de potência).
 - ◁ No mostrador surge a indicação básica.
 - ◁ No mostrador do regulador do sistema surge a indicação básica.
 - ◁ Os produtos do sistema iniciam.
 - ◁ Os pedidos de aquecimento e de água quente estão ativados de fábrica.
2. Quando coloca o sistema da bomba de calor em funcionamento pela primeira vez após a instalação elétrica, os assistentes de instalação dos componentes do sistema são iniciados automaticamente. Primeiro regule os valores necessários do campo de comando da unidade interior e só depois no regulador do sistema opcional e nos outros componentes do sistema.

8.6 Executar o assistente de instalação

O assistente de instalação é iniciado na primeira ligação do produto. Proporciona um acesso direto aos programas de teste mais importantes e às definições de configuração aquando da colocação em funcionamento do produto.

Menu → Nível téc. certificado → Configuração.

Confirme o início do assistente de instalação. Desde que o assistente de instalação esteja ativo, todos os pedidos de água quente e de aquecimento estão bloqueados.

Defina os seguintes parâmetros:

- Idioma
- Regulador do sistema disponível

- Ligação de rede resistência elétrica (aquecimento adicional elétrico)
- Limite de potência resistência elétrica (aquecimento adicional elétrico)
- Tecnologia arrefecim.
- Limitação de corrente compressor
- Saída multifunções relé
- Programa de teste: purgar circuito do edifício
- Dados de contacto telefone

Para aceder ao ponto seguinte, confirme respetivamente com **Seguinte**.

Se não confirmar o início do assistente de instalação, o mesmo será fechado 10 segundos depois de se ter ligado o produto e surge a indicação básica. Se o assistente de instalação não for executado completamente, este irá reiniciar da próxima vez que ligar o produto.

8.6.1 Finalizar o assistente de instalação

1. Se executou o assistente de instalação com sucesso, confirme com
 - ◁ O assistente de instalação é fechado e não volta a iniciar da próxima vez que ligar o produto.
2. Respeite as secções e indicações correspondentes das instruções do sistema.

8.7 Funções do menu sem regulador do sistema opcional

Se não estiver instalado qualquer regulador do sistema e tal for confirmado no assistente de instalação, são apresentadas as seguintes funções adicionais no campo de comando da unidade interior:

- Nível de utilizador
 - **Temp. amb. Valor nominal**
 - **Sec.beton.ativa**
 - **Temp. nom. acum.**
 - **Temp. acumulador água quente**
 - **Arrefecimento man. Ativação**
- Nível do técnico certificado
 - **Curva de aquecimento**
 - **Temp.desc.verão**
 - **Pto. bivalência aq.**
 - **Pto bival.AQ**
 - **Pto. alternativo aq.**
 - **Temp.avanço máx.**
 - **Temp.avanço mín.**
 - **Ativ. Modo aquec.**
 - **Ativação AQ**
 - **Histerese carga acum.**
 - **Modo de emergência Resistência elétrica Aquec. / Água quente**
 - **Entr.nom.arref.**
 - **Sec.beton.dia**

Uma desativação posterior do regulador do sistema para utilização das funções adicionais no campo de comando da unidade interior (funções AAI) só é possível se o aparelho for reposto às regulações de fábrica através da interface do aparelho e, em seguida, o assistente de instalação for novamente executado e a função for confirmada sem regulador do sistema.

8.8 Regulação do balanço energético

O balanço energético é um integral entre o valor atual e o valor nominal da temperatura de entrada, que é somado a cada minuto. Se for atingido um déficit de aquecimento ($WE = -60^\circ\text{min}$ no modo de aquecimento), a bomba de calor arranca. Se a quantidade de calor alimentada corresponder ao déficit de calor (integral = 0°min), a bomba de calor é desligada.

O balanço energético é utilizado para o modo de aquecimento e arrefecimento.

8.9 Histerese do compressor

A bomba de calor também é ligada e desligada através da histerese do compressor para o modo de aquecimento adicionalmente para o balanço energético. Quando a histerese do compressor estiver acima da temperatura de entrada nominal, a bomba de calor é desligada. Quando a histerese estiver abaixo da temperatura de entrada nominal, a bomba de calor reinicia.

8.10 Ativar o aquecimento adicional elétrico

No regulador do sistema pode selecionar se o aquecimento adicional elétrico deverá ser utilizado para o modo de aquecimento, para o modo de aquecimento de água ou ambos. Defina aqui no campo de comando da unidade interior a potência máxima do aquecimento adicional elétrico.

A regulação do aquecimento adicional elétrico é feita automaticamente e dependendo da necessidade.

- ▶ Ative o aquecimento adicional elétrico interno com um dos níveis de potência seguintes.
- ▶ Consulte os níveis de potência do aquecimento adicional elétrico nas tabelas em anexo.
Aquecimento adicional 5,4 kW (→ Anexo J)
Aquecimento adicional 8,54 kW com 230 V (→ Anexo K)
Aquecimento adicional 8,54 kW com 400 V (→ Anexo L)
- ▶ Assegure-se de que a potência máxima do aquecimento adicional elétrico não ultrapassa a potência do fusível do sistema elétrico doméstico, para as correntes de medição, ver Dados técnicos. (→ Anexo R)



Indicação

Caso contrário, o interruptor de proteção da tubagem doméstico pode disparar mais tarde, se o aquecimento adicional elétrico sem potência reduzida for ligado com uma potência de fonte de calor insuficiente.

8.11 Regular a proteção contra legionelas

- ▶ Regule a proteção contra legionelas através do regulador do sistema.

Para uma proteção contra legionelas suficiente, o aquecimento adicional elétrico tem de estar ativado.

8.12 Sangrar

Com o assistente de instalação pode realizar os programas de purga.

- ▶ Para isso, leia o capítulo Purga. (→ Capítulo 8.4)

8.13 Chamar o nível do técnico especializado

1. Prima e em simultâneo.
2. Navegue para o **menu** → **Nível técnico especializado** e confirme com (OK).
3. Defina o valor **17** e confirme com .

8.14 Reiniciar o assistente de instalação

Pode reiniciar o assistente de instalação em qualquer altura, chamando-o no menu.

Menu → **Nível téc. certificado** → **Assistente instal.**

8.15 Verificar configuração

Pode voltar a verificar e definir os parâmetros da instalação mais importantes. Para configurar, chame a opção de menu **Configuração**.

Menu → **Nível téc. certificado** → **Configuração**.

8.16 Chamar estatísticas

Menu → **Nível técnico especializado** → **Menu de teste** → **Estatísticas**

Com a função pode chamar as estatísticas da bomba de calor.

8.17 Ativar a secagem do soalho sem unidade exterior e sem regulador do sistema



Cuidado!

Perigo de danos para o aparelho devido a sangria em falta

Sem sangria do circuito de aquecimento podem ser provocados danos no sistema.

- ▶ Se a secagem do soalho for ativada sem regulador do sistema, purgue manualmente o sistema. Não ocorre uma sangria automática.

Secagem do piso.

- Com esta função pode aquecer para secar um pavimento aplicado de fresco, de acordo com os regulamentos de construção e segundo um plano temporizado e térmico definido, sem que o regulador do sistema ou a unidade exterior estejam conectados.

Quando a secagem do pavimento está ativada, todos os modos de funcionamento selecionados estão interrompidos. A função regula a temperatura de entrada do circuito de aquecimento regulado independentemente da temperatura exterior segundo um programa predefinido.

O mostrador exibe a temperatura de entrada nominal. Pode definir manualmente o dia em curso.

Dias após o início da função	Temperatura nominal do fluxo para este dia [°C]
1	25

Dias após o início da função	Temperatura nominal do fluxo para este dia [°C]
2	30
3	35
4	40
5	45
6 - 12	45
13	40
14	35
15	30
16	25
17 - 23	10 (Função de protecção anti-gelo, bomba de serviço)
24	30
25	35
26	40
27	45
28	35
29	25

A mudança do dia ocorre sempre às 24h00, independentemente de quando inicia a função.

Após o desligar/ligar da rede a secagem do pavimento inicia-se com o último dia ativo.

A função termina automaticamente quando o último dia do perfil térmico tiver decorrido (dia = 29) ou quando colocar o dia de início a 0 (dia = 0).

8.17.1 Ativar a secagem do soalho

1. Prima a tecla de resolução de problemas.
2. Na reinicialização do mostrador mantenha a tecla  premida até abrir a seleção do idioma.
3. Defina o idioma pretendido. (→ Capítulo 4.4.8)
4. Prima a tecla , para seleccionar a alimentação de tensão do aquecedor adicional.
 - 230 V
5. Prima a tecla , para seleccionar a potência do gerador adicional.
6. Prima a tecla , para seleccionar o dia de início da secagem do soalho.
 - ◁ A secagem do soalho é iniciada e o mostrador exibe a temperatura de entrada nominal atual e a barra de estado direita da pressão da instalação.
 - ▽ No programa executado podem ser chamadas no mostrador as mensagens de estado atuais do sistema.
 - ▶ Prima as teclas  e  em simultâneo, para exibir as mensagens de estado.
 - ▽ As definições para a função podem ser alteradas no programa executado.
 - ▶ Retroceda nos passos do programa para alterar as definições ou o dia atual.
 - ◁ Se a secagem do soalho tiver sido realizada com sucesso até ao dia 29, é exibida no mostrador a mensagem **Secagem do soalho terminada**.
 - ▽ Se, no decurso da secagem do soalho, ocorrer um erro, é exibida no mostrador a mensagem **Avaria**.
 - ▶ Selecione um novo dia de início para a secagem do soalho ou cancele o processo.

8.18 Ativar o modo de arrefecimento

- ▶ Aceda à unidade de comando da unidade interior.
- ▶ Navegue até: **Menu** → **Nível técn. certificado** → **Configuração** → **Tecnologia arrefecim..**
- ▶ Selecione: **Arrefecimento ativo**.
- ▶ Se se tratar de uma cascata de bombas de calor, assuma esta configuração para cada bomba de calor com função de arrefecimento.

Condição: Regulador do sistema ligado

- ▶ No menu do regulador do sistema, ative o modo de arrefecimento, → Manual de instalação do regulador do sistema.

8.19 Colocar em funcionamento o regulador do sistema opcional

Foram realizados os seguintes trabalhos para a colocação em funcionamento do sistema:

- A montagem e a instalação elétrica do regulador do sistema e do sensor exterior está concluída.
- A colocação em funcionamento de todos os componentes do sistema (exceto regulador do sistema) está concluída.

Siga o assistente de instalação e as instruções de uso e instalação do regulador do sistema.

8.20 Exibir pressão de enchimento no circuito do edifício

O produto possui um sensor de pressão no circuito de aquecimento e uma indicação digital da pressão.

- ▶ Selecione **Menu Live Monitor**, para visualizar a pressão de enchimento no circuito do edifício.
 - ◁ Para que o circuito do edifício funcione corretamente, a pressão de enchimento tem de se situar entre 1 bar e 1,5 bar. Se o sistema de aquecimento estiver distribuído por vários andares, poderão ser necessários valores mais elevados para a pressão de enchimento, de modo a evitar a entrada de ar no sistema de aquecimento.

8.21 Verificar o funcionamento e a estanqueidade

Antes de entregar o produto ao utilizador:

- ▶ Verifique a estanqueidade do sistema de aquecimento (gerador de calor e instalação) e dos tubos da água quente.
- ▶ Verifique se as tubagens de descarga das ligações de purga foram instaladas corretamente.

8.21.1 Verificar o modo de aquecimento

- ▶ Respeite o manual de instalação do regulador do sistema.

8.21.2 Verificar a produção de AQS

- ▶ Respeite o manual de instalação do regulador do sistema.

9 Adaptação ao sistema de aquecimento

9.1 Configurar o sistema de aquecimento

O assistente de instalação é iniciado na primeira ligação do produto. Depois de finalizar o assistente de instalação, pode continuar a adaptar, entre outros, os parâmetros do assistente de instalação no menu **Configuração**.

Para adaptar o fluxo de água criado pela bomba de calor à respetiva instalação, é possível ajustar a pressão máxima disponível da bomba de calor no modo de aquecimento e no modo de aquecimento de água.

Estes dois parâmetros podem ser acedidos através de **Menu → Nível téc. certificado → Configuração**.


O intervalo de ajuste situa-se entre 200 mbar e 900 mbar. A bomba de calor funciona de forma ideal se o fluxo nominal puder ser atingido através do ajuste da pressão disponível (Delta T = 5 K).

9.2 Altura manométrica do produto

A altura manométrica não pode ser ajustada diretamente. Pode limitar a altura manométrica residual da bomba, para a adaptar à perda da pressão do lado do cliente no circuito de aquecimento.


A bomba integrada tenta atingir o fluxo volumétrico nominal.

9.2.1 Altura manométrica residual VWL 57/5 com fluxo volumétrico nominal

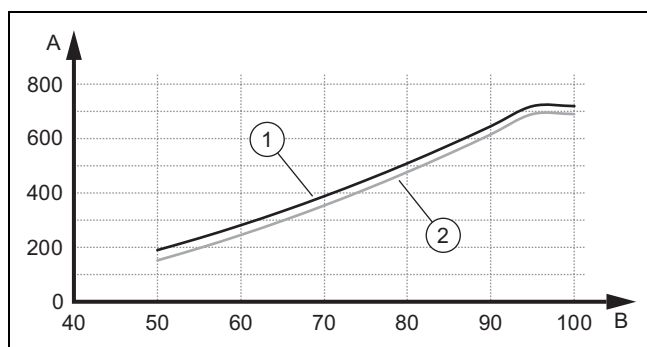


- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| 1 | VWL 57/5 com 3,5 kW / 540 l/h | A | Altura manométrica residual em hPa (mbar) |
| 2 | VWL 57/5 com 5 kW / 790 l/h | B | Capacidade da bomba em % |

9.2.2 Altura manométrica residual VWL 77/5 com fluxo volumétrico nominal

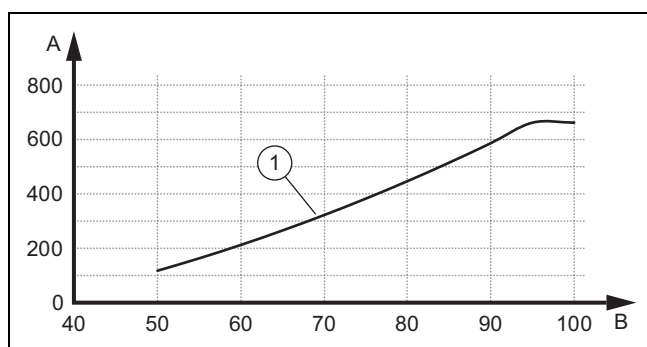

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| 1 | VWL 77/5 com 7 kW / 1020 l/h | B | Capacidade da bomba em % |
| A | Altura manométrica residual em hPa (mbar) | | |

9.2.3 Altura manométrica residual VWL 127/5 com fluxo volumétrico nominal

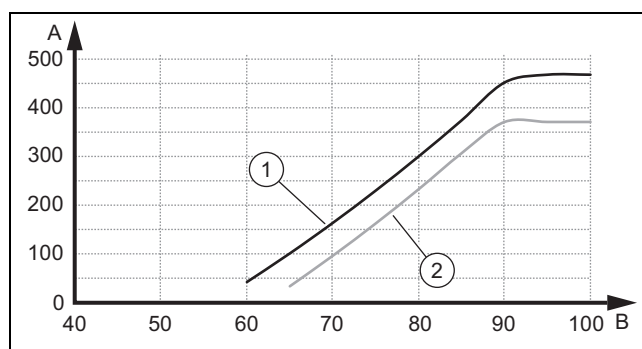

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | VWL 127/5 com 10 kW / 1670 l/h | A | Altura manométrica residual em hPa (mbar) |
| 2 | VWL 127/5 com 12 kW / 1850 l/h | B | Capacidade da bomba em % |

9.3 Definir a temperatura de avanço no modo de aquecimento (sem regulador ligado)

1. Prima (▲).
2. Altere a temperatura de entrada no modo de aquecimento com ou .
3. Confirme a alteração com (OK).

9.4 Informar o utilizador



Perigo!

Perigo de vida devido a legionelas!

As legionelas desenvolvem-se em temperaturas inferiores a 60 °C.

- Certifique-se de que o utilizador conhece todas as medidas relativas à proteção contra legionelas, de forma a cumprir as especificações aplicáveis relativas à profilaxia contra legionelas.

- Explique ao utilizador a localização e a função dos dispositivos de segurança.
- Instrua o utilizador sobre o manuseamento do aparelho.
- Faça uma referência especial das indicações de segurança que ele tem de respeitar.
- Informe o utilizador sobre a necessidade de solicitar uma manutenção ao aparelho de acordo com os intervalos estipulados.
- Explique ao utilizador como pode verificar o caudal de água/a pressão de enchimento do sistema.
- Entregue ao utilizador todos os manuais e documentos do aparelho para que possa guardá-los.

10 Eliminação de falhas

10.1 Contactar o serviço técnico

Se contactar o seu parceiro de serviço, refira se possível:

- o código da avaria exibido (**F.xx**)
- o código de estado indicado pelo produto (**S.xx**) no Live Monitor

10.2 Exibir o Live Monitor (estado atual do produto)

Menu → Live Monitor

Os códigos de estado no mostrador informam sobre o estado de funcionamento atual do aparelho. Estes podem ser acedidos através do menu **Live Monitor**.

Código de estado (→ Anexo F)

10.3 Verificar os códigos de erro

O mostrador exibe um código de avaria **F.xxx**.

Os códigos de erro têm prioridade relativamente a todas as outras exibições.

Códigos da avaria (→ Anexo I)

Se ocorrerem vários erros em simultâneo, o mostrador exibe, alternadamente, os respetivos códigos de erro durante dois segundos cada.

- ▶ Elimine o erro.
- ▶ Para voltar a colocar o aparelho em funcionamento, prima a tecla de reset (→ manual de operação).
- ▶ Se não conseguir eliminar o erro e este voltar a ocorrer após várias tentativas de reset, contacte o serviço a clientes.

10.4 Consultar a memória de erros

Menu → Nível téc. certificado → Lista de erros

O produto possui uma memória de erros. Nessa memória pode consultar os últimos dez erros ocorridos por ordem cronológica.

Indicações do mostrador:

- Número dos erros ocorridos
- a avaria que está a ser consultada com número de avaria **F.xxx**
- a exibição de um texto explicativo do erro.
- ▶ Para visualizar os últimos dez erros ocorridos, utilize a tecla  ou .

10.5 Repor a memória de erros

- ▶ Prima duas vezes , a seguir **Apagar** e **OK**, para apagar a lista de avarias.

10.6 Utilizar o menu de funcionamento

Através do menu de funções pode controlar e testar os componentes individuais do produto durante o diagnóstico da avaria. (→ Capítulo 10.8)

10.7 Utilizar os programas de teste

Os programas de teste podem ser acedidos através de **Menu → Nível téc. certificado → Menu de teste → Programas de teste**.

Pode acionar as diversas funções especiais do produto utilizando os diferentes programas de teste.

Se o aparelho se encontrar no estado de erro, não poderá iniciar os programas de teste. Pode reconhecer um estado de erro no símbolo de erro no canto inferior esquerdo do mostrador. Terá, em primeiro lugar, de eliminar os erros.

Para finalizar os programas de teste, pode selecionar **Cancelar** em qualquer altura.

10.8 Realizar a verificação dos atuadores

Menu → Nível téc. certificado → Menu de teste → Teste sensor/atuador

Por meio do teste de sensor/atuador pode verificar o funcionamento dos componentes do sistema de aquecimento. Pode comandar diversos atuadores simultaneamente.

Se não optar por fazer alterações, pode solicitar a exibição dos atuais valores de comando dos atuadores e os valores dos sensores.

No anexo encontra uma lista dos parâmetros do sensor.

Parâmetros do sensor de temperatura, circuito do agente refrigerante (→ Anexo N)

Parâmetros dos sensores de temperatura internos, circuito hidráulico (→ Anexo O)

Parâmetros do sensor exterior VRC DCF (→ Anexo Q)

10.9 Repor os parâmetros para a programação de fábrica

- ▶ Selecione **Menu → Nível téc. certificado → Resets** para repor todos os parâmetros ao mesmo tempo e repor as regulações de fábrica no produto.

10.10 Preparar a reparação

1. Desligue o produto.
2. Desligue o aparelho da alimentação elétrica.
3. Proteja o aparelho contra rearme automático.
4. Desinstale a envolvente frontal.
5. Feche as torneiras de manutenção no retorno e na ida do aquecimento.
6. Feche a torneira de manutenção no tubo de água fria.
7. Se pretender substituir os componentes do aparelho que são condutores de água, esvazie o aparelho.
8. Assegure-se de que não caem pingos de água em cima dos componentes condutores de tensão (por ex. a caixa de distribuição).
9. Utilize apenas juntas novas.


10.11 Limitador de segurança da temperatura

O produto possui um limitador de segurança da temperatura.

Se o limitador de segurança da temperatura tiver disparado, a causa tem de ser eliminada e o limitador de segurança da temperatura tem de ser substituído.

- ▶ Respeite a tabela Códigos da avaria em anexo. Códigos da avaria (→ Anexo I)
- ▶ Verifique se o aquecimento adicional apresenta danos devido a sobreaquecimento.
- ▶ Verifique se a alimentação de corrente da placa circuito impresso de ligação de rede funciona corretamente.
- ▶ Verifique a cablagem da placa circuito impresso de ligação de rede.
- ▶ Verifique a cablagem do aquecimento adicional.
- ▶ Verifique se os sensores de temperatura funcionam corretamente.
- ▶ Verifique se todos os outros sensores funcionam corretamente.
- ▶ Verifique a pressão no circuito de aquecimento.
- ▶ Verifique se a bomba do circuito de aquecimento funciona corretamente.
- ▶ Verifique se existe ar no circuito de aquecimento.

10.11.1 Substituir o limitador de segurança da temperatura

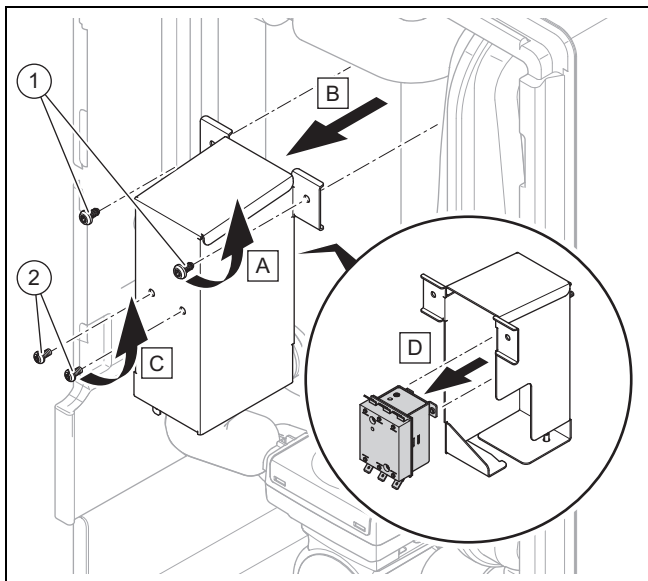

1. Desligue o aparelho da corrente elétrica e proteja-o contra rearme.
2. Remova a envolvente frontal.
3. Retire os dois parafusos (1) e retire o limitador de segurança da temperatura com o suporte do produto.
4. Retire todos os cabos do limitador de segurança da temperatura. Observe o mecanismo de fecho da passagem do cabo.
5. Retire o limitador de segurança da temperatura do suporte, soltando os dois parafusos (2).
6. Solte a porca no lado superior do aquecimento adicional e retire o sensor de temperatura puxando-o.
7. Ligue os cabos com a mesma cor respetivamente no lado oposto do limitador de segurança da temperatura.
8. Volte a instalar o novo limitador de segurança da temperatura pela sequência inversa.

11 Inspeção e manutenção

11.1 Indicações para a inspeção e manutenção

11.1.1 Inspeção

A inspeção serve para determinar o estado atual de um aparelho e compará-lo com o estado desejado. Isso é realizado através da medição, da verificação e da observação.

11.1.2 Manutenção

A manutenção é necessária para, caso seja necessário, eliminar desvios do estado atual relativamente ao estado desejado. Tal é feito, normalmente, por meio de limpeza, regulação e, eventualmente, da substituição de componentes individuais, sujeitos a desgaste.

11.2 Obter peças de substituição

Os componentes originais do produto também foram certificados pelo fabricante no âmbito do ensaio de conformidade. Se, durante a manutenção ou reparação, utilizar outras peças não certificadas ou homologadas, tal poderá fazer com que o produto deixe de estar de acordo com as normas em vigor, anulando a conformidade do produto.

Recomendamos vivamente a utilização de peças de substituição originais do fabricante, pois assim é garantido um funcionamento seguro e sem problemas do produto. Para obter informações sobre as peças de substituição originais disponíveis, utilize o endereço de contacto indicado na contracapa deste manual.

- ▶ Se precisar de peças de substituição durante a manutenção ou reparação, utilize exclusivamente peças de substituição homologadas para o produto.

11.3 Verificar mensagens de manutenção

Se o símbolo  surgir no mostrador, é necessário fazer a manutenção do produto ou o produto encontra-se no funcionamento em modo de conforto.

- ▶ Para consultar mais informações, chame o **Live-Monitor**.
- ▶ Efetue os trabalhos de manutenção referidos na tabela. Mensagens de manutenção (→ Anexo G)

Condição: Lhm.XX é exibido

O aparelho encontra-se no funcionamento em modo de conforto. O produto detetou uma falha duradoura e continua a funcionar com conforto limitado.

- ▶ Para determinar qual o componente que está com defeito, leia a memória de erro (→ Capítulo 10.4).



Indicação

Se existir uma mensagem de erro, o produto permanece no funcionamento em modo de conforto mesmo após um reset. Após uma reposição, é exibida primeiro a mensagem de erro antes de a mensagem **Funcionam. limitado (Segurança conforto)** aparecer.

- ▶ Verifique os componentes indicados e substitua-os.

11.4 Respeitar os intervalos de inspeção e manutenção


- ▶ Mantenha os intervalos de manutenção e de inspeção mínimos. Realize todos os trabalhos mencionados na tabela Trabalhos de inspeção e manutenção em anexo.
- ▶ Faça a manutenção do produto mais cedo, se os resultados da inspeção tornem necessária uma manutenção antecipada.

11.5 Preparar a inspeção e manutenção

Respeite as regras básicas de segurança, antes de realizar os trabalhos de inspeção e manutenção ou de instalar peças de substituição.

- ▶ Desligue o produto.
- ▶ Desligue o aparelho da alimentação elétrica.
- ▶ Proteja o aparelho contra rearme automático.
- ▶ Se realizar trabalhos no produto, proteja todos os componentes elétricos contra salpicos de água.
- ▶ Desinstale a envolvente frontal.

11.6 Verificar a pressão de admissão do vaso de expansão

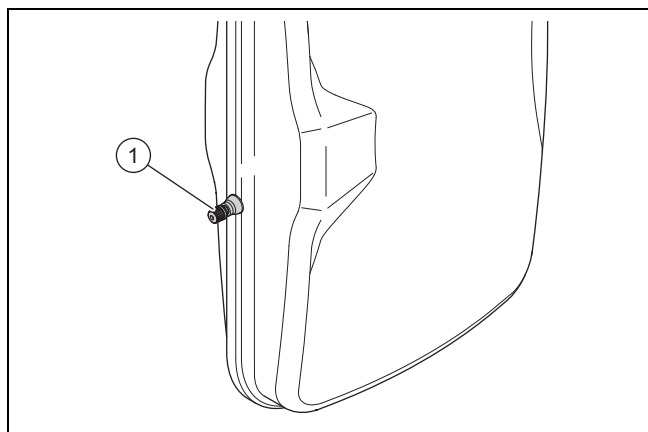

1. Feche as torneiras de manutenção e esvazie o circuito de aquecimento. (→ Capítulo 12.1)
2. Verifique a pressão de admissão do vaso de expansão (1) na válvula (2).

Resultado:



Indicação

A pressão de admissão necessária do sistema de aquecimento pode variar consoante a altitude de pressão estática (por diferença de altura 0,1 bar).

A pressão de admissão situa-se abaixo dos 0,75 bar ($\pm 0,1$ bar/m)

- ▶ Encha o vaso de expansão com azoto. Se não existir azoto disponível, utilize ar.
3. Encha o circuito de aquecimento. (→ Capítulo 8.3)

11.7 Verificar e corrigir a pressão de enchimento do sistema de aquecimento

Se a pressão de enchimento não atingir a pressão mínima, é exibida uma mensagem de manutenção no mostrador.

- Pressão mínima circuito de aquecimento: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- ▶ Volte a encher de água do circuito de aquecimento para voltar a colocar a bomba de calor em funcionamento Encher e purgar o sistema de aquecimento (→ Capítulo 8.3).
- ▶ Se observar uma perda frequente da pressão, apure a causa e elimine-a.

11.8 Verificar o desligamento de alta pressão

- ▶ Inicie o programa de teste P.29 **Pressão alta**.
 - ◁ O compressor inicia e a monitorização do débito da bomba é desativada.
- ▶ Bloqueie o circuito de aquecimento.
 - ◁ O produto desliga-se através do desligamento de alta pressão.

11.9 Concluir a inspeção e manutenção



Aviso!

Perigo de queimadura através de componentes quentes e frias!

Em todos os tubos não isolados e no aquecimento adicional elétrico há o perigo de queimaduras.


- ▶ Antes da colocação em funcionamento monte as peças de revestimento eventualmente desmontadas.

1. Coloque o sistema da bomba de calor em funcionamento.
2. Verifique se o sistema da bomba de calor funciona sem problemas.

12 Esvaziamento

12.1 Esvaziar o circuito de aquecimento do produto

1. Feche as torneiras de manutenção no retorno e na ida do aquecimento.
2. Desinstale a envolvente frontal. (→ Capítulo 4.7)

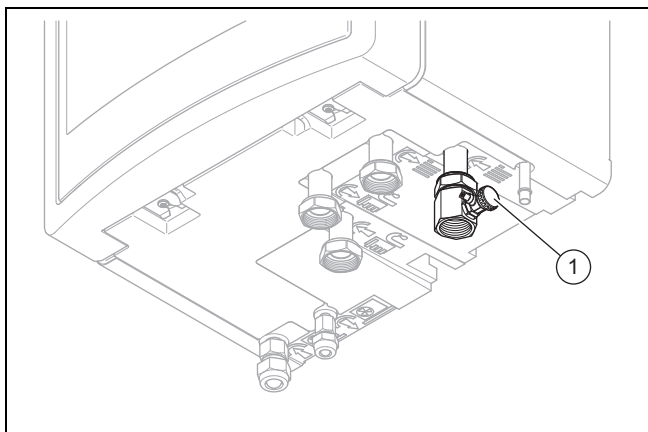

3. Ligue uma mangueira ao dispositivo de enchimento (1) e coloque a extremidade livre da mangueira num ponto de escoamento adequado.
4. Coloque a válvula de transferência prioritária na posição "Circuito de aquecimento/Acumulador de água quente sanitária" através de acionamento manual. (→ Capítulo 8.1)
5. Abra a torneira de bloqueio no dispositivo de enchimento.
6. Abra o purgador automático.
7. Verifique com a ajuda da válvula de segurança se o circuito de aquecimento está completamente vazio.
 - ◁ Pode sair água residual pela descarga da válvula de segurança.

13 Colocação fora de serviço

13.1 Colocar o aparelho temporariamente fora de funcionamento

1. Desligue no edifício todos os disjuntores que estão ligados ao produto.
2. Desligue o aparelho da alimentação elétrica.

13.2 Colocar o produto definitivamente fora de funcionamento

1. Desligue no edifício todos os disjuntores que estão ligados ao produto.
2. Desligue o aparelho da alimentação elétrica.



Cuidado!

Risco de danos materiais ao aspirar agente refrigerante!

Ao aspirar o agente refrigerante podem ocorrer danos materiais devido a congelamento.

- ▶ Assegure-se de que passa água do circuito de aquecimento pelo lado secundário do condensador da unidade interior ou de que este está totalmente vazio durante a aspiração do agente refrigerante.

3. Aspire o agente refrigerante.
4. Feche a válvula de corte da água fria.
5. Feche as torneiras de bloqueio.
6. Esvazie o aparelho.
7. Solicite a eliminação ou reciclagem do produto e dos seus componentes.

14 Reciclagem e eliminação

14.1 Eliminar a embalagem

- ▶ Elimine a embalagem corretamente.
- ▶ Respeite todas as normas relevantes.

14.2 Eliminar o produto e os acessórios

- ▶ Não elimine o produto nem os acessórios juntamente com o lixo doméstico.
- ▶ Elimine corretamente o produto e todos os acessórios.
- ▶ Respeite todas as normas relevantes.

14.3 Eliminar agente refrigerante



Aviso!

Perigo de danos ambientais!

O produto contém o agente refrigerante R410A. O agente refrigerante não pode entrar na atmosfera. R410A é um gás fluorado com efeito de estufa abrangido pelo Protocolo de Quioto com GWP 2088 (GWP = Global Warming Potential).

- ▶ Purgue completamente o agente refrigerante contido no produto para o recipiente previsto para o efeito antes da eliminação do mesmo, para em seguida ser feita a reciclagem ou eliminação em conformidade com as disposições.



Cuidado!

Risco de danos materiais devido ao congelamento!

A aspiração do agente refrigerante gera um forte arrefecimento do permutador de calor de placa da unidade interior, que pode originar o congelamento do permutador de calor de placa no lado da água quente.

- ▶ Esvazie o lado da água quente da unidade interior para evitar danos.
- ▶ Assegure-se de que passa água suficiente no lado da água quente do permutador de calor de placa durante a aspiração do agente refrigerante.


- ▶ Certifique-se de que a eliminação do Agente refrigerante é feita por um técnico especializado qualificado.

15 Serviço de apoio ao cliente

Pode encontrar os dados de contacto para o nosso serviço de apoio ao cliente por baixo do endereço indicado no verso ou em www.vaillant.pt.


Anexo

A Esquema de conexões

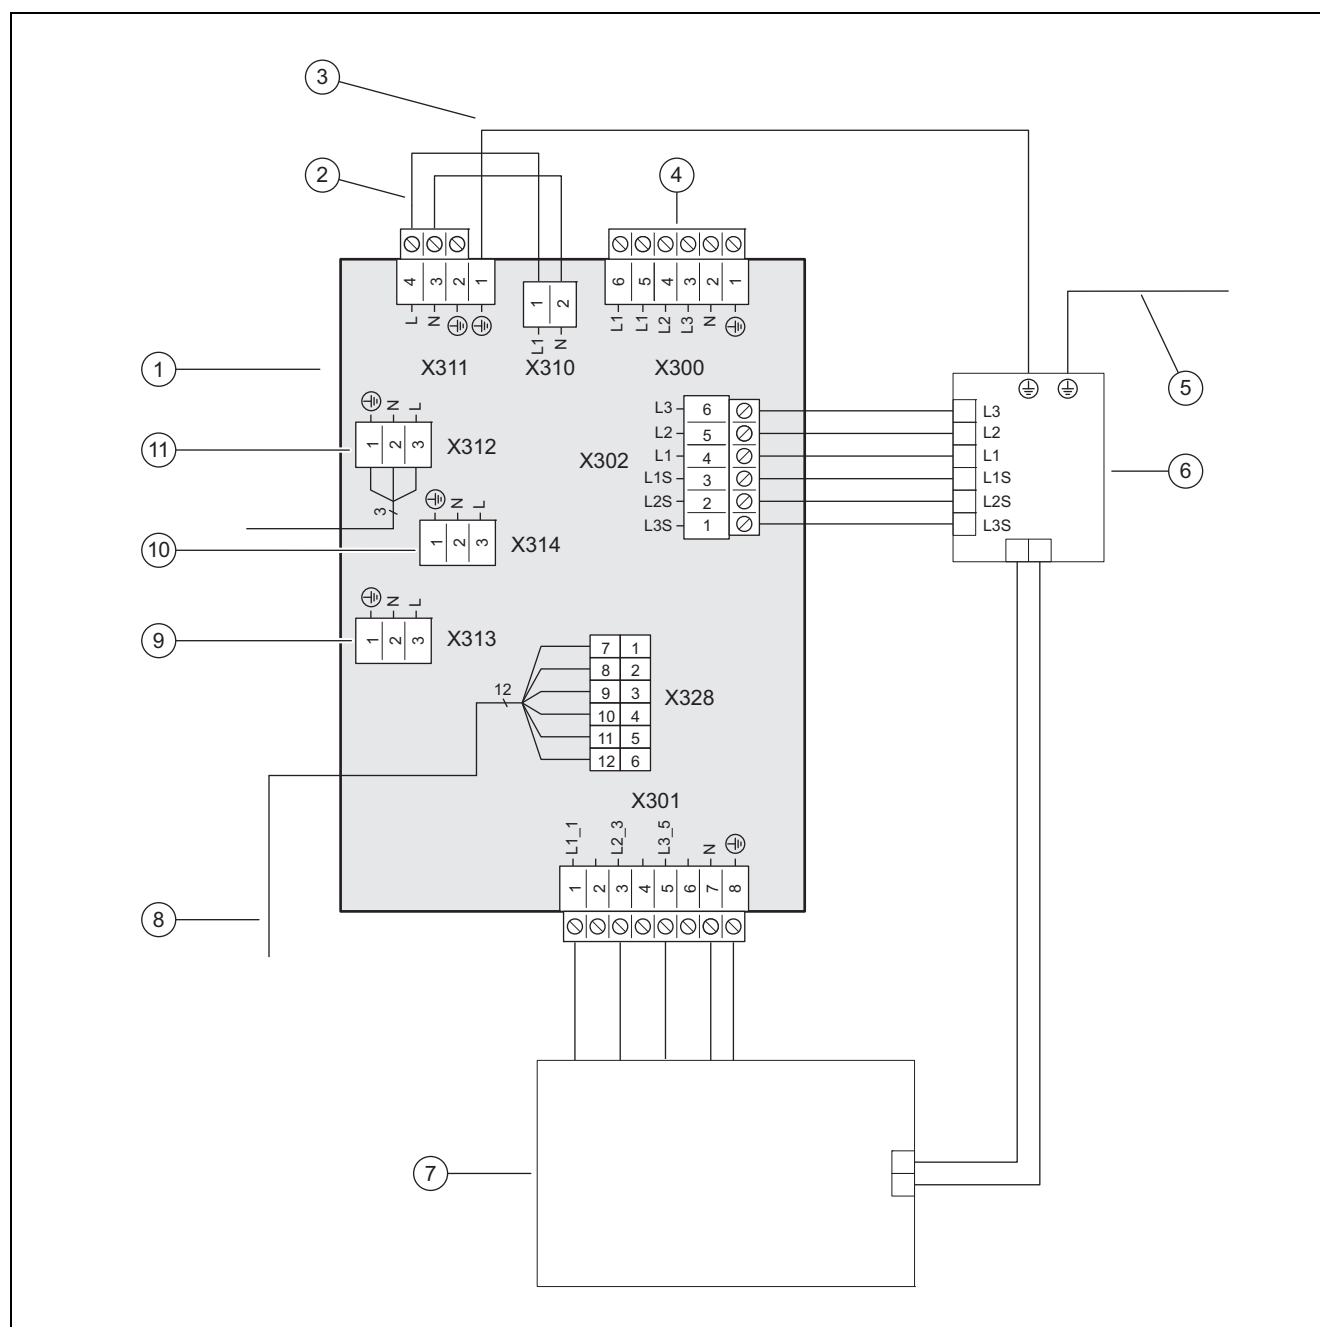

1	Placa circuito impresso de ligação de rede	7	[X301] aquecimento adicional
2	Com alimentação de corrente simples: substituir a ponte de 230 V entre X311 e X310; com alimentação de corrente dupla: substituir a ponte em X311 por ligação de 230 V	8	[X328] ligação de dados para a placa eletrônica do regulador
3	Cabo de ligação à terra	9	[X313] alimentação de corrente da placa de circuitos impressos do regulador ou do VR 70/ VR 71 opcional ou do ânodo de corrente parasita opcional
4	[X300] ligação alimentação de tensão	10	[X314] alimentação de corrente da placa de circuitos impressos do regulador ou do VR 70/ VR 71 opcional ou do ânodo de corrente parasita opcional
5	Cabo de ligação à terra para X1 na placa de circuitos impressos do regulador	11	[X312] alimentação de corrente da placa de circuitos impressos do regulador ou do VR 70/ VR 71 opcional ou do ânodo de corrente parasita opcional
6	[X302] limitador de segurança da temperatura		


B Placa eletrônica do regulador

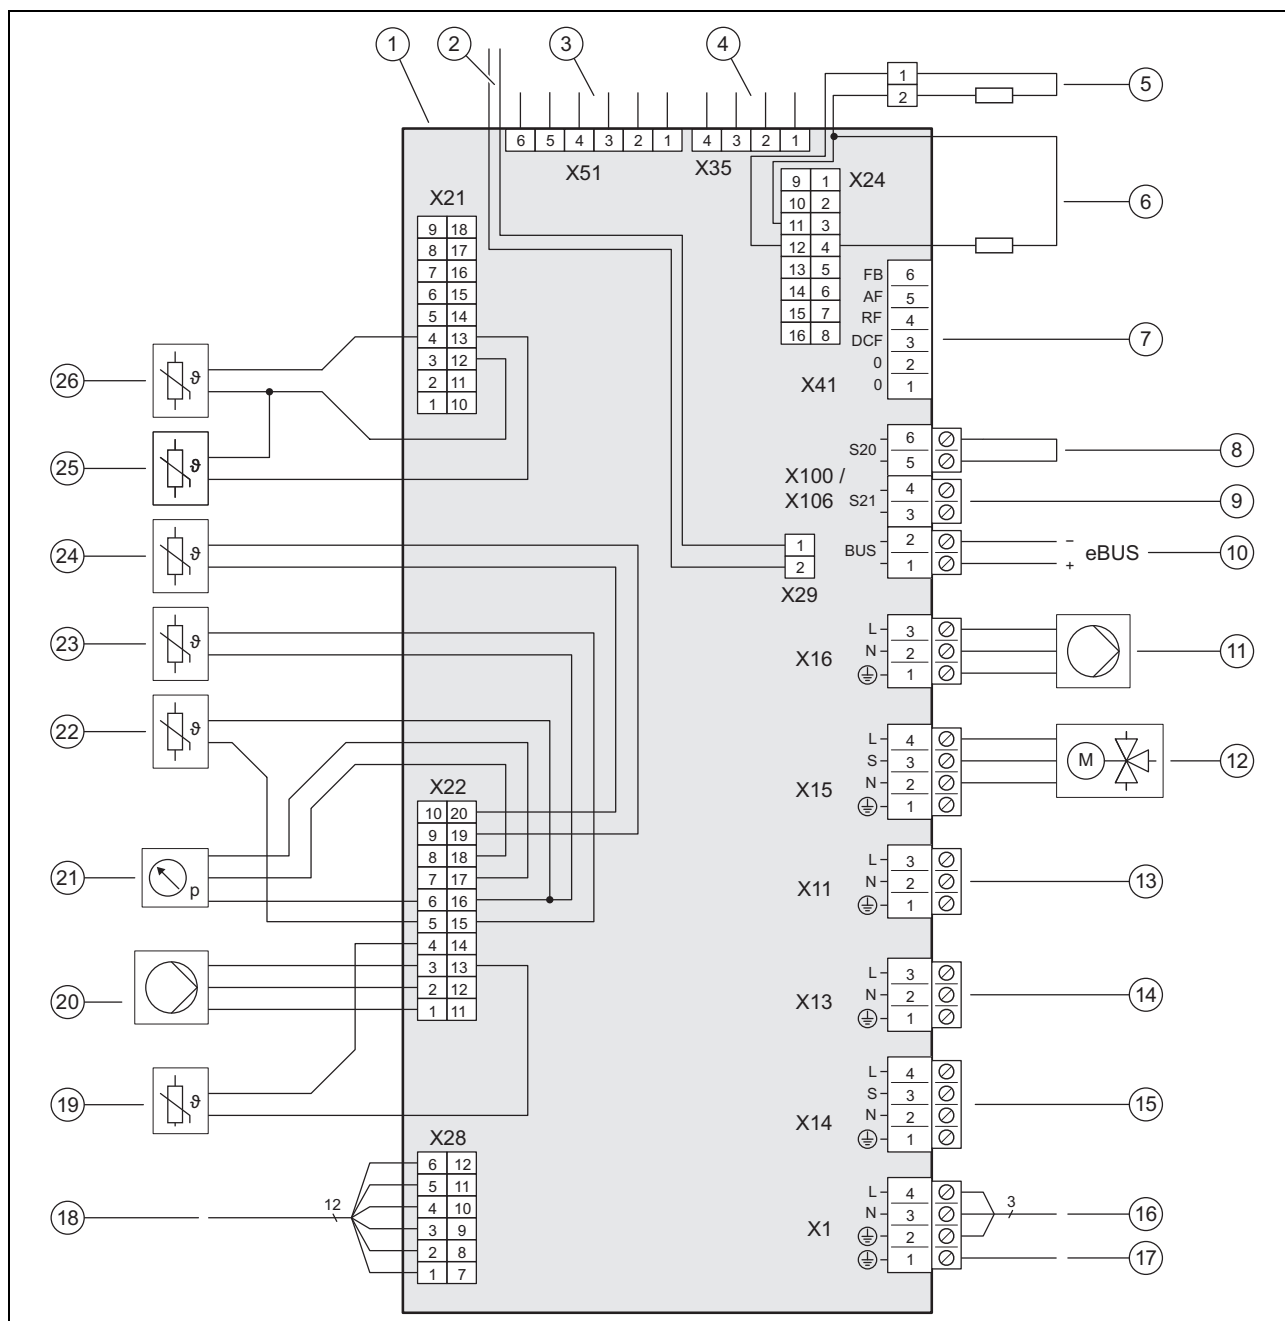

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Placa eletrônica do regulador | 13 | [X11] saída multifunções 2: bomba de recirculação de água quente, bomba antilegionela, unidade de desumidificação, válvula de zona |
| 2 | [X29] ligação do bus eBUS do regulador do sistema instalado | 14 | [X13] saída multifunções 1: válvula de arrefecimento |
| 3 | [X51] conector de expansão do mostrador | 15 | [X14] saída multifunções: aquecimento adicional externo, válvula de transferência prioritária externa, comunicação de erros externa |
| 4 | [X35] conector de expansão (ânodo de corrente parasita) | 16 | [X1] alimentação 230 V da placa eletrônica do regulador |
| 5 | [X24] resistor codificado 3 | 17 | Cabo de ligação à terra da placa circuito impresso de ligação de rede |
| 6 | [X24] resistor codificado 2 | 18 | [X28] ligação de dados para a placa circuito impresso de ligação de rede |
| 7 | [X41] conector de expansão (sensor exterior, DCF, sensor de temperatura do sistema, entrada multifunções) | 19 | [X22] sensor da temperatura de avanço da resistência elétrica |
| 8 | [X106/S20] termóstato de máxima | 20 | [X22] sinal da bomba do aquecimento |
| 9 | [X106/S21] contacto EAE | 21 | [X22] sensor de pressão |
| 10 | [X106/BUS] ligação do Bus eBUS (unidade exterior, VRC 700, VR 70 / VR 71) | 22 | [X22] sensor de temperatura de entrada do circuito do edifício |
| 11 | [X16] bomba do aquecimento interna | 23 | [X22] sensor de temperatura de retorno do circuito do edifício |
| 12 | [X15] válvula de transferência prioritária interna circuito de aquecimento/carga do acumulador | | |

24	[X22] sensor de temperatura do acumulador de água quente sanitária	26	[X21] sensor de temperatura da entrada do condensador
25	[X21] sensor de temperatura da saída do condensador (saída EEV)		


C Esquema de ligação para bloqueio da EAE, desligamento através da ligação S21

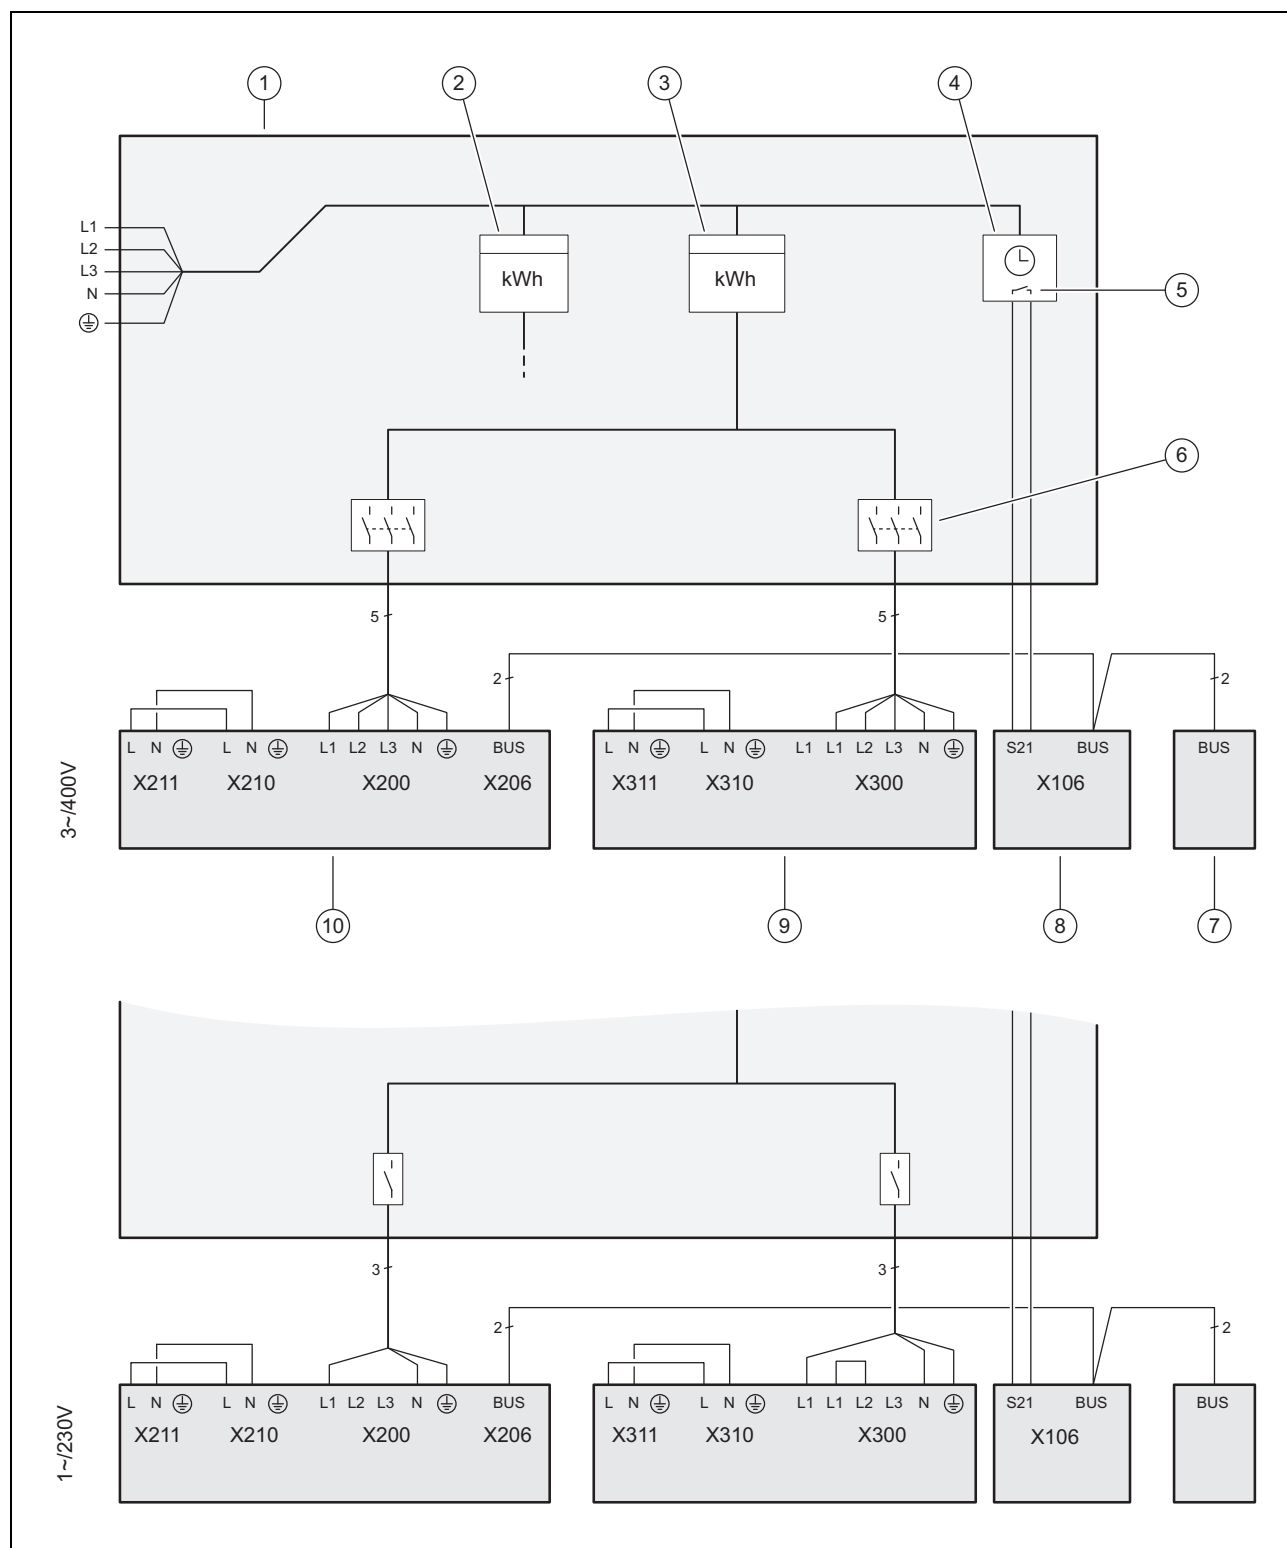

1	Caixa do contador/de fusíveis	5	Contato normalmente aberto isento de potencial, para ativação de S21, para função Bloqueio da EAE
2	Contador de corrente doméstico	6	Disjuntor (interruptor de proteção da tubagem, fusível)
3	Contador de corrente da bomba de calor	7	regulador do sistema
4	Recetor de telecomando		

8	Unidade interior, placa de circuitos impressos do regulador	10	Unidade exterior, placa circuito impresso INSTAL- LER BOARD
9	Unidade interior, placa circuito impresso de ligação de rede		

D Esquema de ligação para bloqueio da EAE, desligamento através de contacto de isolamento

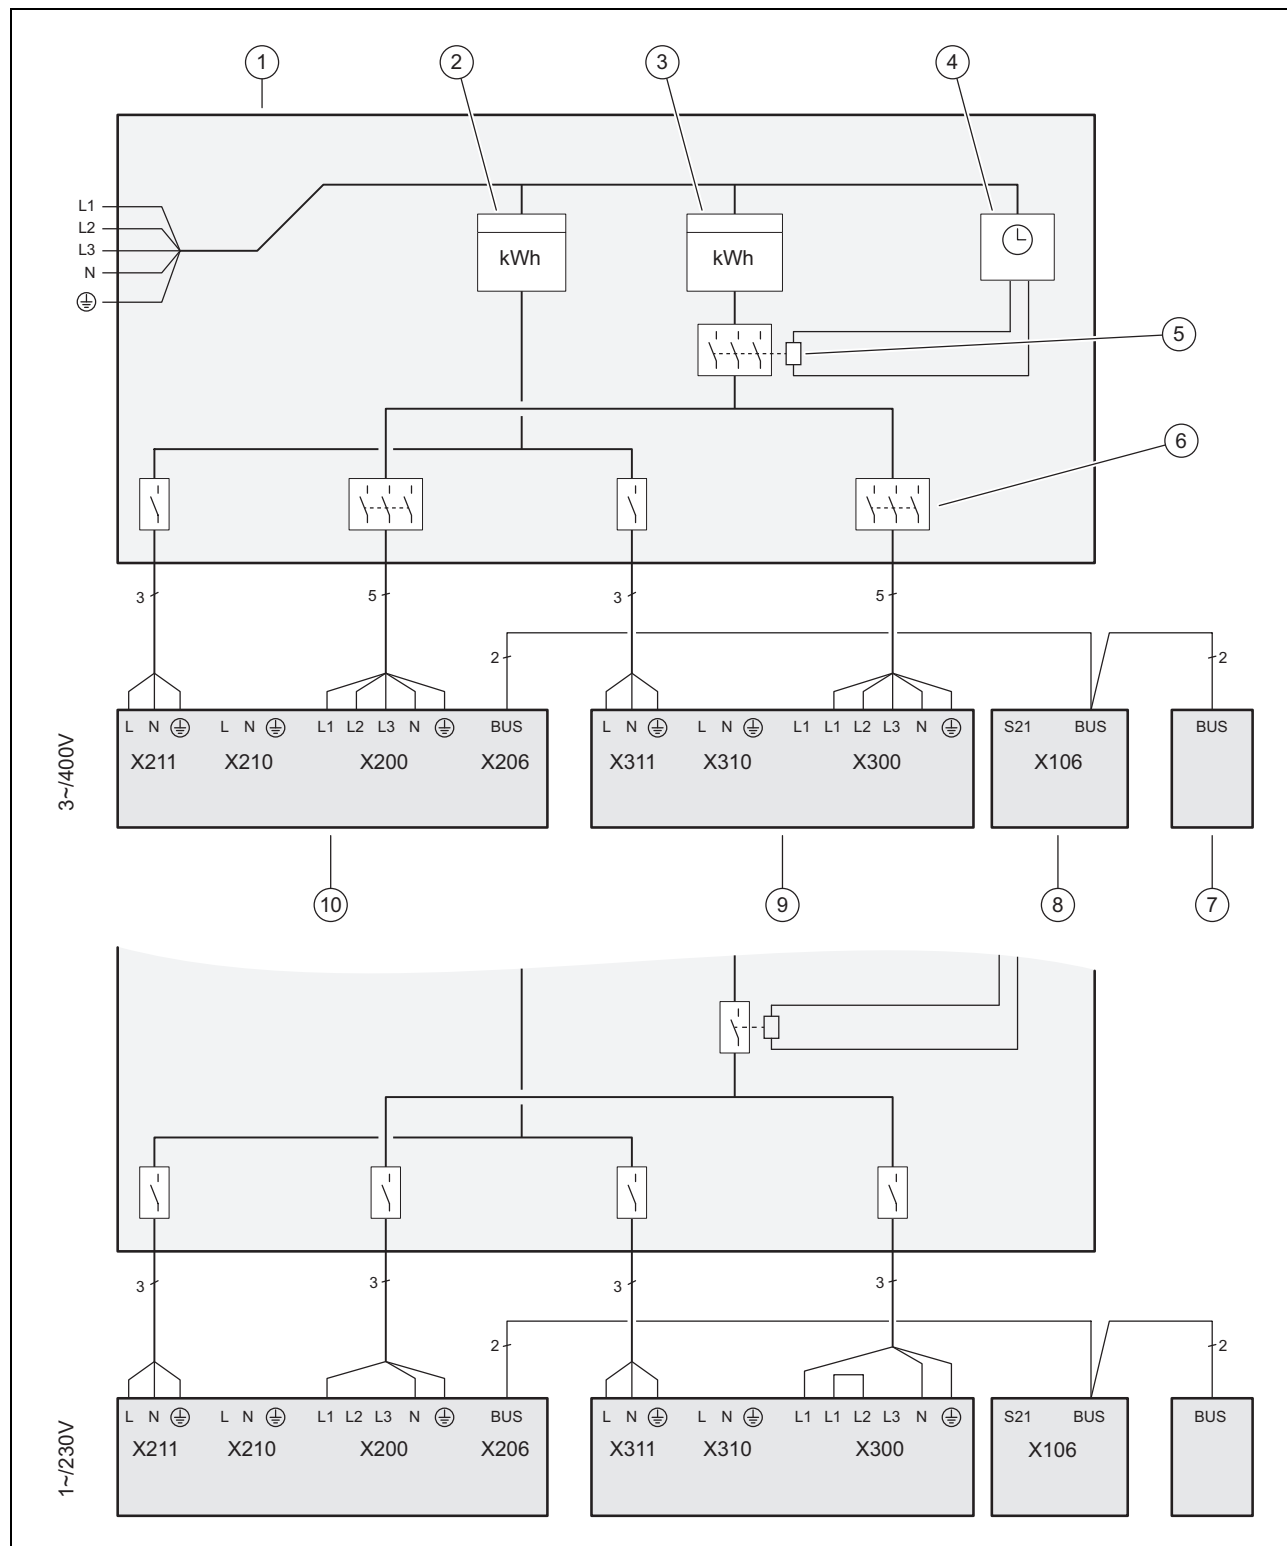

1	Caixa do contador/de fusíveis	5	Contacto de isolamento, para função Bloqueio da EAE
2	Contador de corrente doméstico	6	Disjuntor (interruptor de proteção da tubagem, fusível)
3	Contador de corrente da bomba de calor	7	regulador do sistema
4	Recetor de telecomando		

8	Unidade interior, placa de circuitos impressos do regulador	10	Unidade exterior, placa circuito impresso INSTALLER BOARD
9	Unidade interior, placa circuito impresso de ligação de rede		

E Vista geral do nível do técnico certificado

Nível de definição	Valores		Unidade	Alcance do passo, seleção, explicação	Definições de fábrica	Definição
	mín.	máx.				
Nível téc. certificado →						
Introduzir código	00	99		1 (código do técnico especializado 17)	00	
Nível téc. certificado → Lista de erros →						
F.XX – F.XX ¹⁾	valor actual					
Nível téc. certificado → Menu de teste → Estatísticas →						
Horas compressor	valor actual		h			
Inícios compressor	valor actual					
Horas bomba edifício	valor actual		h			
Inícios bomba edif.	valor actual					
Horas válvula 4 vias	valor actual		h			
Comut. válvula 4 vias	valor actual					
H. func.vent. 1	valor actual		h			
Arr.vent. 1	valor actual					
H.func.vent.2	valor actual		h			
Arr.vent.2	valor actual					
Passos EEV	valor actual					
Comut. VUV ág.qt.	valor actual					
Cons.corr. res.el. tot.	valor actual		kWh			
Horas func. res.elét.	valor actual		h			
Comutações res.elét.	valor actual					
N.proc.ligaç.	valor actual					
Nível téc. certificado → Menu de teste → Programas de teste →						
P.04 Modo aquecimento				Selec.		
P.06 Purgar circuito do edifício				Selec.		
P.11 Modo arrefecimento				Selec.		
P.12 Descongelação				Selec.		
P.27 Resistência elétrica				Selec.		
P.29 Pressão alta				Selec.		
Nível téc. certificado → Menu de teste → Teste sensor/atuador →						
T.0.01 Potência da bomba circuito do edifício	0	100	%	5, desl.	0	
T.0.17 Ventilador 1	0	100	%	5	0	
T.0.18 Ventilador 2	0	100	%	5	0	
T.0.19 Recip. condensado Aquecimento	Deslig.	Ligada		lig., deslig.		
T.0.20 Válvula de 4 vias	Deslig.	Ligada		lig., deslig.		
T.0.21 Posição: EEV	0	100	%	5	0	

¹⁾ Ver Vista geral códigos de erro: as listas de erros só existem e podem ser apagadas se ocorrerem erros.

²⁾ Este parâmetro não aparece se estiver ligado um regulador do sistema.

³⁾ Este parâmetro só aparece se estiver ligado um regulador do sistema.

Nível de definição	Valores		Unidade	Alcance do passo, seleção, explicação	Definições de fábrica	Definição
	mín.	máx.				
T.0.23 Espiral aquec. Compressor	Deslig.	Ligada		lig., deslig.		
T.0.48 Temperatura de	-40	90	°C	0,1		
T.0.55 Temperatura de saída do compressor	-40	135	°C	0,1		
T.0.56 Temperatura entrada do compressor	-40	135	°C	0,1		
T.0.57 Temperatura saída EEV	-40	90	°C			
T.0.63 Pressão alta	0	42,5	bar (abs)	0,1		
T.0.67 Interruptor de alta pressão	fechado	aberto		fechado, aberto		
T.0.85 Temperatura de evaporação	-40	90	°C	0,1		
T.0.86 Temperatura de condensação	-40	70	°C	0,1		
T.0.87 Valor teórico sobreaquecimento	-40	90	K	0,1		
T.0.88 Valor real sobreaquecimento	-40	90	K	0,1 até 20 K são parâmetros de funcionamento normais		
T.0.89 Valor nominal sobrearrefecimento	-40	90	K	0,1		
T.0.90 Valor real sobrearrefecimento	-40	90	K	0,1		
T.0.93 Rotação compressor	0	120	rotação/s	1		
T.0.123 Interruptor de temp. Saída compressor	Deslig.	Ligada		lig., deslig.		
T.1.02 Válvula comut. prior. água quente	Aquecer	AQS		Aquecer, água quente	Aquecimento	
T.1.40 Temperatura avanço	-40	90	°C	0,1		
T.1.41 Temperatura retorno	-40	90	°C	0,1		
T.1.42 Circuito do edifício: pressão de água	0	3	bar	0,1		
T.1.43 Circuito edifício: Fluxo	0	4000	l/h	1		
T.1.44 Temper. acumulador	-40	90	°C	0,1		
T.1.46 Cont. bloqueio S20	fechado	aberto		fechado, aberto	fechado	
T.1.59 Temperatura saída condensador	-40	90	°C	0,1		
T.1.69 Temperatura exterior	-40	90	°C	0,1		
T.1.70 Temperatura sistema	-40	90	°C	0,1		
T.1.71 Estado DCF	valor actual			sem sinal DCF sinal DCF validado sinal DCF válido		
T.1.72 Cont. bloqueio S21	fechado	aberto		fechado, aberto	aberto	
T.1.119 Saída SM1	Deslig.	Ligada		desligado, ligado	Deslig.	
T.1.124 Lim.seg.temp. Res. elét.	fechado	aberto		fechado, aberto	fechado	
T.1.125 Entrada EM	valor actual					
T.1.126 Saída SM2	Deslig.	Ligada		desligado, ligado	Deslig.	
T.1.127 Saída SM	Deslig.	Ligada		desligado, ligado	Deslig.	
Nível téc. certificado → Configuração →						
Idioma	Idioma atual			Idiomas seleccionáveis	02 English	
¹⁾ Ver Vista geral códigos de erro: as listas de erros só existem e podem ser apagadas se ocorrerem erros.						
²⁾ Este parâmetro não aparece se estiver ligado um regulador do sistema.						
³⁾ Este parâmetro só aparece se estiver ligado um regulador do sistema.						

Nível de definição	Valores		Unidade	Alcance do passo, seleção, explicação	Definições de fábrica	Definição
	mín.	máx.				
Dados de contacto → Telefone	Número telefone			0 - 9		
Curva de aquecimento ²⁾	0,4	4,0		0,1		
Temp.desc.verão ²⁾	10	90	°C	1		
Pto. bivalência aq. ²⁾	-30	+20	°C	1		
Pto bival.AQ ²⁾	-20	+20	°C	1		
Pto. alternativo aq. ²⁾	-20	+40	°C	desl., 1		
Temp.avanço máx. ²⁾	15	90	°C	1		
Ativ. Modo aquec. ²⁾				lig., deslig.		
Ativação AQ ²⁾				lig., deslig.		
Histerese carga acum. ²⁾	3	20	K	1		
Mod.func.resist.elétr. ²⁾				Off, Aquecer+ág.quente, Aquecer, AQS		
Modo de emergência ²⁾				Desl., Aquecer, Água quente, Aquecer+água quente		
Entr.nom.arref. ²⁾	7	24	°C	1		
Relé MA				Sinal de erro, resistência elétrica ext., WW 3WV, nenhum		
Iníc. compress. desde	-100	-30	°min	1	-60	
Arran.compr.arref.	30	100	°min	1	60	
Compressor histerese	3	15	K	Válido apenas para o modo de aquecimento: 1	7	
Alt. manom. resid. máx.	200	1100	mbar	10	1100	
Modo func.AQ	0 = ECO	1= Normal		0, 1	0	
Duração máx.	0	9	h	1	5	
Reiniciar tempo bloq. → T.bloq. após ligação da aliment. tensão	0	120	min	1	0	
Lim.potência res.elét.	externo	9	kW	5 kW e 7 kW: 230 V e 400 V: 1-6: 1 kW – 6 kW 12 kW 230 V: 1-6: 1 kW – 6 kW 12 kW 400 V: 1-9: 1 kW – 9 kW	6 ou 9	
Lim.corr.compressor				VWL 58/5 IS + VWL 78/5 IS: 13 - 16 A VWL 128/5 IS: 20 - 25 A		
Func.silenc.compr. ³⁾	40	60	%	1	40	
Modulação suave	Deslig.	Ligada		desligado, ligado	Ligada	
Apenas em produtos com arrefecimento: Tecnologia arrefecim.	nenhum	Arrefecimento ativo		Nenhum, arrefecimento ativo	nenhum	
Sinal de limitação de potência recebido				recebido, não recebido		

¹⁾ Ver Vista geral códigos de erro: as listas de erros só existem e podem ser apagadas se ocorrerem erros.

²⁾ Este parâmetro não aparece se estiver ligado um regulador do sistema.

³⁾ Este parâmetro só aparece se estiver ligado um regulador do sistema.

Nível de definição	Valores		Unidade	Alcance do passo, seleção, explicação	Definições de fábrica	Definição
	mín.	máx.				
Limitação de potência atual da bomba de calor			kW	Limitação de potência da bomba de calor em kW		
Limitação de potência atual do aquecimento adicional elétrico			kW	Limitação de potência do aquecimento adicional elétrico em kW		
Aquecimento adicional elétrico ligado	Sim	Não		Este parâmetro aparece quando Relé MA : "Resistência elétrica ext." e Lim.potência res.elét. : "externo" estão definidos.	Sim	
Versão de software	valor atual da placa de circuito impresso do regulador (HMU unidade interior xxxx, HMU unidade exterior xxxx) e do mostrador (AI xxxx)			xxxx.xx.xx		
Nível téc. certificado → Resets →						
Estatísticas → Repôr estatísticas?				Sim, não	Não	
Interr. alta pressão → Repor erro?				Sim, não	Não	
Definições fábrica → Repor definições de fábrica?				Sim, não	Não	
Nível téc. certificado → Assistente instal. →						
Idioma				Idiomas seleccionáveis	02 English	
Reg.sist.disp.?	Sim	Não		Sim, não		
Lig. rede res.elét.	230 V	400 V				
Lim.potência res.elét.	externo	9	kW	5 kW e 7 kW: 230 V e 400 V: 1-6: 1 kW – 6 kW 12 kW 230 V: 1-6: 1 kW – 6 kW 12 kW 400 V: 1-9: 1 kW – 9 kW	6 ou 9	
Tecnologia arrefecim.	Sem arrefecimento	Arrefecimento ativo				
Lim.corr.compressor	13	25	A	1 5 – 7 kW: 13 – 16 A 12 kW: 20 – 25 A		
Relé MA				Nenhum, sinal de erro, resistência elétrica ext., WW 3WV	nenhum	
Program. teste: Purgar circuito do edifício	Sim	Não		Sim, não	Não	
Dados de contacto Telefone	Número telefone			0 - 9	vazio	
Fechar o assistente de instalação?				Sim, voltar		

¹⁾ Ver Vista geral códigos de erro: as listas de erros só existem e podem ser apagadas se ocorrerem erros.

²⁾ Este parâmetro não aparece se estiver ligado um regulador do sistema.

³⁾ Este parâmetro só aparece se estiver ligado um regulador do sistema.

F Código de estado

Código	Significado
S.34 Modo aquecimento Prot.contra congel.	Se a temperatura exterior medida não atingir XX °C, a temperatura de avanço e retorno do circuito de aquecimento é monitorizada. Se a diferença térmica exceder o valor regulado, a bomba e o compressor são iniciados sem pedido de calor.
S.100 Pronto	Não está disponível qualquer pedido de aquecimento ou pedido de arrefecimento. Standby 0: unidade exterior. Standby 1: unidade interior
S.101 Aquecimento: Deslig. compressor	O pedido de aquecimento foi satisfeito, o pedido através do regulador do sistema foi terminado e o défice de calor foi compensado. O compressor é desligado.
S.102 Aquecimento: Compr. bloqueado	O compressor foi bloqueado para o modo de aquecimento, porque a bomba de calor está fora dos seus limites de utilização.
S.103 Aquecimento: pré-funcionamento	As condições de arranque para o compressor em modo de aquecimento são verificadas. Inicie os outros atuadores para o modo de aquecimento.
S.104 Aquecimento: Compressor ativo	O compressor funciona para satisfazer o pedido de aquecimento.
S.107 Aquecimento: pós-funcionamento	O pedido de aquecimento foi satisfeito, o compressor é desligado. A bomba e o ventilador funcionam por inércia.
S.111 Arrefecim.: Deslig. compressor	O pedido de arrefecimento foi satisfeito, o pedido é terminado através do regulador do sistema. O compressor é desligado.
S.112 Arrefecim.: Compr. bloqueado	O compressor foi bloqueado para o modo de arrefecimento, porque a bomba de calor está fora dos seus limites de utilização.
S.113 Arrefecim.: pré-funcionamento compressor	As condições de arranque para o compressor em modo de arrefecimento são verificadas. Inicie os outros atuadores para o modo de arrefecimento.
S.114 Arrefecim.: Compressor ativo	O compressor funciona para satisfazer o pedido de arrefecimento.
S.117 Arrefecim.: pós-funcionamento compressor	O pedido de arrefecimento está satisfeito, o compressor é desligado. A bomba e o ventilador funcionam por inércia.
S.125 Aquecimentos: Resist. elétrica ativa	A resistência elétrica é utilizada no modo de aquecimento.
S.132 Água quente: Compressor bloq.	O compressor foi bloqueado para o modo de aquecimento de água, porque a bomba de calor está fora dos limites de utilização.
S.133 Água quente: pré-funcionamento	As condições de arranque para o compressor em modo de aquecimento de água são verificadas. Inicie os outros atuadores para o modo de aquecimento de água.
S.134 Água quente: Compressor ativo	O compressor funciona para satisfazer o pedido de água quente.
S.135 Água quente: Resist. elét. ativa	A resistência elétrica é utilizada no modo de aquecimento de água.
S.137 Água quente: pós-funcionamento	O pedido de água quente foi satisfeito, o compressor é desligado. A bomba e o ventilador funcionam por inércia.
S.141 Aquecimento: Deslig. resistência elétrica	O pedido de aquecimento foi satisfeito, a resistência elétrica é desligada.
S.142 Aquecimento: Resist. elétrica bloqueada	A resistência elétrica foi bloqueada para o modo de aquecimento.
S.151 Água quente: Deslig. resist. elét.	O pedido de água quente foi satisfeito, a resistência elétrica é desligada.
S.152 Água quente: Resist. elét. bloq.	A resistência elétrica foi bloqueada para o modo de aquecimento de água.
S.173 Tempo de bloqueio da empresa fornecedora de energia	A alimentação de tensão de rede foi interrompida pela empresa abastecedora de energia. O tempo de bloqueio máximo é regulado na configuração.
S.176 Limitação potência elétrica externa ativa	A bomba de calor ou o aquecimento adicional externo é limitado pela empresa abastecedora de energia.
S.202 Programa teste: Purga de circuito edifício ativo	A bomba de circulação do edifício é comandada ciclicamente de forma alternada no modo de aquecimento e no modo de aquecimento de água.
S.203 Teste atuador ativo	O teste de sensores e de atuadores está atualmente em funcionamento.
S.212 Erro de ligação: Controlador não detetado	O regulador do sistema já foi detetado, mas a ligação foi cancelada. Verificar a ligação eBUS ao regulador do sistema. O serviço é possível apenas com as funções adicionais da bomba de calor.
S.240 Óleo compressor dem. frio, ambiente dem. frio	O aquecimento do compressor é ligado. O aparelho não entra em funcionamento.
S.252 Unidade ventilador 1: Ventilador bloqueado	Se a rotação do ventilador for de 0 r.p.m., a bomba de calor é desligada durante 15 minutos e a seguir reiniciada. Se o ventilador não arrancar após quatro rearranques sem sucesso, a bomba de calor é desligada e é emitida a mensagem de erro F.718 .

Código	Significado
S.255 Unidade ventilador 1: Temp. entrada ar demasiado alta	O compressor não inicia, pois a temperatura exterior no ventilador está acima dos limites de utilização. Modo de aquecimento: > 43 °C. Modo de aquecimento de água: > 43 °C. Modo de arrefecimento: > 46 °C.
S.256 Unidade ventilador 1: Temp. entrada ar demasiado baixa	O compressor não inicia, pois a temperatura exterior no ventilador está abaixo dos limites de utilização. Modo de aquecimento: < -20 °C. Modo de aquecimento de água: < -20 °C. Modo de arrefecimento: < 15 °C.
S.260 Unidade ventilador 2: Ventilador bloqueado	Se a rotação do ventilador for de 0 r.p.m., a bomba de calor é desligada durante 15 minutos e a seguir reiniciada. Se o ventilador não arrancar após quatro re arranques sem sucesso, a bomba de calor é desligada e é emitida a mensagem de erro F.785 .
S.272 Circuito edifício: Limite alturas manom. residuais ativo	A altura manométrica residual regulada na configuração é atingida.
S.273 Circuito edifício: Temperatura avanço demasiado baixa	A temperatura de entrada medida no circuito do edifício está abaixo dos limites de utilização.
S.275 Circuito edifício: Fluxo demas. baixo	Bomba do circuito do edifício com defeito. Todos os coletores no sistema de aquecimento estão fechados. Os fluxos volumétricos específicos foram excedidos. Verificar o crivo de sujidade quanto à permeabilidade. Verificar as torneiras de bloqueio e as válvulas do termostato. Assegurar o débito mínimo de 35 % do fluxo volumétrico nominal. Verificar o funcionamento da bomba de circulação do edifício.
S.276 Circuito edifício: Contacto bloq. S20 aberto	Contacto S20 aberto na placa de circuito impresso principal das bombas de calor. Definição incorreta do termostato de máxima. O sensor da temperatura de avanço (bomba de calor, aquecedor a gás, sensor do sistema) mede os valores com desvios negativos. Adaptar a temperatura de entrada máxima para o circuito de aquecimento direto através do regulador do sistema (ter em atenção o limite de desconexão superior dos aquecedores). Adaptar o valor de regulação do termostato de máxima. Verificar os valores dos sensores
S.277 Circuito edifício: Erro da bomba	Se a bomba de circulação do edifício estiver inativa, a bomba de calor é desligada durante 10 minutos e a seguir reiniciada. Se a bomba de circulação do edifício não arrancar após três re arranques sem sucesso, a bomba de calor é desligada e é emitida a mensagem de erro F.788 .
S.280 Erro inversor: compressor	O motor do compressor ou a cablagem está com defeito.
S.281 Erro inversor: tensão de rede	Existe uma sobretensão ou uma subtensão.
S.282 Erro inversor: sobreaquecimento	Se o arrefecimento do inversor de frequência não for suficiente, a bomba de calor é desligada durante uma hora e a seguir reiniciada. Se o arrefecimento não for suficiente após três re arranques sem sucesso, a bomba de calor é desligada e é emitida a mensagem de erro F.819 .
S.283 Tempo descongelação demasiado longo	Se a descongelação durar mais do que 15 minutos, a bomba de calor é reiniciada. Se o tempo para a descongelação não for suficiente após 3 re arranques sem sucesso, a bomba de calor é desligada e é emitida a mensagem de erro F.741 . ► Verifique se está disponível energia térmica suficiente do circuito do edifício.
S.284 Temperatura entrada descongelação demasiado baixa	Se a temperatura de entrada estiver abaixo dos 5 °C, a bomba de calor é reiniciada. Se a temperatura de entrada não for suficiente após 3 re arranques sem sucesso, a bomba de calor é desligada e é emitida a mensagem de erro F.741 . ► Verifique se está disponível energia térmica suficiente do circuito do edifício.
S.285 Temp. saída condens. demasiado baixa	Temperatura de saída do compressor demasiado baixa
S.286 Temperat. gás quente interruptor aberto	Se a temperatura dos gases quentes estiver acima dos 119 °C +5K, a bomba de calor é desligada durante uma hora e a seguir reiniciada. Se a temperatura dos gases quentes não tiver baixado após 3 re arranques sem sucesso, a bomba de calor é desligada e é emitida a mensagem de erro F.823 .
S.287 Ventilador 1: vento	Antes do início, o ventilador roda com uma rotação de 50 r.p.m. ou mais. A causa pode ser vento exterior forte.
S.288 Ventilador 2: vento	Antes do início, o ventilador roda com uma rotação de 50 r.p.m. ou mais. A causa pode ser vento exterior forte.
S.289 Limitação de corrente ativa	O consumo de corrente da unidade exterior foi reduzida, a rotação do compressor é reduzida. A corrente de serviço do compressor excede o valor limite regulado na configuração. (para aparelhos de 3kW, 5kW, 7kW: <16A; para aparelhos de 10kW, 12kW: <25A)
S.290 Atraso de ligação ativo	O atraso de ligação do compressor está ativo.
S.302 Interr. alta pressão aberto	Se a pressão no circuito do agente refrigerante exceder os limites de utilização, a bomba de calor é desligada durante 15 minutos e a seguir reiniciada. Se a pressão permanecer demasiado alta após cinco re arranques sem sucesso, é emitida a mensagem de erro F.731 .
S.303 Temperatura saída compressor dem. alta	O mapa característico de serviço foi abandonado. A bomba de calor é reiniciada.
S.304 Temperat. evaporação demasiado baixa	O mapa característico de serviço foi abandonado. A bomba de calor é reiniciada.
S.305 Temper. condensação demasiado baixa	O mapa característico de serviço foi abandonado. A bomba de calor é reiniciada.

Código	Significado
S.306 Temperat. evaporação demasiado alta	O mapa caraterístico de serviço foi abandonado. A bomba de calor é reiniciada.
S.308 Temper. condensação demasiado alta	O mapa caraterístico de serviço foi abandonado. A bomba de calor é reiniciada.
S.312 Circuito edifício: Temperatura retorno demasiado baixa	Temperatura retorno no circuito do edifício demasiado baixa para início do compressor. Aquecer: temperatura de retorno < 5 °C. Arrefecer: temperatura de retorno < 10 °C. Arrefecer: verificar o funcionamento da válvula de transferência de 4 vias.
S.314 Circuito edifício: Temperatura retorno demasiado alta	Temperatura de retorno no circuito do edifício demasiado alta para o início do compressor. Aquecer: temperatura de retorno > 56 °C. Arrefecer: temperatura de retorno > 35 °C. Arrefecer: verificar o funcionamento da válvula de transferência de 4 vias. Verificar os sensores.
S.351 Resistência elétrica: Temp.avan. dem. alta	A temperatura de entrada na resistência elétrica é demasiado alta. Temperatura de entrada > 75 °C. A bomba de calor é desligada.
S.516 Descongelação ativa	A bomba de calor descongela do permutador de calor da unidade exterior. O modo de aquecimento está interrompido. O tempo de descongelação é de 16 minutos.
S.575 Conversor: Erro interno	Existe um erro eletrónico interno na placa de circuitos impressos do inversor da unidade exterior. Ao ocorrer três vezes, surge a mensagem de erro F.752.
S.581 Erro de ligação: Conversor não detetado	Comunicação em falta entre o inversor e a placa circuito impresso da unidade exterior. Após ocorrer três vezes, surge a mensagem de erro F.753.
S.590 Erro: válvula 4 vias Posição errada	A válvula de transferência de 4 vias não se move claramente para a posição Aquecer ou Arrefecer.

G Mensagens de manutenção

Código	Significado	Causa	Eliminação
M.23	Estado ânodo de corrente parasita	Ânodo de corrente parasita não detetado	se necessário, controlar a rutura de cabo
M.32	Circuito do edifício: pressão água baixa	- Perda de pressão no circuito do edifício devido a fuga ou bolsa de ar - Sensor de pressão do circuito do edifício com defeito	- Verificar o circuito do edifício quanto a fugas, voltar a encher com água do circuito de aquecimento e purgar - Verificar o contacto de encaixe na placa eletrónica e na cablagem, verificar o sensor de pressão quanto ao funcionamento correto, se necessário, substituir o sensor de pressão
M.200	Circuito do edifício: pressão salm. baixa	- Perda de pressão no circuito do edifício devido a fuga ou bolsa de ar - Sensor de pressão do circuito do edifício com defeito	- Verificar o circuito do edifício quanto a fugas, voltar a encher com água do circuito de aquecimento e purgar - Verificar o contacto de encaixe na placa eletrónica e na cablagem, verificar o sensor de pressão quanto ao funcionamento correto, se necessário, substituir o sensor de pressão
M.201	Erro sensor: Temp.acumulador	Sensor de temperatura do acumulador com defeito	Verificar o contacto de encaixe na placa eletrónica e na cablagem, verificar o sensor quanto ao funcionamento correto, se necessário, substituir o sensor
M.202	Erro sensor: Temp.sistema	Sensor da temperatura do sistema com defeito	Verificar o contacto de encaixe na placa eletrónica e na cablagem, verificar o sensor quanto ao funcionamento correto, se necessário, substituir o sensor
M.203	Erro de ligação: Mostr. não detetado	- Mostrador com defeito - Mostrador não ligado	- Verificar o contacto de encaixe na placa eletrónica e na cablagem - Se necessário, substituir o mostrador

H Funcionamento em modo de conforto

Código	Significado	Descrição	Eliminação
200	Erro sensor: temp. entr.ar	Funcionamento ainda possível com sensor exterior disponível e operacional	Substituir o sensor de entrada de ar

I Códigos da avaria

No caso de erros, que são originados pelos componentes no circuito do agente refrigerante, contacte o Serviço a clientes.

Código	Significado	Causa	Eliminação
F.022	Pressão água do circ. edifício muito baixa	- Perda de pressão no circuito do edifício devido a fuga ou bolsa de ar - Sensor de pressão do circuito do edifício com defeito	- Verificar o circuito do edifício quanto a fugas - Volta a encher com água, purgar - Verificar o contacto de encaixe na placa eletrónica e na cablagem - Verificar o sensor de pressão quanto ao funcionamento correto - Substituir o sensor de pressão
F.042	Erro: Resistor codificado	Resistor codificado danificado ou não colocado	Verificar o assento correto do resistor codificado ou, se necessário, substituir.
F.073	Erro sensor: pressão água circ. edifício	Sensor não conectado ou entrada do sensor com curto-circuito	- Verificar e, se necessário, substituir o sensor - Substituir a cablagem
F.514	Erro sensor: Temp. entrada compressor	Sensor não conectado ou entrada do sensor com curto-circuito	- Verificar e, se necessário, substituir o sensor - Substituir a cablagem
F.517	Erro sensor: Temp. saída compressor	Sensor não conectado ou entrada do sensor com curto-circuito	- Verificar e, se necessário, substituir o sensor - Substituir a cablagem
F.519	Erro sensor: Temp. retorno circ. edifício	Sensor não conectado ou entrada do sensor com curto-circuito	- Verificar e, se necessário, substituir o sensor - Substituir a cablagem
F.520	Erro sensor: Temp. avanço circ. edifício	Sensor não conectado ou entrada do sensor com curto-circuito	- Verificar e, se necessário, substituir o sensor - Substituir a cablagem
F.526	Erro sensor: Temp. saída EEV	Sensor não conectado ou entrada do sensor com curto-circuito	- Verificar e, se necessário, substituir o sensor - Substituir a cablagem
F.546	Erro sensor: Pressão alta	Sensor não ligado ou entrada do sensor com curto-circuito	- Verificar e eventualmente substituir o sensor (por ex. com a ajuda de um técnico de instalação) - Substituir a cablagem
F.582	Erro EEV	EEV não está corretamente conectada ou existe rutura de cabo para a bobina	Verificar as fichas e, se necessário, substituir a bobina da EEV
F.585	Erro sensor: Temp. saída condensador	Sensor não conectado ou entrada do sensor com curto-circuito	- Verificar e, se necessário, substituir o sensor - Substituir a cablagem
F.718	Unidade ventilador 1: Ventilador bloqueado	Falta o sinal de confirmação que o ventilador está a girar	Verificar o trajeto do ar, eventualmente remover o bloqueio
F.729	Temp. saída condens. demasiado baixa	Temperatura de saída do compressor durante mais de 10 minutos inferior a 0 °C ou temperatura de saída do compressor inferior a -10 °C apesar de a bomba de calor está no mapa característico de serviço.	- Verificar o sensor de alta pressão - Verificar funcionamento de EEV - Verificar o sensor de temperatura na saída do condensador (sobrerrefecimento) - Verificar se a válvula de transferência de 4 vias pode estar na posição intermédia - Verificar a quantidade do agente refrigerante quanto a sobreenchimento

Código	Significado	Causa	Eliminação
F.731	Interr. alta pressão aberto	- Pressão do agente refrigerante demasiado elevada. O interruptor de alta pressão integrado na unidade exterior disparou aos 41,5 bar (g) ou 42,5 bar (abs) - Transferência de energia insuficiente através do condensador	- Purgar o circuito do edifício - Fluxo volumétrico demasiado baixo devido ao fechamento de reguladores para espaços individuais por um aquecimento por piso radiante - Verificar o crivo de sujidade existente quanto à permeabilidade - Débito de agente refrigerante demasiado baixo (por ex. válvula de expansão eletrónica com defeito, válvula de transferência de 4 vias bloqueada mecanicamente, filtro obstruído). Contactar o Serviço a clientes. - Modo de arrefecimento: Verificar a unidade do ventilador quanto a sujidade - Verificar o interruptor de alta pressão e o sensor de alta pressão - Repor o interruptor de alta pressão e efetuar um reset manual no produto.
F.732	Temp. saída compres. demasiado alta	A temperatura de saída do compressor está acima dos 130 °C: - Limites de utilização ultrapassados - EEV não funciona ou não abre corretamente - Quantidade do agente refrigerante demasiado baixa (descongelações frequentes devido a temperaturas de evaporação demasiado baixas)	- Verificar os sensores de entrada e de saída do compressor - Verificar o sensor de temperatura da saída do condensador (TT135) - Verificar EEV (EEV desloca-se até ao batente final? utilizar teste sensor/atuador) - Verificar a quantidade do agente refrigerante (ver Dados técnicos) - Efetuar a verificação da estanqueidade - Verificar se as válvulas de serviço na unidade exterior estão abertas.
F.733	Temp. evaporação demasiado baixa	- O fluxo volumétrico de ar demasiado baixo através do permutador de calor da unidade exterior (modo de aquecimento) provoca uma produção de energia demasiado baixa no circuito ambiental (modo de aquecimento) ou circuito do edifício (modo de arrefecimento) - Quantidade do agente refrigerante demasiado baixa	- Se existirem válvulas do termostato no circuito do edifício, verificar se são adequadas para o modo de arrefecimento (verificar o fluxo volumétrico no modo de arrefecimento) - Verificar a unidade do ventilador quanto a sujidade - Verificar EEV (EEV desloca-se até ao batente final? utilizar teste sensor/atuador) - Verificar o sensor de entrada do compressor - Verificar a quantidade do agente refrigerante
F.734	Temp. condensação demasiado baixa	- Temperatura no circuito de aquecimento demasiado baixa, fora do mapa característico de serviço - Quantidade do agente refrigerante demasiado baixa	- Verificar EEV (EEV desloca-se até ao batente final? utilizar teste sensor/atuador) - Verificar o sensor de entrada do compressor - Verificar a quantidade de enchimento do agente refrigerante (ver dados técnicos) - Verificar se a válvula de transferência de 4 vias se encontra numa posição intermediária e não comuta corretamente - Verificar o sensor de alta pressão - Verificar o sensor de pressão no circuito de aquecimento

Código	Significado	Causa	Eliminação
F.735	Temp. evaporação demasiado alta	– Temperatura no circuito ambiental (modo aquecimento) ou no circuito do edifício (modo arrefecimento) demasiado alta para o funcionamento do compressor – Alimentação de calor exterior no circuito ambiental demasiado alta, devido a rotação do ventilador elevada	– Verificar as temperaturas do sistema – Verificar a quantidade de enchimento do agente refrigerante quanto a sobreenchimento – Verificar EEV (EEV desloca-se até ao batente final? utilizar teste sensor/atuador) – Verificar o sensor para a temperatura de evaporação (dependente da posição da válvula de transferência de 4 vias) – Verificar o fluxo volumétrico no modo de arrefecimento – verificar o fluxo volumétrico de ar no modo de aquecimento
F.737	Temp. condensação demasiado alta	– Temperatura no circuito ambiental (modo de arrefecimento) ou circuito do edifício (modo de aquecimento) demasiado alta para o funcionamento do compressor – Alimentação de calor exterior no circuito do edifício – Circuito do agente refrigerante cheio em excesso – Débito demasiado baixo no circuito do edifício	– Reduzir ou impedir a entrada de calor exterior – Verificar o aquecimento adicional (aquece, apesar de Desl. no teste dos sensores/atuadores?) – Verificar EEV (EEV desloca-se até ao batente final? utilizar teste sensor/atuador) – Verificar o sensor de saída do compressor, o sensor de temperatura da saída do condensador (TT135) e o sensor de alta pressão – Verificar a quantidade de enchimento do agente refrigerante quanto a sobreenchimento – Verificar se as válvulas de serviço na unidade exterior estão abertas. – Verificar o fluxo volumétrico de ar no modo de arrefecimento quanto a débito suficiente – Verificar a bomba do aquecimento – Verificar o débito no circuito do edifício
F.741	Circuito edifício: Temp.ret. dem. baixa	– Durante a descongelação, a temperatura de retorno desce abaixo dos 13 °C	– Garantir o volume mínimo da instalação, se necessário, com a instalação de um acumulador de retorno série – A mensagem de erro é exibida até a temperatura de retorno subir acima dos 20 °C. – Ativar o aquecimento adicional elétrico no campo de comando do produto e no regulador do sistema, para aumentar a temperatura de retorno. O compressor está bloqueado durante a mensagem de erro.
F.752	Erro: Conversor	– Erro eletrónico interno na placa de circuitos impressos do inversor – Tensão de rede fora dos 70V – 282V	– Verificar a integridade dos cabos de ligação à rede ou dos cabos de ligação do compressor As fichas têm de encaixar audivelmente. – Verificar os cabos – Verificar a tensão de rede A tensão de rede tem de estar entre 195 V e 253 V. – Verificar a fase – se necessário, substituir o conversor

Código	Significado	Causa	Eliminação
F.753	Erro de ligação: Conversor não detet.	Comunicação em falta entre o inversor e a placa de circuito impresso da unidade exterior	- Verificar a integridade e fixação da cablagem e das fichas e, se necessário, substituir - Verificar o inversor através do acionamento do relé de segurança do compressor - Ler os parâmetros atribuídos do inversor e verificar se os valores são exibidos
F.755	Erro: válvula 4 vias Posição errada	- posição errada da válvula de transferência de 4 vias. Se no modo de aquecimento a temperatura de entrada for inferior à temperatura de retorno no circuito do edifício. - O sensor de temperatura no circuito ambiental EEV emite uma temperatura errada.	- Verificar a válvula de transferência de 4 vias (está presente uma transferência audível? utilizar teste sensor/atuator) - Verificar o assento correto da bobina na válvula de quatro vias - Verificar a cablagem e as fichas - Verificar o sensor de temperatura no circuito ambiental EEV
F.774	Erro sensor: Temp. entrada ar	Sensor não conectado ou entrada do sensor com curto-circuito	- Verificar e, se necessário, substituir o sensor - Substituir a cablagem
F.785	Unidade ventilador 2: Ventilador bloqueado	Falta o sinal de confirmação que o ventilador está a girar	Verificar o trajeto do ar, eventualmente remover o bloqueio
F.788	Circuito edifício: Erro da bomba	A eletrónica da bomba de alto rendimento detetou um erro (por ex. funcionamento a seco, bloqueio, sobretensão, subtensão) e desligou-a, bloqueando-a.	- Desligar a bomba de calor da corrente por um mín. de 30 s - Verificar o contacto de encaixe da placa eletrónica - Verificar a função da bomba - Purgar o circuito do edifício - Verificar o crivo de sujidade existente quanto à permeabilidade
F.817	Erro inversor: compressor	- Defeito no compressor (p. ex. curto-circuito) - Defeito no conversor - Cabo de ligação ao compressor com defeito ou solto	- Medir a resistência de enrolamento no compressor - Medir a saída do inversor entre 3 fases, (tem de ser > 1 kΩ) - Verificar a cablagem e as fichas
F.818	Erro inversor: tensão de rede	- Tensão de rede incorreta para o funcionamento do conversor - Desligamento pela empresa abastecedora de energia	Medir a tensão de rede e, se necessário, corrigir A tensão de rede tem de estar entre 195 V e 253 V.
F.819	Erro inversor: sobreaquecimento	Sobreaquecimento interno do conversor	- Deixar o conversor arrefecer e reiniciar o produto - Verificar o trajeto do ar do conversor - Verificar o funcionamento do ventilador - A temperatura ambiente máxima da unidade exterior de 46 °C foi excedida.
F.820	Erro ligação: bomba circuito edif.	A bomba não dá qualquer sinal de resposta à bomba de calor	- Verificar se o cabo para a bomba tem defeitos e, se necessário, substituir - Substituir a bomba
F.821	Erro sensor: Temp. entr.resist.elétrica	- Sensor não conectado ou entrada do sensor com curto-circuito - Os dois sensores da temperatura de avanço na bomba de calor têm defeito	- Verificar e, se necessário, substituir o sensor - Substituir a cablagem

Código	Significado	Causa	Eliminação
F.823	Temperat. gás quente interruptor aberto	– O termostato de gás quente desliga a bomba de calor, se a temperatura no circuito do agente refrigerante for demasiado elevada. Após um tempo de espera, é feita uma nova tentativa de arranque da bomba de calor. Após três tentativas de arranque falhadas consecutivas, é emitida uma mensagem de avaria. – Temperatura máx. do circuito do agente refrigerante: 130 °C – Tempo de espera: 5 min (após a primeira ocorrência) – Tempo de espera: 30 min (após a segunda e todas as outras ocorrências) – Reposição do contador de erros quando ocorrem ambas as condições: – Pedido de calor sem desligamento antecipado – 60 min de funcionamento sem interferências	– Verificar EEV – Se necessário, substituir o crivo de sujidade no circuito do agente refrigerante
F.825	Erro sensor: Temp. entrada condensador	– Sensor de temperatura do circuito do agente refrigerante (estado gasoso) não ligado ou entrada do sensor com curto-circuito	– Verificar o sensor e o cabo e, se necessário, substituir
F.1100	Resistência elétrica: Lim.seg.temp. aberto	O limitador de segurança da temperatura do aquecimento adicional elétrico está aberto devido a: – fluxo volumétrico demasiado baixo ou ar no circuito do edifício – Funcionamento da resistência elétrica com circuito do edifício que não está cheio – Funcionamento da resistência elétrica com temperaturas de entrada acima dos 95 °C dispara o fusível curto-circuitos do limitador de segurança da temperatura e exige uma substituição – Alimentação de calor exterior no circuito do edifício	– Verificar a circulação da bomba do circuito do edifício – Eventualmente abrir as torneiras de bloqueio – Substituir o limitador de segurança da temperatura – Reduzir ou impedir a entrada de calor exterior – Verificar o crivo de sujidade existente quanto à permeabilidade
F.1117	Compressor: Falha de fase	– Fusível com defeito – Ligações elétricas erradas – Tensão de rede insuficiente – Alimentação de tensão compressor/tarifa reduzida não ligada – Bloqueio da EAE superior a três horas	– Verificar o fusível – Verificar as ligações elétricas – Verificar a tensão na ligação elétrica da bomba de calor – Reduzir o tempo de bloqueio da EAE a menos de três horas
F.1120	Resistência elétrica: Falha de fase	– Defeito no aquecimento adicional elétrico – Ligações elétricas mal apertadas – Tensão de rede demasiado baixa	– Verificar o aquecimento adicional elétrico e a respetiva alimentação de corrente – Verificar ligações elétricas – Medir a tensão na ligação elétrica do aquecimento adicional elétrico
F.9998	Avaria de ligação: bomba de calor	– Cabo eBus não ligado ou incorretamente ligado – Unidade exterior sem tensão de alimentação	– Verificar os tubos de ligação entre a placa de circuito impresso de ligação à rede e a placa de circuito impresso do regulador nas unidades interior e exterior

J Aquecimento adicional 5,4 kW

Válido para produtos com potência de aquecimento de 5 kW e 7 kW

Regulação interna dos níveis de potência	Potência absorvida	Valor de regulação
0	0,0 kW	
1	0,9 kW	1 kW
2	1,1 kW	
3	1,7 kW	
4	2,0 kW	2 kW
5	2,8 kW	3 kW
6	3,7 kW	4 kW
7	4,5 kW	5 kW
8	5,4 kW	6 kW

K Aquecimento adicional 8,54 kW com 230 V

Válido para produtos com potência de aquecimento de 12 kW

Regulação interna dos níveis de potência com 230 V	Potência absorvida	Valor de regulação
0	0,0 kW	
1	0,7 kW	1 kW
2	1,2 kW	
3	1,8 kW	2 kW
4	2,2 kW	3 kW
5	3,2 kW	
6	3,8 kW	4 kW
7	4,7 kW	5 kW
8	5,4 kW	6 kW

L Aquecimento adicional 8,54 kW com 400 V

Válido para produtos com potência de aquecimento de 12 kW

Regulação interna dos níveis de potência com 400 V	Potência absorvida	Valor de regulação
0	0,0 kW	
1	0,7 kW	1 kW
2	1,2 kW	
3	1,8 kW	2 kW
4	2,3 kW	
5	3,0 kW	3 kW
6	3,9 kW	4 kW
7	4,7 kW	5 kW
8	5,6 kW	6 kW
9	6,2 kW	
10	7,0 kW	7 kW
11	7,9 kW	8 kW
12	8,5 kW	9 kW

M Trabalhos de inspeção e manutenção

#	Trabalho de manutenção	Intervalo	
1	Verificar a pressão de admissão do vaso de expansão	Anualmente	44
2	Verificar (visualmente/acusticamente) a facilidade de movimento da válvula de transferência prioritária	Anualmente	
3	Verificar o circuito do agente refrigerante, eliminar a ferrugem e o óleo	Anualmente	
4	Verificar a caixa de distribuição elétrica, eliminar o pó das ranhuras de ventilação	Anualmente	
5	Verificar o amortecedor de vibrações nos tubos de agente refrigerante	Anualmente	

N Parâmetros do sensor de temperatura, circuito do agente refrigerante

Temperatura (°C)	Resistência (Ohm)
-40	327344
-35	237193
-30	173657
-25	128410
-20	95862
-15	72222
-10	54892
-5	42073
0	32510
5	25316
10	19862
15	15694
20	12486
25	10000
30	8060
35	6535
40	5330
45	4372
50	3605
55	2989
60	2490
65	2084
70	1753
75	1481
80	1256
85	1070
90	916
95	786
100	678
105	586
110	509
115	443
120	387
125	339
130	298
135	263
140	232
145	206

Temperatura (°C)	Resistência (Ohm)
150	183
155	163

O Parâmetros dos sensores de temperatura internos, circuito hidráulico

Sensores: TT620 TT650

Temperatura (°C)	Resistência (Ohm)
0	33400
5	25902
10	20247
15	15950
20	12657
25	10115
30	8138
35	6589
40	5367
45	4398
50	3624
55	3002
60	2500
65	2092
70	1759
75	1486
80	1260
85	1074
90	918
95	788
100	680
105	588
110	510

P Parâmetros dos sensores de temperatura internos VR10, temperatura do acumulador

Temperatura (°C)	Resistência (Ohm)
-40	88130
-35	64710
-30	47770
-25	35440
-20	26460
-15	19900
-10	15090
-5	11520
0	8870
5	6890
10	5390
15	4240
20	3375
25	2700
30	2172
35	1758

Temperatura (°C)	Resistência (Ohm)
40	1432
45	1173
50	966
55	800
60	667
65	558
70	470
75	397
80	338
85	288
90	248
95	213
100	185
105	160
110	139
115	122
120	107
125	94
130	83
135	73
140	65
145	58
150	51

Q Parâmetros do sensor exterior VRC DCF

Temperatura (°C)	Resistência (Ohm)
-25	2167
-20	2067
-15	1976
-10	1862
-5	1745
0	1619
5	1494
10	1387
15	1246
20	1128
25	1020
30	920
35	831
40	740

R Dados técnicos



Indicação

Os dados de potência que se seguem aplicam-se apenas a produtos novos com permutadores de calor limpos.

Dados técnicos – Generalidades

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Dimensões do produto, largura	440 mm	440 mm	440 mm
Dimensões do produto, altura	720 mm	720 mm	720 mm
Dimensões do produto, profundidade	350 mm	350 mm	350 mm
Peso, sem embalagem	23 kg	24 kg	26,5 kg
Ligações circuito de aquecimento	G 1"	G 1"	G 1"
Ligações do acumulador de água quente sanitária	G 1"	G 1"	G 1"

Dados técnicos - Circuito de aquecimento

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Material no circuito de aquecimento	Cobre, liga de cobre-zinco, aço inoxidável, borracha de etileno-propileno-dieno, latão, aço, material composto	Cobre, liga de cobre-zinco, aço inoxidável, borracha de etileno-propileno-dieno, latão, aço, material composto	Cobre, liga de cobre-zinco, aço inoxidável, borracha de etileno-propileno-dieno, latão, aço, material composto
caraterísticas da água permitidas	sem proteção contra gelo ou corrosão. Reduza a dureza da água do circuito de aquecimento para uma dureza da água a partir de 3,0 mmol/l (16,8° dH) de acordo com a Diretiva VDI2035 folha 1.	sem proteção contra gelo ou corrosão. Reduza a dureza da água do circuito de aquecimento para uma dureza da água a partir de 3,0 mmol/l (16,8° dH) de acordo com a Diretiva VDI2035 folha 1.	sem proteção contra gelo ou corrosão. Reduza a dureza da água do circuito de aquecimento para uma dureza da água a partir de 3,0 mmol/l (16,8° dH) de acordo com a Diretiva VDI2035 folha 1.
Pressão mín. de serviço	0,05 MPa (0,50 bar)	0,05 MPa (0,50 bar)	0,05 MPa (0,50 bar)
Pressão máx. de serviço	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)
Temperatura de entrada mín. modo de aquecimento	20 °C	20 °C	20 °C
Temperatura de entrada máx. modo de aquecimento com compressor	55 °C	55 °C	55 °C
Temperatura de entrada máx. modo de aquecimento com aquecimento adicional	75 °C	75 °C	75 °C
Temperatura de entrada mín. modo de arrefecimento	7 °C	7 °C	7 °C
Temperatura de entrada máx. modo de arrefecimento	25 °C	25 °C	25 °C
Fluxo volumétrico nominal mín. com unidade exterior 3kW	0,3 m³/h		
Fluxo volumétrico nominal mín. com unidade exterior 5kW	0,4 m³/h		
Fluxo volumétrico nominal mín.		0,55 m³/h	
Fluxo volumétrico nominal mín. com unidade exterior 10kW			1,13 m³/h
Fluxo volumétrico nominal mín. com unidade exterior 12kW			1,18 m³/h
Fluxo volumétrico nominal ΔT 5K com unidade exterior 3kW	0,54 m³/h		
Fluxo volumétrico nominal ΔT 5K com unidade exterior 5kW	0,79 m³/h		
Fluxo volumétrico nominal ΔT 5K		1,02 m³/h	

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Fluxo volumétrico nominal ΔT 5K com unidade exterior 10 kW			1,70 m³/h
Fluxo volumétrico nominal ΔT 5K com unidade exterior 12kW			1,80 m³/h
Fluxo volumétrico nominal ΔT 8K com unidade exterior 3kW	0,3 m³/h		
Fluxo volumétrico nominal ΔT 8K com unidade exterior 5kW	0,4 m³/h		
Fluxo volumétrico nominal ΔT 8K		0,55 m³/h	
Fluxo volumétrico nominal ΔT 8K com unidade exterior 10 kW			1,13 m³/h
Fluxo volumétrico nominal ΔT 8K com unidade exterior 12kW			1,18 m³/h
Altura manométrica ΔT 5K com unidade exterior 3kW	71 kPa (710 mbar)		
Altura manométrica ΔT 5K com unidade exterior 5kW	68 kPa (680 mbar)		
Altura manométrica residual ΔT 5K		66 kPa (660 mbar)	
Altura manométrica ΔT 5K com unidade exterior 10 kW			42 kPa (420 mbar)
Altura manométrica residual ΔT 5K com unidade exterior 12kW			38 kPa (380 mbar)
Altura manométrica ΔT 8K com unidade exterior 3kW	71 kPa (710 mbar)		
Altura manométrica ΔT 8K com unidade exterior 5kW	68 kPa (680 mbar)		
Altura manométrica residual ΔT 8K		73 kPa (730 mbar)	
Altura manométrica ΔT 8K com unidade exterior 10 kW			60 kPa (600 mbar)
Altura manométrica residual ΔT 8K com unidade exterior 12kW			68 kPa (680 mbar)
Fluxo volumétrico mín. em serviço contínuo nos limites de utilização com unidade exterior 3kW	0,3 m³/h		
Fluxo volumétrico mín. em serviço contínuo nos limites de utilização com unidade exterior 5kW	0,4 m³/h		
Fluxo volumétrico mín. em serviço contínuo nos limites de utilização		0,55 m³/h	
Fluxo volumétrico mín. em serviço contínuo nos limites de utilização com unidade exterior 10 kW			1,13 m³/h
Fluxo volumétrico mín. em serviço contínuo nos limites de utilização com unidade exterior 12kW			1,18 m³/h
Fluxo volumétrico máx. em serviço contínuo nos limites de utilização com unidade exterior 3kW	0,54 m³/h		
Fluxo volumétrico máx. em serviço contínuo nos limites de utilização com unidade exterior 5kW	0,79 m³/h		
Fluxo volumétrico máx. em serviço contínuo nos limites de utilização		1,08 m³/h	
Fluxo volumétrico máx. em serviço contínuo nos limites de utilização com unidade exterior 10 kW			1,7 m³/h
Fluxo volumétrico máx. em serviço contínuo nos limites de utilização com unidade exterior 12kW			1,8 m³/h

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Tipo de bomba	Bomba de alto rendimento	Bomba de alto rendimento	Bomba de alto rendimento
Índice de eficiência energética (EEI) da bomba	≤0,2	≤0,2	≤0,2

Dados técnicos – Sistema elétrico

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Tensão de medição	230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 1~/N/PE	230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 1~/N/PE	230 V (+10%/-15%), 50 Hz, 1~/N/PE
Tensão de medição	400 V (+10%/-15%), 50 Hz, 3~/N/PE	400 V (+10%/-15%), 50 Hz, 3~/N/PE	400 V (+10%/-15%), 50 Hz, 3~/N/PE
Potência atribuída, máxima	5,4 kW	5,4 kW	8,8 kW
Corrente de medição, máxima	23,3 A (230 V), 8,7 A (400 V)	23,3 A (230 V) 8,7 A (400 V)	23,5 A (230 V), 13,7 A (400 V)
Tipo de proteção	IP 10B	IP 10B	IP 10B
Categoria de sobretensão	II	II	II
Modelo de fusível, característica C de ação retardada e tripolar (interrupção dos três cabos de ligação à rede através de uma comutação)	instalar de acordo com os planos de ligação selecionados	instalar de acordo com os planos de ligação selecionados	instalar de acordo com os planos de ligação selecionados
Consumo de potência elétrica da bomba do aquecimento mín.	2 W	2 W	2 W
Consumo de potência elétrica da bomba do aquecimento máx.	60 W	60 W	90 W
Consumo potência elétrica da bomba do aquecimento com A7W35 /ΔT 5K a 250 mbar de perda de pressão externa no circuito de aquecimento	20 W	20 W	80 W

Dados técnicos – Circuito do agente refrigerante

	VWL 57/5 IS	VWL 77/5 IS	VWL 127/5 IS
Material, tubo de agente refrigerante	Cobre	Cobre	Cobre
Tecnologia de ligação, tubo de agente refrigerante	Ligação do rebordo	Ligação do rebordo	Ligação do rebordo
Diâmetro externo, tubo de gás quente	1/2 " (12,7 mm)	5/8 " (15,875 mm)	5/8 " (15,875 mm)
Diâmetro externo, tubo de líquido	1/4 " (6,35 mm)	3/8 " (9,575 mm)	3/8 " (9,575 mm)
Espessura mínima da parede, tubo de gás quente	0,8 mm	0,95 mm	0,95 mm
Espessura mínima da parede, tubo de líquido	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Agente refrigerante, tipo	R410A	R410A	R410A
Agente refrigerante, Global Warming Potential (GWP)	2088	2088	2088



Indicação

Encontra todas as informações específicas e necessárias sobre a instalação Split e os componentes da unidade exterior no manual de instalação correspondente da unidade exterior que é utilizada em combinação com a unidade interior atual.

Índice remissivo

A			
Agente refrigerante.....	20	Memória de erros	42
Alimentação de corrente	30	Mensagem de manutenção, verificar	43
Altura manométrica residual do produto	41	Mensagem de serviço, verificar.....	43
Aquecimento adicional	33	Menu de funcionamento.....	42
Aquecimento adicional elétrico.....	39	Menu de teste.....	42
Assistente de instalação.....	38	Modo de arrefecimento, ativar.....	40
Reinício.....	39	Modo de funcionamento.....	22
Assistente de instalação, finalizar	38	N	
Autoteste	42	Nível do técnico especializado, chamar	39
B		Nível técnico especializado, chamar	39
Bomba de recirculação, ligar.....	34	Número de artigo.....	23
C		Número de série.....	23
Cablagem	34	P	
Chamar, estatísticas.....	39	Parâmetros	
Chamar, nível do técnico especializado.....	39	Repor	42
Chamar, nível técnico especializado.....	39	Parceiro de serviço.....	42
Código de estado	42	Passagem do cabo, no produto	30
Códigos de erro.....	42	Peças de substituição	43
Conceito de funcionamento.....	35	Perigo de queimaduras	19
Configuração do aparelho		Peso	26
verificar	39	Placa de características	23
D		preparar	
Definir, temperatura de entrada, modo de aquecimento.....	41	Reparação	42
Desligamento de alta pressão.....	44	Pressão de admissão do vaso de expansão	44
Disposições	20	Pressão de enchimento	
Dispositivo de segurança	18	mostrar.....	40
Distâncias mínimas	26	Pressão de enchimento, verificar, sistema de aqueci- mento	44
E		Produção de água de aquecimento	36
Eletricidade.....	18	Programas de teste	
Eliminação, acessórios.....	45	Utilização	42
Eliminação, embalagem.....	45	Proteção contra falta de água	21
Eliminação, produto.....	45	Proteção de bloqueio da bomba	21
Eliminar embalagem.....	45	Q	
Encher e purgar.....	37	Qualificação.....	18
Espaços de montagem.....	26	R	
Esquema	18	Reparação	
Estado de serviço.....	42	preparar	42
Estatísticas, chamar	39	repor	
F		todos os parâmetros	42
Ferramenta.....	20	Reset	42
Função de proteção anticongelante	21	S	
Função secagem		Símbolos de erro	42
Ativar a função secagem	39	Sistema da bomba de calor.....	21
Funcionamento de teste	44	T	
Funcionamento em modo de conforto.....	43	Técnico especializado	18
G		Temperatura da água quente.....	19
Gelo	20	Temperatura de entrada, definir, modo de aquecimento	41
I		Tensão	18
Iniciar		Termóstato de gás quente	21
Assistente de instalação	39	Teste dos actuadores.....	42
Inspeção	43	Teste dos componentes	42
Instalação elétrica, verificar	35	Teste dos sensores	42
L		Trabalhos de inspeção	44
Ligação do acumulador	28	Trabalhos de manutenção.....	44
Ligações do circuito de aquecimento	29	Transporte	19
ligar.....	38	U	
Limitador de segurança da temperatura	21	Utilização	
Live Monitor	42	Programas de teste	42
M		Utilização adequada.....	18
Manutenção.....	43	V	
Marcação CE.....	24	Válvula de segurança	29
		Verificação dos atuadores.....	42
		Verificar, desligamento de alta pressão	44

Verificar, instalação elétrica	35
Verificar, mensagem de manutenção.....	43
Verificar, mensagem de serviço	43
Verificar, pressão de enchimento, sistema de aqueci- mento	44

Fornecedor**Vaillant Group International GmbH**

Berghauser Strasse 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0

www.vaillant.info



0020264897_05

Editor/Fabricante**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0 ■ Fax +49 2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Estes manuais, ou parte deles, estão sujeitos a direitos de autor e só podem ser reproduzidos ou divulgados com o consentimento por escrito do fabricante.

Reservado o direito a alterações técnicas.